



**LEARN MORE WITH  
OUR HOW-TO VIDEOS**

[www.youtube.com/FroniusSolar](http://www.youtube.com/FroniusSolar)

## **Fronius Primo**

**3.0-1 / 3.5-1 / 3.6-1 / 4.0-1  
4.6-1 / 5.0-1 AUS / 5.0-1  
5.0-1 SC / 6.0-1 / 8.2-1**

ES	Manual de instrucciones
IT	Inversores para instalaciones fotovoltaicas acopladas a la red Istruzioni per l'uso
PT-BR	Inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete Manual de instruções
	Retificador alternado acoplado à rede



42,0410,2149

011-28052019



# Tabla de contenido

Normativa de seguridad .....	5
Generalidades.....	5
Condiciones ambientales.....	5
Personal cualificado.....	5
Indicaciones en relación con los valores de emisión de ruidos .....	6
Medidas de compatibilidad electromagnética (CEM).....	6
Eliminación.....	6
Protección de datos .....	6
Derechos de autor .....	6
Generalidades.....	8
Explicación de las instrucciones de seguridad .....	8
Concepto del sistema .....	8
Uso previsto .....	9
Advertencias en el equipo.....	9
Observaciones para un equipo dummy .....	10
Comunicación de datos y Fronius Solar Net.....	11
Fronius Solar Net y conexión de datos .....	11
Zona de comunicación de datos .....	11
Explicación del interface de corriente multifuncional .....	12
Descripción del LED "Fronius Solar Net" .....	13
Ejemplo .....	14
Montar las tarjetas opcionales en el inversor.....	14
Supervisión del equipo.....	15
Generalidades.....	15
Fronius Datamanager durante la noche o en caso de que la tensión CC no sea suficiente .....	15
Primera puesta en marcha.....	15
Información más detallada sobre el Fronius Datamanager 2.0 .....	17
Elementos de manejo e indicaciones .....	18
Elementos de manejo e indicaciones .....	18
Pantalla .....	19
El nivel del menú.....	20
Activar la iluminación de la pantalla.....	20
Desactivación automática de la iluminación de la pantalla / Cambiar al punto de menú "AHORA" .....	20
Abrir el nivel del menú .....	20
Los puntos de menú AHORA, LOG y GRÁFICO .....	21
AHORA REGIST GRÁFICO .....	21
Valores mostrados en los puntos de menú AHORA y LOG .....	21
El punto de menú CONFIG.....	23
Ajuste previo .....	23
SETUP (CONFIG).....	23
Navegación en el punto de menú CONFIG .....	23
Ajustar los registros de menú en general .....	24
Ejemplo de aplicación: Ajustar la hora.....	25
Los registros de menú de configuración .....	27
Reposo.....	27
Punto acceso inalámbrico.....	27
DATCOM .....	28
USB.....	28
Relé (contacto de conmutación libre de potencial) .....	30
Gestor de energía(en el punto de menú "Relés").....	31
Hora/fecha .....	32
Ajustes de la pantalla.....	33
Rendimiento energético .....	34
Ventilador .....	35
El punto de menú INFORM.....	36
INFORM .....	36
Valores de medición Estado etapa poten. Estado de la red .....	36
Información del equipo.....	37
Versión.....	38
Activar y desactivar el bloqueo de teclas .....	39

Generalidades.....	39
Activar y desactivar el bloqueo de teclas.....	39
Memoria USB como Datalogger y para actualizar el software del inversor.....	40
Memoria USB como Datalogger .....	40
Memorias USB adecuadas .....	40
Memoria USB para actualizar el software del inversor .....	41
Retirar la memoria USB .....	41
El menú básico .....	42
Generalidades.....	42
Acceder al menú básico.....	42
Los registros del menú básico .....	43
Autotest.....	44
Beschreibung .....	44
Autotest - verfügbare Einzeltests .....	44
Autotest ausführen .....	44
Hinweise zum Autotest .....	44
Diagnóstico de estado y solución de errores .....	44
Indicación de mensajes de estado.....	44
Avería de carácter grave de la pantalla .....	44
Mensajes de estado: clase 1 .....	44
Mensajes de estado: clase 3 .....	44
Mensajes de estado: clase 4 .....	45
Mensajes de estado: clase 5 .....	48
Mensajes de estado: clase 7 .....	49
Servicio de atención al cliente .....	51
Servicio en entornos con fuerte generación de polvo.....	51
Datos técnicos .....	52
Fronius Primo Dummy .....	57
Explicación de los pies de página.....	57
Normas y directivas tenidas en cuenta .....	57
Cláusulas de garantía y eliminación .....	58
Garantía de fábrica de Fronius .....	58
Eliminación.....	58

# Normativa de seguridad

## Generalidades

El equipo ha sido fabricado según el estado de la técnica y la normativa de seguridad vigente. No obstante, el manejo incorrecto o el uso inadecuado implica peligro para:

- La integridad física y la vida del operario o de terceras personas.
- El equipo y otros bienes materiales del empresario.

Todas las personas implicadas en la puesta en marcha, el mantenimiento y la conservación del equipo deben:

- Poseer la cualificación correspondiente.
- Poseer conocimientos en el manejo de instalaciones eléctricas.
- Leer completamente y seguir exhaustivamente este manual de instrucciones.

El manual de instrucciones debe permanecer guardado en el lugar de empleo del equipo. Además de este manual de instrucciones, se deben tener en cuenta la normativa general vigente y la normativa local en materia de prevención de accidentes y protección medioambiental.

Todas las instrucciones de seguridad y peligro en el equipo:

- Deben mantenerse en estado legible.
- No deben estar dañadas.
- No se deben retirar.
- No se deben tapar ni cubrir con pegamento o pintura.

Los bornes de conexión pueden alcanzar temperaturas elevadas.

Solo se deberá utilizar el equipo cuando todos los dispositivos de protección tengan plena capacidad de funcionamiento. Si los dispositivos de protección no disponen de plena capacidad de funcionamiento existe peligro para:

- La integridad física y la vida del operario o de terceras personas.
- El equipo y otros bienes materiales del empresario.

Antes de encender el equipo, los dispositivos de seguridad que no dispongan de plena capacidad de funcionamiento deben ser reparados por un taller especializado y autorizado.

Jamás se deben anular ni poner fuera de servicio los dispositivos de protección.

La ubicación de las instrucciones de seguridad y peligro en el equipo figura en el capítulo "Generalidades" del manual de instrucciones del equipo.

Antes de encender el equipo, eliminar las incidencias que puedan poner en peligro la seguridad.

**¡Se trata de su seguridad!**

## Condiciones ambientales

Cualquier servicio o almacenamiento del equipo fuera del campo indicado será considerado como no previsto. El fabricante declina cualquier responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar.

## Personal cualificado

La información de servicio en este manual de instrucciones está destinada exclusivamente a personal técnico cualificado. Las descargas eléctricas pueden ser mortales. No realizar actividades diferentes a las que se indican en la documentación. Lo mismo es aplicable cuando el personal está cualificado a tal fin.

Todos los cables y líneas deben estar fijados, intactos, aislados y tener una dimensión suficiente. Las uniones sueltas, y los cables y líneas chamuscados, dañados o con una dimensión insuficiente deben ser reparados inmediatamente por un taller especializado autorizado.

Únicamente un taller especializado autorizado debe llevar a cabo el mantenimiento y la reparación.

En caso de piezas procedentes de otros fabricantes no queda garantizado que hayan sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con las exigencias y la seguridad. Utilizar solo repuestos originales (lo mismo es aplicable a piezas normalizadas).

No se deben efectuar cambios, montajes ni transformaciones en el equipo, sin previa autorización del fabricante.

Se deben sustituir inmediatamente los componentes que no se encuentren en perfecto estado.

#### **Indicaciones en relación con los valores de emisión de ruidos**

El inversor genera un nivel de potencia acústica máximo de < 65 dB (A) (ref. 1 pW) en servicio con plena carga según IEC 62109-1:2010.

La refrigeración del equipo se realiza por medio de una regulación de temperatura electrónica con el menor nivel de ruido posible que es independiente de la potencia utilizada, de la temperatura ambiente, de la suciedad del equipo y de muchos otros factores más.

No es posible indicar un valor de emisión relacionado con el puesto de trabajo para este equipo ya que el nivel de presión acústica que se genera realmente varía mucho en función de la situación de montaje, de la calidad de la red, de las paredes más cercanas y de las características generales del local.

#### **Medidas de compatibilidad electromagnética (CEM)**

En casos especiales puede ocurrir que, a pesar de cumplir valores límite de emisión normalizados, se produzcan influencias para el campo de aplicaciones previsto (por ejemplo, cuando hay aparatos sensibles en el lugar de emplazamiento o cuando el lugar de emplazamiento se encuentra cerca de receptores de radio o televisión). En este caso, el empresario está obligado a tomar unas medidas adecuadas para eliminar las perturbaciones.

#### **Eliminación**

De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, los aparatos eléctricos usados deben ser recogidos por separado y reciclados respetando el medio ambiente. Asegúrese de devolver el aparato usado al distribuidor o solicite información sobre los sistemas de desecho y recogida locales autorizados. ¡El incumplimiento de la presente directiva europea puede derivar en posibles efectos sobre el medio ambiente y su salud!

#### **Protección de datos**

El usuario es responsable de la salvaguardia de datos de las modificaciones frente a los ajustes de fábrica. El fabricante no es responsable en caso de que se borren los ajustes personales.

#### **Derechos de autor**

Los derechos de autor respecto al presente manual de instrucciones son propiedad del fabricante.

El texto y las ilustraciones corresponden al estado de la técnica en el momento de la impresión. Reservado el derecho a modificaciones. El contenido del manual de instrucciones no justifica ningún tipo de derecho por parte del comprador. Agradecemos cualquier propuesta de mejora e indicaciones respecto a errores en el manual de instrucciones.

# Generalidades

Explicación de las instrucciones de seguridad



## ¡ADVERTENCIA!

Indica una situación posiblemente peligrosa.

- Si no se evita esta situación, se puede producir la muerte así como lesiones de carácter muy grave.



## ¡PRECAUCIÓN!

Indica una situación posiblemente perjudicial.

- Si no se evita esta situación, se pueden producir lesiones de carácter leve o de poca importancia, así como daños materiales.

## ¡OBSERVACIÓN!

Indica la posibilidad de obtener unos resultados mermados de trabajo y que se puedan producir daños en el equipamiento.


## ¡IMPORTANTE!

Indica consejos de aplicación y otra información especialmente útil.

No se trata de una palabra señaladora que indica una situación perjudicial o peligrosa.

Cuando vea uno de los símbolos representados en el capítulo "Normas de seguridad", se requiere un mayor grado de atención.

Concepto del sistema

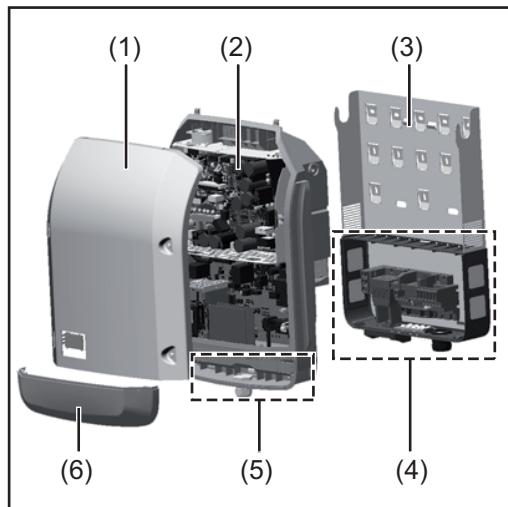

Construcción del equipo:

- (1) Tapa de la caja
- (2) Inversor
- (3) Soporte de fijación
- (4) Zona de conexión incluyendo el interruptor principal CC
- (5) Zona de comunicación de datos
- (6) Cubierta de la comunicación de datos

El inversor convierte la corriente continua generada por los módulos solares en corriente alterna. Esta corriente alterna se suministra junto con la tensión de red a la red de corriente pública.

El inversor ha sido desarrollado exclusivamente para su aplicación en instalaciones fotovoltaicas de conexión a red, por lo que no es posible generar corriente independiente de la red pública.

El inversor monitoriza automáticamente la red de corriente pública. El inversor detiene inmediatamente el servicio en caso de situaciones anómalas de la red e interrumpe la alimentación a la red de corriente (por ejemplo, en caso de desconexión de la red,

interrupción, etc.).

La monitorización de red se realiza mediante monitorización de tensión, de frecuencia y de situaciones independientes.

El servicio del inversor es totalmente automático. Cuando después del alba hay suficiente energía de los módulos solares disponible, el inversor comienza con la monitorización de red. En caso de suficiente irradiación solar, el inversor comienza con el suministro de energía a la red.

En este sentido, el inversor funciona de tal modo que se toma la máxima potencia posible de los módulos solares.

Cuando la oferta energética no es suficiente para una alimentación a la red, el inversor interrumpe por completo la conexión entre la electrónica conductora y la red y detiene el servicio. Se mantienen todos los ajustes y datos memorizados.

Si la temperatura del inversor alcanza valores excesivos, el inversor se autoprotege reduciendo automáticamente la potencia de salida actual.

El exceso de temperatura en el equipo se produce por una elevada temperatura ambiente o una disipación del calor insuficiente (por ejemplo, en caso de montaje en armarios eléctricos sin la disipación del calor correspondiente).

## **Uso previsto**

El inversor deberá utilizarse exclusivamente para convertir la corriente continua de los módulos solares en corriente alterna y suministrarla a la red pública.

Los siguientes usos se consideran no previstos:

- Cualquier otro uso o uso más allá del previsto
- Transformaciones en el inversor que no hayan sido recomendadas expresamente por Fronius
- El montaje de componentes que no hayan sido recomendados expresamente por Fronius o que no sean comercializados por Fronius

El fabricante declina toda responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar. Se extinguirán todos los derechos de garantía.

Se considera también uso previsto:

- La lectura completa y el cumplimiento de todas las observaciones, así como de las instrucciones de seguridad y peligro incluidas en el manual de instrucciones y las instrucciones de instalación
- El cumplimiento de los trabajos de mantenimiento
- El montaje según las instrucciones de instalación

Al configurar la instalación fotovoltaica, garantizar que todos los componentes funcionen exclusivamente dentro de su gama de servicio admisible.

Para conservar las propiedades del módulo solar, tener en cuenta todas las medidas recomendadas por el fabricante.

Para la alimentación a la red y los métodos de unión, tener en cuenta las disposiciones de la empresa suministradora de energía.

## **Advertencias en el equipo**

Tanto en el inversor como dentro del mismo hay advertencias y símbolos de seguridad. Estas advertencias y símbolos de seguridad no deben eliminarse ni cubrirse con pintura. Las observaciones y los símbolos advierten de un manejo incorrecto que puede originar graves daños personales y materiales.



## Símbolos de seguridad:



Peligro de graves daños personales y materiales originados por un manejo incorrecto



No se deben utilizar las funciones descritas sin antes haber leído y comprendido en su totalidad los siguientes documentos:

- Este manual de instrucciones
- Todos los manuales de instrucciones de los componentes del sistema de la instalación fotovoltaica, en particular, las normas de seguridad.



Tensión eléctrica peligrosa



Esperar hasta que se descarguen los condensadores!

## Texto de las advertencias:

### ¡ADVERTENCIA!

Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Antes de abrir el equipo debe garantizarse que el lado de entrada y el de salida estén sin tensión. Esperar hasta que se descarguen los condensadores (5 minutos).

## Observaciones para un equipo dummy

Un equipo dummy no resulta adecuado para una conexión de servicio a una instalación fotovoltaica y exclusivamente debe ser puesto en servicio para fines de demostración.

**¡IMPORTANTE!** En caso de un equipo dummy no deben conectarse en ningún caso el cable CC bajo tensión a las conexiones CC.

La conexión de trozos de cable o cables sin tensión para fines de demostración es admisible.

Un equipo dummy está identificado como tal por la placa de características del equipo:

www.fronius.com			
Model No.	Fronius Primo 8.2-1 Dummy		
Part No.	4,210,979	O/C1	O/C2
Ser. No.	10860001		
WLAN / LAN / Webserver			
IEC62109-1/-2 / EN61000-3-2/-3 / EN61000-6-2/-31 EN62233			
CEI 0-21			
VDE 0126-1-1			
	Safety Class 1		IP 65
UAC nom	220 V	230 V	
fAC nom	50 / 60 Hz		
Grid	1-NPE		
IAC nom	37.3 A	35.7 A	
AC max	37.5 A		
S max	8200 VA		
P max (cos φ=0.9)	7380 W		
cos φ	0.85-1 ind./cap.		
UDC mpp	270 - 800 V		
UDC max	1000 V		
IDC max +1 / IDC max +2	18.0 A / 18.0 A		
Isc pv	54.0 A		

Placa de características de un equipo dummy

# Comunicación de datos y Fronius Solar Net

ES

## Fronius Solar Net y conexión de datos

Fronius ha desarrollado Fronius Solar Net para facilitar la aplicación individual de las extensiones del sistema. Fronius Solar Net es una red de datos que permite vincular varios inversores con las extensiones del sistema.

Fronius Solar Net es un sistema de bus con topología de circuito. Para la comunicación de uno o varios inversores conectados en Fronius Solar Net con una extensión del sistema, basta con un cable adecuado.

Para definir cada inversor de manera única en Fronius Solar Net, también es necesario asignar un número individual al correspondiente inversor.

Realizar la asignación del número individual según el apartado "El punto de menú CONFIGURACIÓN".

Fronius Solar Net detecta automáticamente las diferentes extensiones del sistema.

Para poder diferenciar entre varias extensiones del sistema idénticas, es necesario ajustar un número individual en las extensiones del sistema.


En los correspondientes manuales de instrucciones o en Internet, en <http://www.fronius.com>, figura información más detallada acerca de las diferentes extensiones del sistema.

Si desea información más detallada sobre los componentes Fronius DATCOM:



→ <http://www.fronius.com/QR-link/4204101938>

## Zona de comunicación de datos

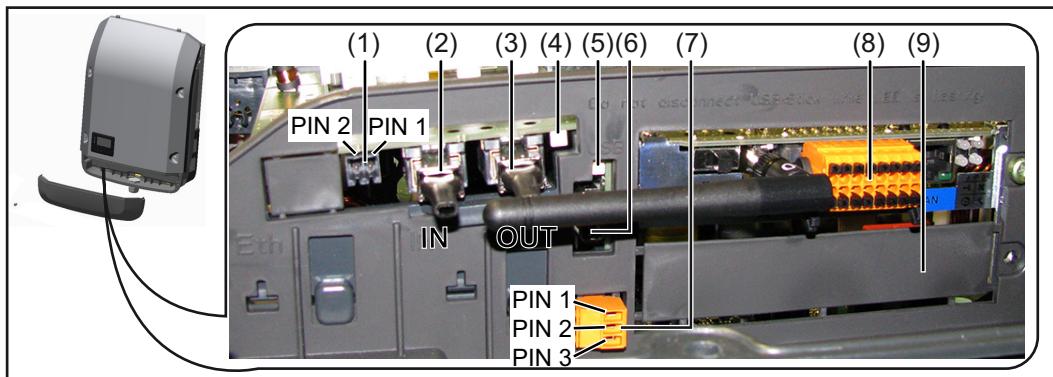

Según la versión, el inversor puede estar equipado con la tarjeta enchufable (8) Fronius Datamanager.

<b>Pos.</b>	<b>Descripción</b>
(1)	<p>Interface de corriente multifuncional comutable. Ver el apartado siguiente, "Explicación del interface de corriente multifuncional", para una explicación más detallada</p> <p>Utilizar el conector opuesto de dos polos incluido en el volumen de suministro del inversor para la conexión al interface de corriente multifuncional.</p>
(2)	Conexión Fronius Solar Net / Protocolo de interface IN
(3)	<p>Conexión Fronius Solar Net / Protocolo de interface OUT "Fronius Solar Net" / Protocolo de interface de entrada y salida para la conexión con otros componentes DATCOM (por ejemplo, inversor, Fronius Sensor Box, etc.)</p> <p>En caso de una conexión en red de varios componentes DATCOM, es necesario enchufar una clavija final a cada una de las conexiones IN u OUT libres de un componente DATCOM. En caso de inversores con tarjeta enchufable Fronius Datamanager se incluyen 2 clavijas finales en el volumen de suministro del inversor.</p>
(4)	<p>LED "Fronius Solar Net" Indica si la alimentación principal de Fronius Solar Net se encuentra disponible</p>
(5)	<p>LED "Transmisión de datos" Parpadea durante el acceso a la memoria USB. En este tiempo no debe quitarse la memoria USB.</p>
(6)	<p>Puerto USB A Para la conexión de una memoria USB con un máximo tamaño constructivo de 65 x 30 mm (2.6 x 2.1 in.)</p> <p>La memoria USB se puede utilizar como Datalogger para el inversor al cual ha sido conectada. La memoria USB no forma parte del volumen de suministro del inversor.</p>
(7)	<p>Contacto de conmutación libre de potencial (relé) con conector opuesto</p> <p>Máx. 250 V CA / 4 A CA Máx. 30 V CC / 1 A CC Máx. 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16) de sección transversal de cable</p> <p>Pin 1 = Contacto de cierre (Normally Open) Pin 2 = Posición de la raíz (Common) Pin 3 = Contacto de apertura (Normally Closed)</p> <p>Ver el apartado "Puntos de menú en el menú de configuración" para una explicación más detallada. Utilizar el conector opuesto del volumen de suministro del inversor para realizar la conexión del contacto de conmutación libre de potencial.</p>
(8)	<p>Fronius Datamanager con antena inalámbrica o cubierta para el compartimento de tarjetas opcionales</p>
(9)	Cubierta para el compartimento de tarjetas opcionales

## **Explicación del interface de corriente multifuncional**

Se pueden conectar diferentes variantes del modo de conexión al interface de corriente multifuncional. No obstante, no es posible utilizarlas simultáneamente. Si se ha conectado, por ejemplo, un contador S0 al interface de corriente multifuncional, no es posible conectar un contacto de señal para la protección contra sobretensiones (y viceversa).

Pin 1 = Entrada de medición: máx. 20 mA, 100 ohmios de resistencia de medición (carga aparente)

Pin 2 = Máx. corriente de cortocircuito 15 mA, máx. tensión de marcha sin carga 16 V CC o GND


#### **Variante del modo de conexión 1: Contacto de señal para protección contra sobretensiones**

La opción DC SPD (protección contra sobretensiones) emite una advertencia o un error en la pantalla, dependiendo del ajuste en el menú básico (submenú de entrada de señal). Información más detallada sobre la opción DC SPD en las instrucciones de instalación.

#### **Variante del modo de conexión 2: Contador S0**

Se puede conectar un contador para la captación del autoconsumo mediante S0 directamente al inversor. Este contador S0 se puede posicionar en el punto de alimentación o en la rama de consumo. En la opción de ajustes del sitio web del Fronius Datamanager se puede establecer una reducción de potencia dinámica en el punto de menú "Editor de la empresa suministradora de energía" (ver el manual de instrucciones del Fronius Datamanager 2.0 en la página web [www.fronius.com](http://www.fronius.com))

**¡IMPORTANTE!** La conexión de un contador S0 al inversor puede hacer necesaria una actualización del firmware del inversor.

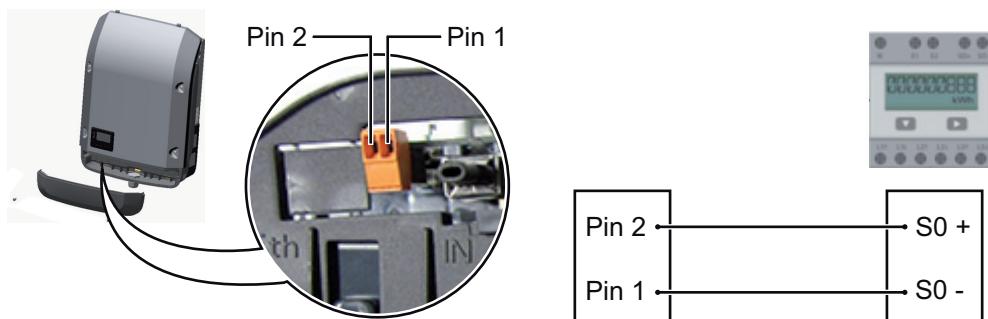

Requisitos para el contador S0:

- Debe cumplir la norma correspondiente IEC62053-31 clase B
- Tensión máx. 15 V CC
- Corriente máx. con ON 15 mA (CON)
- Corriente mín. con ON 2 mA (CON)
- Corriente máx. con OFF 0,15 mA (DES)

Máxima tasa de impulsos recomendada del contador S0:

Potencia FV kWp [kW]	Tasa de impulsos máx. por kWp
30	1000
20	2000
10	5000
≤ 5,5	10000

**Descripción del LED "Fronius Solar Net"**

**El LED "Fronius Solar Net" está iluminado:**

La alimentación principal para la comunicación de datos dentro de la Fronius Solar Net/del protocolo de interface está en orden

### **El LED "Fronius Solar Net" parpadea brevemente cada 5 segundos:**

Error en la comunicación de datos en la Fronius Solar Net

- Exceso de corriente (arco establecido > 3 A, por ejemplo, debido a un cortocircuito en el circuito de Fronius Solar Net)
- Falta de tensión (no hay ningún cortocircuito, tensión en la Fronius Solar Net < 6,5 V, por ejemplo, cuando hay demasiados componentes DATCOM en la Fronius Solar Net y la conexión eléctrica no es suficiente)

En este caso, se requiere un suministro de energía adicional de los componentes Fronius DATCOM mediante una fuente de alimentación externa (43,0001,1194) en uno de los componentes Fronius DATCOM

Para detectar una falta de tensión deben comprobarse también los demás componentes Fronius DATCOM con respecto a errores si fuera necesario.


Después de una desconexión por exceso de corriente o falta de tensión, el inversor intenta restablecer cada 5 segundos el suministro de energía en Fronius Solar Net mientras que, por ejemplo, el error está presente.

Si el error está eliminado, la Fronius Solar Net vuelve a alimentarse con corriente en 5 segundos.

---

### **Ejemplo**

Registro y archivo de los datos de inversor y sensor mediante Fronius Datamanager y Fronius Sensor Box:

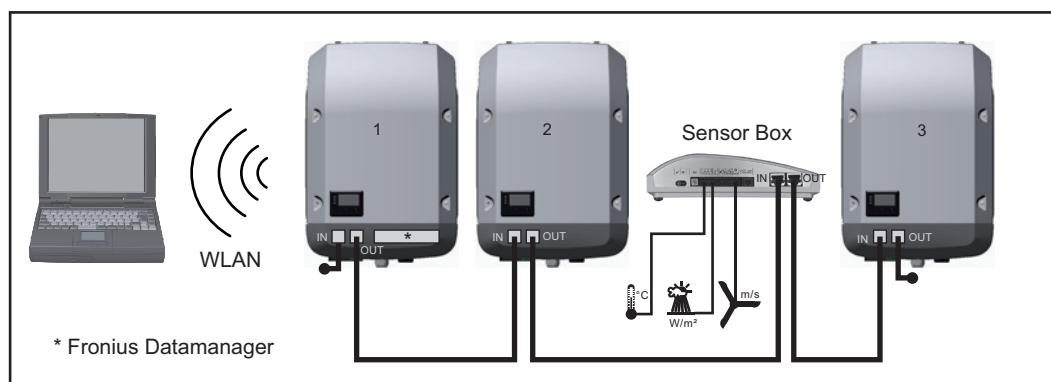

*Red de datos con 3 inversores y una Fronius Sensor Box:*

- Inversor 1 con Fronius Datamanager
- Inversor 2 y 3 sin Fronius Datamanager!

= clavijas finales

La comunicación externa (Fronius Solar Net) se realiza en el inversor a través de la zona de comunicación de datos. La zona de comunicación de datos incluye dos interfaces RS 422 como entrada y salida. La conexión se realiza mediante conectores RJ45.

**¡IMPORTANTE!** Como el Fronius Datamanager funciona como un Datalogger, no debe haber otro Datalogger en el circuito de Fronius Solar Net.

**¡Solo un Fronius Datamanager por cada circuito de Fronius Solar Net!**

Desmontar los demás Fronius Datamanager y cerrar el compartimento de tarjetas opcionales libre con la cubierta ciega disponible como opción a través de Fronius (42,0405,2020) o utilizar un inversor sin Fronius Datamanager (versión "light").

---

### **Montar las tarjetas opcionales en el inversor**

En las instrucciones de instalación encontrará información sobre el montaje de las tarjetas opcionales (por ejemplo: Datamanager) en el inversor y para la conexión del cable de comunicación de datos.

# Supervisión del equipo

## Generalidades

El inversor está equipado de serie con la monitorización de instalaciones compatible con WLAN Fronius Datamanager 2.0.

La monitorización de instalaciones incluye, entre otras, las siguientes funciones:

- Página web propia con indicación de los datos actuales y las más diversas opciones de ajuste
- Posibilidad de conexión con Fronius Solar.web mediante WLAN o LAN
- Envío automático de mensajes de servicio por SMS o correo electrónico en caso de error
- Posibilidad de controlar el inversor especificando valores límite de potencia, tiempos de marcha mínimos o máximos y tiempos de marcha teóricos
- Control del inversor mediante Modbus (TCP / RTU)
- Asignación de prioridades del control
- Control del inversor por medio de los contadores conectados (Fronius Smart Meter)
- Control del inversor a través de un receptor de telemando centralizado (por ejemplo, especificación de potencia reactiva o especificación de potencia efectiva)
- Reducción dinámica de poder teniendo en cuenta el autoconsumo

Encontrará información más detallada sobre el Fronius Datamanager 2.0 en nuestra página web, en el manual de instrucciones del Fronius Datamanager 2.0.

## Fronius Datamanager durante la noche o en caso de que la tensión CC no sea suficiente

El parámetro "Modo nocturno" en el registro de menú de configuración para los ajustes de pantalla está preajustado de fábrica a "DES".

Es por ello que el Fronius Datamanager no se encuentra accesible durante la noche o cuando la tensión CC no es suficiente.

No obstante, para poder activar el Fronius Datamanager, desconectar y volver a conectar el inversor en el lado CA y pulsar cualquier tecla de control en la pantalla del inversor dentro de 90 segundos.

Ver también el capítulo "Puntos de menú en el menú de configuración", "Ajustes de pantalla" (modo nocturno).

## Primera puesta en marcha

La Fronius Solar.web App facilita considerablemente la primera puesta en marcha del Fronius Datamanager 2.0. La Fronius Solar.web App está disponible en la correspondiente tienda de aplicaciones.



Para la primera puesta en marcha del Fronius Datamanager 2.0, es necesario

- que la tarjeta enchufable Fronius Datamanager 2.0 esté instalada en el inversor,
- o
- que haya una Fronius Datamanager Box 2.0 en el circuito de Fronius Solar Net.

**¡IMPORTANTE!** Para establecer la conexión con el Fronius Datamanager 2.0 debe estar activado en el correspondiente dispositivo final (por ejemplo, ordenador portátil, tableta, etc.) "Obtener la dirección IP automáticamente (DHCP)".

## ***OBSERVACIÓN!***

**Si solo hay un inversor en la instalación fotovoltaica, pueden omitirse los siguientes pasos de trabajo 1 y 2.**

La primera puesta en marcha comienza, en este caso, con el paso de trabajo 3.


- 1** Cablear el inversor con Fronius Datamanager 2.0 o Fronius Datamanager Box 2.0 en la Fronius Solar Net
- 2** En caso de conexión en red de varios inversores en la Fronius Solar Net:  
Establecer correctamente el maestro/esclavo de Fronius Solar Net en la tarjeta enchufable de Fronius Datamanager 2.0
  - Un inversor con Fronius Datamanager 2.0 = maestro
  - Todos los demás inversores con Fronius Datamanager 2.0 = esclavo (los LED en las tarjetas enchufables Fronius Datamanager 2.0 están apagados)
- 3** Comutar el equipo al modo de servicio
  - Activar el punto de acceso inalámbrico a través del menú de configuración del inversor



El inversor establece el punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso inalámbrico permanece abierto durante 1 hora. El interruptor IP en el Fronius Datamanager 2.0 puede permanecer en la posición de interruptor B, gracias a la activación del punto de acceso inalámbrico.

### **Instalación mediante Fronius Solar.web App**

- 4** Descargar Fronius Solar.web LIVE o Solar Web Pro App

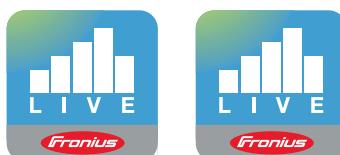

- 5** Ejecutar la Fronius Solar.web App

### **Instalación mediante navegador web**

- 4** Conectar el dispositivo final al punto de acceso inalámbrico

SSID = FRONIUS\_240.xxxxx (5-8 dígitos)

- Buscar una red con el nombre "FRONIUS\_240.xxxxx"
- Establecer la conexión con esta red
- Introducir la contraseña 12345678

(o conectar el dispositivo final y el inversor mediante el cable de Ethernet)

- 5** Introducir en el navegador:  
http://datamanager  
o  
192.168.250.181 (dirección IP para la conexión inalámbrica)  
o  
169.254.0.180 (dirección IP para la conexión LAN)

Se muestra la página de inicio del asistente de puesta en marcha.

The screenshot shows the 'Monitorización de instalaciones' (Installation Monitoring) page. At the top right is the Fronius logo. Below the title, a welcome message reads: 'Bienvenido al asistente de puesta en servicio. En pocos pasos conseguirá monitorizar cómodamente sus instalaciones.' There are two main options: 'ASISTENTE SOLAR WEB' (Solar Web Assistant) and 'ASISTENTE TÉCNICO' (Technical Assistant). A note below the first option says: 'Conecte la instalación a Fronius Solar.web y utilice nuestra aplicación para dispositivos móviles.' A third button, 'OTROS AJUSTES' (Other Settings), is also visible. The background features icons of a person with a bar chart and a person with a wrench and checkmark.

El asistente técnico está previsto para el instalador e incluye ajustes específicos, según las normas. La ejecución del asistente técnico es opcional.

Si se ejecuta el asistente técnico, resulta imprescindible apuntar la contraseña de servicio asignada. Esta contraseña de servicio se requiere para el ajuste del punto de menú "Editor de la comercializadora de electricidad".

Si no se ejecuta el asistente técnico, no hay ninguna especificación ajustada para la reducción de potencia.

¡Es obligatorio ejecutar el asistente de Fronius Solar.web!

#### **[6] Ejecutar el asistente de Fronius Solar.web y seguir las instrucciones**

Se muestra la página de inicio de Fronius Solar.web.

o

Se muestra la página web del Fronius Datamanager 2.0.

#### **[7] Si fuera necesario, ejecutar el asistente técnico y seguir las instrucciones**

#### **Información más detallada sobre el Fronius Datamanager 2.0**




Encontrará información más detallada sobre el Fronius Datamanager 2.0 y otras opciones para la puesta en servicio:

→ <http://www.fronius.com/QR-link/4204260191ES>

# Elementos de manejo e indicaciones

## Elementos de manejo e indicaciones

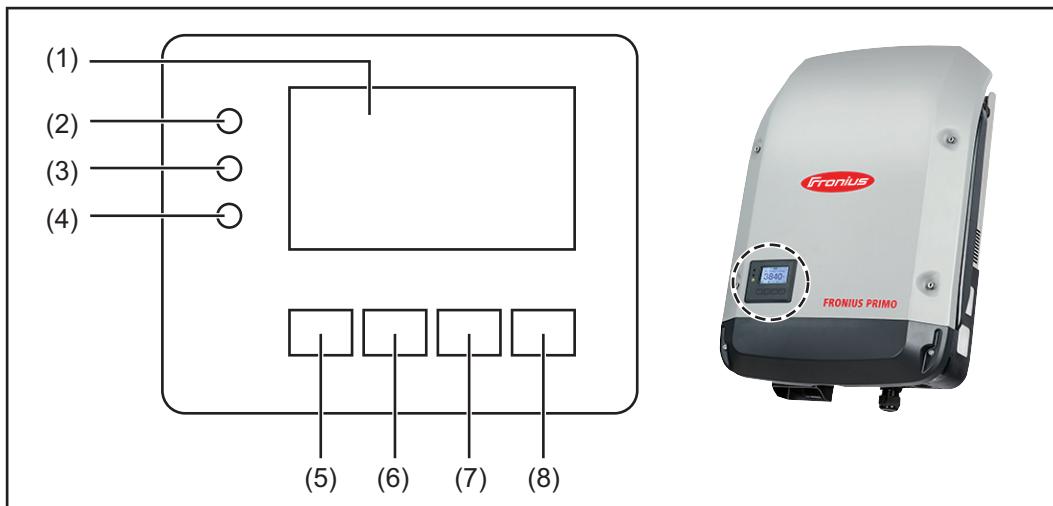

### Pos. Descripción

(1) Pantalla  
Para indicar valores, ajustes y menús

LED de control y de estado

(2) El LED de estado general (rojo)  
está iluminado cuando:  
- Se muestra un mensaje de estado en la pantalla  
- Se produce una interrupción del suministro de energía a la red  
- Durante la solución de errores (el inversor está esperando una confirmación o solución de un error que se ha producido)

(3) El LED de arranque (naranja)  
está iluminado cuando:  
- El inversor se encuentra en la fase de arranque automático o autocomprobación (en cuanto los módulos solares entregan suficiente potencia después del alba)  
- El inversor se ha comutado al servicio de reposo en el menú de configuración (= desconexión manual del suministro de energía a la red)  
- Se actualiza el software del inversor

(4) El LED de estado de servicio (verde)  
está iluminado:  
- Cuando la instalación fotovoltaica funciona sin perturbaciones después de la fase de arranque automático del inversor  
- Mientras se lleva a cabo el suministro de energía a la red

Teclas de control que, según la selección, están ocupadas con funciones diferentes:

(5) Tecla "Izquierda/arriba"  
Para navegar hacia la izquierda y hacia arriba

(6) Tecla "Abajo/derecha"  
Para navegar hacia abajo y hacia la derecha

Pos.	Descripción
(7)	Tecla "Menú/Esc" Para cambiar el nivel del menú Para salir del menú de configuración
(8)	Tecla "Enter" Para confirmar una selección


Las teclas son pulsadores capacitivos, por lo que si se humedecen con agua puede disminuir la función de las mismas. Para un funcionamiento óptimo de las teclas, estas deben secarse con un paño en caso necesario.

**Pantalla** La alimentación de la pantalla se realiza a través de la tensión de red CA. Según el ajuste del menú de configuración, la pantalla puede estar disponible durante todo el día.


#### ¡IMPORTANTE!

**La pantalla del inversor no es un aparato de medición calibrado.**

Se produce una pequeña desviación de carácter sistemático de determinados porcentajes respecto al contador de energía de la empresa suministradora de energía. Para calcular de forma exacta los datos con la empresa suministradora de energía, se requiere un contador calibrado.

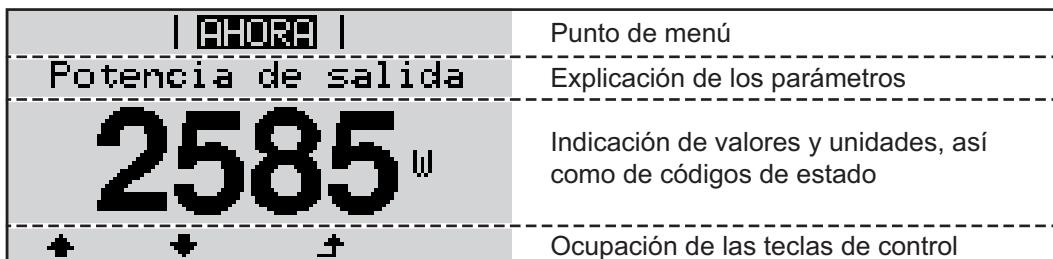

Zonas de indicación en la pantalla, modo de indicación

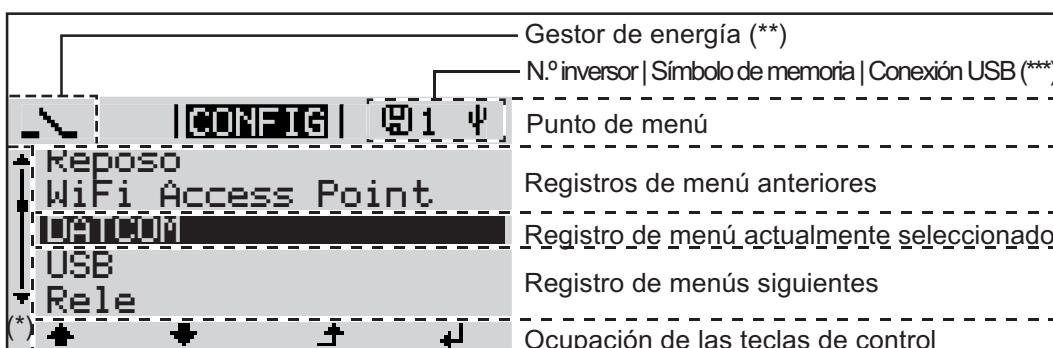

Zonas de indicación en la pantalla, modo de configuración

(\*) Barra de desplazamiento

(\*\*) El símbolo para el gestor de energía se muestra cuando la función "Gestor de energía" está activada.

(\*\*\*) N.º inversor = Número DATCOM de inversor, símbolo de memoria: aparece brevemente al memorizar los valores ajustados, conexión USB: aparece cuando se ha conectado una memoria USB

# El nivel del menú

## Activar la iluminación de la pantalla

- 1** Pulsar cualquier tecla

Se activa la iluminación de la pantalla.

En el punto de menú CONFIG, en el registro "Ajustes de pantalla - Ajustar la iluminación de la pantalla", es posible establecer que la pantalla esté constantemente iluminada o apagada.


## Desactivación automática de la iluminación de la pantalla / Cambiar al punto de menú "AHORA"

Si no se pulsa ninguna tecla durante 2 minutos, se apaga automáticamente la iluminación de la pantalla y el inversor cambia al punto de menú "AHORA" (siempre y cuando la iluminación de la pantalla esté ajustada a AUTO).

El cambio automático al punto de menú "AHORA" se puede realizar desde cualquier posición dentro del nivel del menú a no ser que se haya comutado el inversor manualmente al modo de operación de reposo.

Después del cambio automático al punto de menú "AHORA", se muestra la potencia actual de alimentación.

## Abrir el nivel del menú

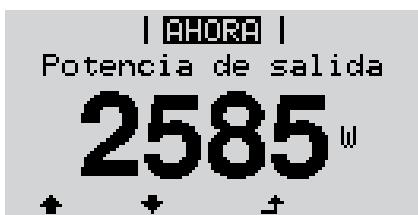

- ▲ **1** Pulsar la tecla "Menú"



La pantalla cambia al nivel del menú.


- ↔ **2** Seleccionar el punto de menú deseado con las teclas "izquierda" o "derecha"
- ↓ **3** Abrir el punto de menú deseado pulsando la tecla "Enter"

# Los puntos de menú AHORA, LOG y GRÁFICO


AHORA  
REGIST  
GRÁFICO



**AHORA**  
(indicación de valores actuales)

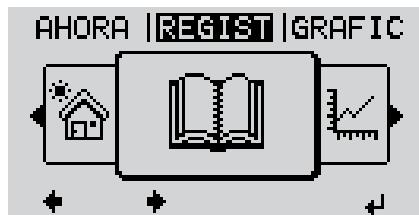

**REGIST**  
(datos registrados del día de hoy, del año natural en curso y desde la primera puesta en marcha del inversor)

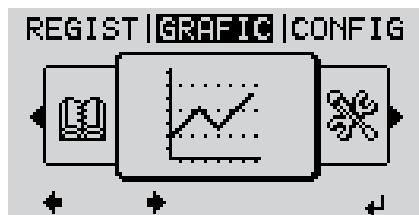

**GRÁFICO**  
Curva característica del día  
Muestra gráficamente la curva de la potencia de salida durante el día. El eje de tiempo se escala automáticamente.

Pulsar la tecla "Volver" para cerrar la indicación.

Valores mostrados en los puntos de menú AHORA y LOG

Valores mostrados en el punto de menú AHORA:

- Potencia de salida (W)
- Potencia reactiva CA (VAr)
- Tensión de red (V)
- Corriente de salida (A)
- Frecuencia de red (Hz)
- Tensión solar (V)
- Corriente solar (A)
- Hora / Fecha
- Hora y fecha del inversor o del circuito de Fronius Solar Net

**Valores mostrados en el punto de menú LOG:**

(para el día de hoy, el año natural en curso y desde la primera puesta en marcha del inversor)

---

Energía suministrada (kWh / MWh)

Energía suministrada durante el período de tiempo contemplado

Debido a los diferentes métodos de medición, se pueden producir desviaciones respecto a los valores de indicación en otros aparatos de medición. Para la facturación de la energía suministrada solo tienen carácter vinculante los valores de indicación del aparato de medición calibrado y puesto a disposición por la empresa suministradora de electricidad.

---

Máx. potencia de salida (W)

Máxima potencia de alimentación suministrada a la red durante el período de tiempo contemplado

---

Rendimiento

Dinero generado durante el período de tiempo contemplado (se puede ajustar la divisa en el menú de configuración)

Igual que en el caso de la energía suministrada, también se pueden producir desviaciones del rendimiento en relación con otros valores de medición.

El ajuste de la divisa y de la tasa de facturación se describe en el apartado "El menú de configuración".

El ajuste de fábrica varía en función de la correspondiente configuración de país.

---

Ahorro de CO<sub>2</sub> (g / kg)

Emisión de CO<sub>2</sub> ahorrada durante el período de tiempo contemplado

El valor para la reducción de CO<sub>2</sub> corresponde a la emisión de CO<sub>2</sub> que se libraría en función del parque de centrales térmicas disponibles con la misma cantidad de corriente. El ajuste de fábrica es de 0,53 kg / kWh (fuente: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie).

---

Máxima tensión L-N (V)

Máxima tensión medida durante el período de tiempo contemplado entre conductor y conductor neutro

---

Máx. tensión solar (V)

Máxima tensión de módulo solar medida durante el período de tiempo contemplado

---

Horas de servicio

Duración de servicio del inversor (HH:MM).

---

**¡IMPORTANTE!** Para la correcta indicación de los valores de día y año, es necesario que la hora esté ajustada correctamente.

---


# El punto de menú CONFIG

## Ajuste previo

Después de la realización completa de la puesta en servicio (por ejemplo, con el asistente de instalación), el inversor está preconfigurado según la configuración de país.

El punto de menú CONFIG permite una sencilla modificación de los ajustes previos del inversor para responder a los deseos y requisitos específicos del usuario.

## SETUP (CONFIG)

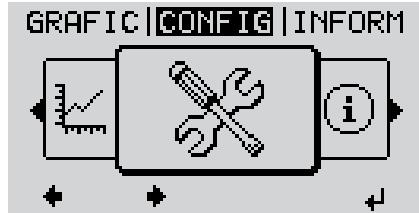

**CONFIGURACIÓN**  
(menú de configuración)


### *OBSERVACIÓN!*

Debido a las actualizaciones de software, el equipo puede contar con funciones que no se describan en este manual de instrucciones o al revés.

Además, alguna ilustración puede variar ligeramente con respecto a los elementos de manejo del equipo. No obstante, el funcionamiento de los elementos de manejo es idéntico.

## Navegación en el punto de menú CONFIG

### Acceder al punto de menú CONFIG

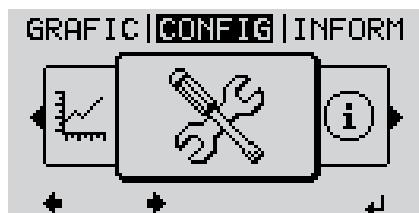

Nivel del menú, "CONFIG" seleccionado


- ↔ 1 Seleccionar el punto de menú "CONFIG" con las teclas "Izquierda" o "Derecha"
- ↓ 2 Pulsar la tecla "Enter"



Registro "Reposo"

### Hojar entre los registros


Se muestra el primer registro del punto de menú CONFIGURACIÓN:  
"Reposo"

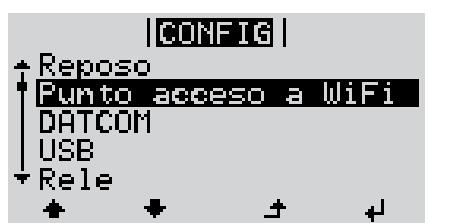

Ejemplo: Punto de menú "Punto de acceso WiFi"

- 3** Hojear entre los registros disponibles con las teclas "Arriba" o "Abajo"

### Salir de un registro

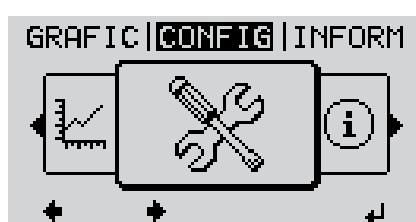

- 4** Pulsar la tecla "Volver" para salir de un registro

Se muestra el nivel del menú

Si durante 2 minutos no se pulsa ninguna tecla,

- el inversor cambia desde cualquier posición dentro del nivel del menú al punto de menú "AHORA" (excepción: registro de menú de configuración "Reposo"),
- se apaga la iluminación de la pantalla.
- Se muestra la potencia de alimentación actualmente suministrada.

### Ajustar los registros de menú en general

- 1** Entrar al menú deseado

- 2** Seleccionar el registro deseado con las teclas "arriba" o "abajo" "arriba" o "abajo"



- 3** Pulsar la tecla "Enter"



Se muestran los ajustes que se encuentran a disposición:

- 4** Seleccionar el ajuste deseado con las teclas "arriba" o "abajo"



- 5** Pulsar la tecla "Enter" para guardar y adoptar la selección.



Pulsar la tecla "Esc" para no guardar la selección.



El primer dígito del valor a ajustar parpadea:

- 4** Seleccionar un número para el primer dígito con las teclas "arriba" o "abajo"



- 5** Pulsar la tecla "Enter"



El segundo dígito del valor parpadea.

- 6** Repetir los pasos de trabajo 4 y 5 hasta que...

todo el valor a ajustar esté parpadeando.

- 7 Pulsar la tecla "Enter"  
 ↵
- 8 Si fuera necesario, repetir los pasos de trabajo 4-6 para las unidades o para otros valores a ajustar, hasta que la unidad o el valor a ajustar estén parpadeando.


- 9 Pulsar la tecla "Enter" para guardar y adoptar las modificaciones.  
 ↵

Pulsar la tecla "Esc" para no guardar las modificaciones.  
 ↺


Se muestra el primer registro actualmente seleccionado.

Se muestra el primer registro actualmente seleccionado.

#### Ejemplo de aplicación: Ajustar la hora

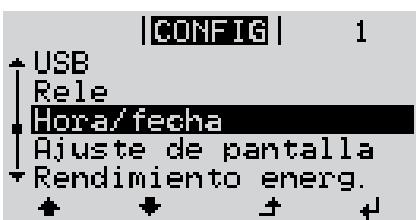

- ↑ ↓ 1 Seleccionar el registro de menú de configuración "Hora / Fecha"  
 ↵ 2 Pulsar la tecla "Enter"

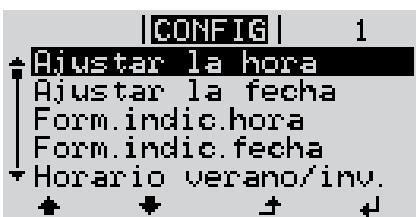

- ↑ ↓ 3 Seleccionar "Ajustar la hora" con las teclas "arriba" o "abajo"  
 ↵ 4 Pulsar la tecla "Enter"



Se muestra la hora.  
 (HH:MM:SS, indicación de 24 horas),  
 el dígito de decena para la hora parpadea.

- + - 5 Seleccionar un valor para el dígito de decena de la hora con las teclas "arriba" o "abajo"  
 ↵ 6 Pulsar la tecla "Enter"




- El dígito de unidad para la hora parpadea.  
 7 Repetir los pasos de trabajo 5 y 6 para el dígito de unidad de la hora, para los minutos y los segundos hasta que...




... la hora ajustada parpadee.

- ◀ [8] Pulsar la tecla "Enter"

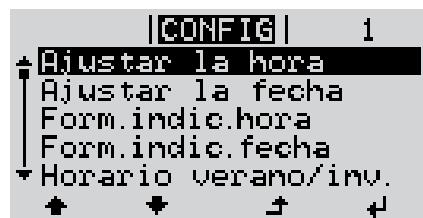

Se acepta la hora y se muestra la visión general de los valores ajustables.

- ◀ [4] Pulsar la tecla "Esc"

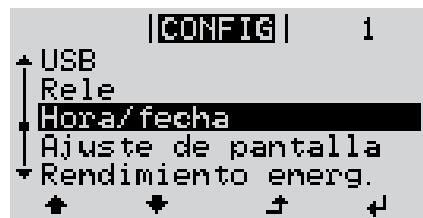

Se muestra el registro de menú de configuración "Hora / Fecha".

# Los registros de menú de configuración

ES

<b>Reposo</b>	Activación/desactivación manual del servicio de reposo
	<ul style="list-style-type: none"><li>- No se produce ninguna alimentación a la red.</li><li>- El LED de arranque está iluminado en naranja.</li><li>- La pantalla muestra alternativamente REPOSO/ENTER</li><li>- En el servicio de reposo no se puede visualizar o ajustar ningún otro punto de menú dentro del nivel del menú.</li><li>- No está activado el cambio automático al punto de menú "AHORA" después de 2 minutos sin pulsar ninguna tecla.</li><li>- El servicio de reposo solo puede finalizarse manualmente pulsando la tecla "Enter".</li><li>- El suministro de energía a la red se puede reanudar en cualquier momento pulsando la tecla "Enter" a no ser que haya un error pendiente (código de estado)</li></ul>
	<b>Ajustar el servicio de reposo (desconexión manual del suministro de energía a la red):</b>
	<p><b>[1]</b> Seleccionar el registro "Reposo"</p> <p><b>[2]</b> Tecla de control "Enter"        Pulsar</p>
	<p>En la pantalla aparecen alternativamente "REPOSO" y "ENTER".</p> <p>Ahora, el modo de reposo está activado.</p> <p>El LED de arranque está iluminado en naranja.</p>
	<b>Restablecimiento del suministro de energía a la red:</b>
	<p>En el servicio de reposo aparecen alternativamente "REPOSO" y "ENTER" en la pantalla.</p>
	<p><b>[1]</b> Pulsar la tecla de control "Enter" para restablecer el suministro de energía a la red</p> <p>        Pulsar</p>
	<p>Se muestra el registro "Reposo".</p> <p>Paralelamente, el inversor va pasando por la fase de arranque.</p> <p>El LED de estado de servicio está iluminado en verde después de restablecer el suministro de energía a la red.</p>
<b>Punto acceso inalámbrico</b>	Para activar/desactivar el punto de acceso inalámbrico Se necesita, por ejemplo, para preparar o adaptar la monitorización de instalaciones mediante el interface web del Datamanager. Si el inversor no detecta ningún Datamanager, se muestra [no disponible]
Margen de ajuste	<p>Punto de acceso inalámbrico [detenido]</p> <hr/> <p>¿Activar el WAP o punto de acceso inalámbrico?</p> <hr/>
	<p>        Para activar el punto de acceso inalámbrico Pulsar la tecla "Enter"</p> <hr/>
	<p>Punto de acceso inalámbrico [activo]</p> <hr/> <p>Se muestran la SS-ID (SS) y la contraseña (PW).</p> <hr/>

¿Desactivar el WAP o punto de acceso inalámbrico?

◀ Para desactivar el punto de acceso inalámbrico Pulsar la tecla "Enter"

Punto de acceso inalámbrico  
[no disponible]

Se muestra cuando no hay ninguna monitorización de instalaciones disponible en el inversor.

## DATCOM

Control de una comunicación de datos, entrada del número de inversor, ajustes de protocolo

Margen de ajuste

Estado / Número de inversor / Tipo protocolo

### Estado

Muestra una comunicación de datos disponible a través de Fronius Solar Net, o un error que se ha producido en la comunicación de datos

### Número de inversor

Ajuste del número (= dirección) del inversor en caso de una instalación con varios inversores

Margen de ajuste

00 - 99 (00 = dirección del inversor 100)

Ajuste de fábrica

01

**¡IMPORTANTE!** Al integrar varios inversores en un sistema de comunicación de datos, se debe asignar una dirección propia a cada inversor.

### Tipo protocolo

Sirve para determinar el protocolo de comunicación para la transmisión de datos:

Margen de ajuste

Fronius Solar Net / Interface \*

Ajuste de fábrica

Fronius Solar Net

\* El tipo de protocolo "Interface" solo funciona sin la tarjeta de Fronius Datamanager. Las tarjetas de Fronius Datamanager presentes deben ser retiradas del inversor.

## USB

Realizar actualizaciones de firmware o guardar valores detallados del inversor en la memoria USB

Margen de ajuste

Retirar HW con seguridad / Actualización de software / Intervalo Logging

### Retirar HW con seguridad

Desenchufar una memoria USB del puerto USB A en la bandeja de comunicación de datos sin que se produzca ninguna pérdida de datos.

La memoria USB puede retirarse:

- Cuando se visualice el mensaje OK
- Cuando el LED "Transmisión de datos" haya dejado de parpadear o de estar iluminado

## Actualización de software

Actualizar el firmware del inversor mediante una memoria USB.

Procedimiento:

- 1** Descargar el archivo de actualización del firmware "froxxxxx.upd"  
(por ejemplo, en <http://www.fronius.com>; xxxx se muestra para el número de versión correspondiente)

### ***OBSERVACIÓN!***

**Para evitar cualquier problema durante la actualización del software del inversor, la memoria USB prevista a tal fin no debe tener ninguna partición ni encriptación oculta (ver el capítulo "Memorias USB adecuadas").**

- 2** Guardar el archivo de actualización del firmware en el nivel de datos exterior de la memoria USB
- 3** Abrir la tapa de la zona de comunicación de datos del inversor
- 4** Conectar la memoria USB con el archivo de actualización del firmware al puerto USB en la zona de comunicación de datos del inversor
- 5** Seleccionar en el menú de configuración el punto de menú "USB" y a continuación "Actualización de software"
- 6** Pulsar la tecla "Enter"
- 7** Esperar hasta que en la pantalla aparezcan las comparaciones de la versión de software actualmente disponible en el inversor y de la nueva versión de firmware:
  - 1.<sup>a</sup> página: software Recerbo (LCD), software de controlador de teclas (KEY), versión de la configuración de país (Set)
  - 2.<sup>a</sup> página: etapa de potencia de software (PS1, PS2)
- 8** Pulsar la tecla de control "Enter" después de cada página

El inversor comienza a copiar los datos.

Se muestra "ARRANQUE", así como el progreso de memorización de las diferentes pruebas en % hasta que se copian los datos para todos los módulos electrónicos.

Después del copiado, el inversor actualiza sucesivamente los módulos electrónicos necesarios.

Se muestran "ARRANQUE", el módulo afectado y el progreso de actualización en %.

Como último paso, el inversor actualiza la pantalla.

La pantalla permanece oscura durante aproximadamente 1 minuto y los LED de control y de estado parpadean.

Una vez finalizada la actualización de firmware, el inversor cambia a la fase de arranque y después al suministro de energía a la red. Desenchufar la memoria USB con la función "Retirar HW con seguridad".

Se guardan los ajustes individuales del menú de configuración al actualizar el firmware del inversor.

## Intervalo de Logging

Para activar/desactivar la función de Logging de la memoria USB y especificar un intervalo de Logging

Unidad	Minutos
Margen de ajuste	30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / No Log
Ajuste de fábrica	30 min
30 min	El intervalo de Logging es de 30 minutos. Cada 30 minutos se guardan los nuevos datos de Logging en la memoria USB.
20 min	
15 min	
10 min	
5 min	El intervalo de Logging es de 5 minutos. Cada 5 minutos se guardan los nuevos datos de Logging en la memoria USB.
No Log	No se almacena ningún dato

**¡IMPORTANTE!** Para que la función de Logging con memoria USB funcione perfectamente, es necesario que la hora esté ajustada correctamente. El ajuste de la hora se trata en el punto "Puntos de menú en el menú de configuración" - "Hora / Fecha".

**Relé (contacto de conmutación libre de potencial)** Un contacto de conmutación libre de potencial (relé) en el inversor permite mostrar los mensajes de estado (códigos de estado), el estado del inversor (por ejemplo, el suministro de energía a la red) o las funciones del gestor de energía.

Margen de ajuste Modo de relé / Prueba de relé / Punto de conexión\* / Punto de desconexión\*

\* Se muestra únicamente cuando la función "Gestor de energía" está activada en "Modo de relé".

## **Modo de relé**

El modo de relé permite representar las siguientes funciones:

- Función de alarma (Permanent / ALL / GAF) (Permanente / TODOS / GAF)
  - Salida activa (ON / OFF) (CON / DES)
  - Gestor de energía (E-Manager)

Margen de ajuste ALL / Permanent / GAF / OFF / ON / E-Manager (TODOS / Permanente / GAF / DES / CON / Gestor de energía)

Ajuste de fábrica ALL (TODOS)

### **Función de alarma:**

- ALL / Permanent (TO-DOS / Permanente):** Se comuta el contacto de commutación libre de potencial en caso de códigos de servicio temporales (por ejemplo, si se produce una breve interrupción del suministro de energía a la red, aparece un código de servicio con un determinado número por día, ajustable en el menú "BÁSICO")

GAF	Una vez seleccionado el modo GAF, se conecta el relé. Si la etapa de potencia comunica un error y cambia del suministro normal de energía a la red a un estado de error, se abre el relé. De este modo el relé se puede utilizar para todas las funciones de seguridad.
-----	---

#### Ejemplo de aplicación

En caso de utilizar inversores monofásicos en una ubicación multifa- se, puede ser necesaria una compensación de fases. Si se produce un error en uno o varios inversores y se interrumpe la conexión a la red, también se deben separar los demás inversores a fin de mante- ner el equilibrio de fases. La función de relé "GAF" puede utilizarse en combinación con el Datamanager o un dispositivo de protección exter- no para detectar o señalizar que uno de los inversores no está reci- biendo energía o se ha separado de la red y que el resto de inversores también se van a separar de la red por medio de un comando remoto.

#### Salida activa:

ON (CON): El contacto de conmutación NO libre de potencial está continuamente conectado mientras el inversor se encuentra en servicio (mientras la pantalla está iluminada o indica algo).

OFF (DES): El contacto de conmutación NO libre de potencial está apagado.

#### Gestor de energía:

E-Manager: En el apartado siguiente, "Gestor de energía", encontrará información más detallada sobre la función "Gestor de energía".

#### Prueba de relé

Prueba de funcionamiento para comprobar si el contacto de conmutación libre de poten- cial conmuta periódicamente

#### Punto de conexión (solo con la función "Gestor de energía" activada)

Para ajustar el límite de potencia efectiva a partir del cual se conecta el contacto de con- mutación libre de potencial

Ajuste de fábrica 1000 W

Margen de ajuste Punto de desconexión ajustado hasta la máxima potencia no- minal del inversor (W o kW)

#### Punto de desconexión (solo con la función "Gestor de energía" activada)

Para ajustar el límite de potencia efectiva a partir del cual se desconecta el contacto de conmutación libre de potencial

Ajuste de fábrica 500

Margen de ajuste 0 hasta el punto de conexión ajustado del inversor (W o kW)

#### Gestor de energía (en el punto de menú "Relés")

Mediante la función "Gestor de energía" (E-Manager) puede activarse el contacto de con- mutación libre de potencial para que funcione como actuador.

Puede controlarse un consumidor conectado al contacto de conmutación libre de potencial especificando un punto de conexión o desconexión que dependa de la potencia de ali- mentación (potencia efectiva).

El contacto de conmutación libre de potencial se desconecta automáticamente,

- cuando el inversor no alimenta la red pública con corriente.
- cuando el inversor se conmuta manualmente al servicio de reposo.
- cuando hay una especificación de potencia efectiva < 10 % de la potencia nominal del inversor.

Para activar la función "Gestor de energía", se debe seleccionar el punto "Gestor de energía" y pulsar la tecla "Enter".

Si la función "Gestor de energía" está activada, se muestra el símbolo "Gestor de energía" en la parte superior izquierda de la pantalla:



Cuando el contacto de conmutación NO libre de potencial está apagado (contacto abierto)



Cuando el contacto de conmutación NO libre de potencial está conectado (contacto cerrado)

Para desactivar la función "Gestor de energía", se debe seleccionar otra función (TODOS / Permanente / DES / CON / Gestor de energía) y pulsar la tecla "Enter".

### ***¡OBSERVACIÓN!***

#### **Observaciones para la configuración del punto de conexión y desconexión**

**Una diferencia insuficiente entre el punto de conexión y el punto de desconexión, así como las oscilaciones en la potencia efectiva pueden derivar en múltiples ciclos de conmutación.**

Para evitar conexiones y desconexiones frecuentes, la diferencia entre el punto de conexión y el punto de desconexión debería ser de al menos 100 - 200 W.

Al seleccionar el punto de desconexión debe tenerse en cuenta el consumo de potencia del consumidor conectado.

En la selección del punto de conexión deben tenerse en cuenta las condiciones meteorológicas y la irradiación solar prevista.

#### **Ejemplo de aplicación**

Punto de conexión = 2000 W, punto de desconexión = 1800 W

En caso de que el inversor proporcione al menos 2000 W o más, se conecta el contacto de conmutación libre de potencial del inversor.

Si la potencia del inversor es inferior a 1800 W, se desconecta el contacto de conmutación libre de potencial.

En consecuencia se permite la rápida ejecución de interesantes aplicaciones tales como una bomba de calor o un climatizador, aprovechando al máximo la energía autogenerada

<b>Hora/fecha</b>	Ajustar la hora, la fecha, los formatos de indicación y la conmutación automática del horario de verano/invierno	
Margen de ajuste	Ajustar la hora / Ajustar la fecha / Formato de indicación para la hora / Formato de indicación para la fecha / Horario verano/invierno	

#### **Ajustar la hora**

Ajuste de la hora (hh:mm:ss o hh:mm am/pm, según el ajuste en "Formato de indicación para la hora")

#### **Ajustar la fecha**

Ajuste de la fecha (puede ser dd.mm.yyyy o mm/dd/yyyy, según el ajuste en "Formato de indicación para la fecha")

#### **Formato de indicación para la hora**

Para especificar el formato de indicación para la hora

Margen de ajuste	12 horas / 24 horas
Ajuste de fábrica	En función de la configuración de país

#### **Formato de indicación para la fecha**

Para especificar el formato de indicación para la fecha

Margen de ajuste	mm/dd/yyyy o dd.mm.yy
Ajuste de fábrica	En función de la configuración de país

#### **Horario verano/inviero**

Para activar/desactivar la conmutación automática del horario de verano/inviero

**¡IMPORTANTE!** La función para la conmutación automática del horario de verano/inviero solo debe utilizarse si no se encuentran componentes del sistema en el circuito de Fronius Solar Net que sean compatibles con LAN o WLAN (por ejemplo, Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager o Fronius Hybridmanager).

Margen de ajuste	on / off (CON / DES)
Ajuste de fábrica	on (CON)

**¡IMPORTANTE!** Para poder mostrar correctamente los valores de día y año, así como la curva característica del día, es indispensable ajustar correctamente la hora y la fecha.

<b>Ajustes de la pantalla</b>	Margen de ajuste	Idioma / Modo nocturno / Contraste / Iluminación
-------------------------------	------------------	--

#### **Idioma**

Ajuste del idioma de la pantalla

Margen de ajuste	Inglés, alemán, francés, español, italiano, neerlandés, checo, eslovaco, húngaro, polaco, turco, portugués, rumano
------------------	--

#### **Modo nocturno**

El modo nocturno controla el servicio Fronius DATCOM, así como el servicio de la pantalla del inversor durante la noche o cuando la tensión CC disponible no es suficiente

Margen de ajuste	AUTO / ON / OFF (AUTO / CON / DES)
Ajuste de fábrica	OFF (DES)

**AUTO:** El servicio Fronius DATCOM se mantiene siempre y cuando haya un Fronius Datamanager conectado a una Fronius Solar Net activa no interrumpida.

La pantalla del inversor está oscura durante la noche y puede activarse pulsando cualquier tecla de control.

**ON (CON):** El servicio Fronius DATCOM se mantiene siempre. El inversor pone a disposición ininterrumpidamente la tensión de 12 V CC para la alimentación de Fronius Solar Net. La pantalla siempre está activa.

**¡IMPORTANTE!** Si el modo nocturno Fronius DATCOM está en ON (CON) o AUTO con los componentes de Fronius Solar Net conectados, el consumo de corriente del inversor aumenta durante la noche hasta unos 7 W.

**OFF (DES):** No hay servicio Fronius DATCOM durante la noche por lo que el inversor por la noche no requiere ninguna potencia de red para la alimentación eléctrica de Fronius Solar Net.

La pantalla del inversor está desactivada durante la noche y el Fronius Datamanager no se encuentra a disposición. No obstante, para poder activar el Fronius Datamanager, desconectar y volver a conectar el inversor en el lado CA y pulsar cualquier tecla de control en la pantalla del inversor dentro de 90 segundos.

#### **Contraste**

Ajuste del contraste en la pantalla del inversor

Margen de ajuste 0 - 10

Ajuste de fábrica 5

Como el contraste varía en función de la temperatura, un cambio de las condiciones ambientales puede hacer necesario un ajuste del punto de menú "Contraste".

#### **Iluminación**

Ajuste previo de la iluminación de la pantalla del inversor

El punto de menú "Iluminación" solo se refiere a la iluminación del fondo de la pantalla del inversor.

Margen de ajuste AUTO / ON / OFF (AUTO / CON / DES)

Ajuste de fábrica AUTO

**AUTO:** La iluminación de la pantalla del inversor se activa pulsando cualquier tecla. La iluminación de la pantalla se apaga si no se pulsa ninguna tecla en 2 minutos.

**ON (CON):** La iluminación de la pantalla del inversor está permanentemente encendida con el inversor activo.

**OFF (DES):** La iluminación de la pantalla del inversor está constantemente apagada.

#### **Rendimiento energético**

Aquí se pueden modificar/efectuar los siguientes ajustes:

- Contador (desviación/calibración)
- Divisa
- Tarifa de alimentación
- Factor de CO2

Margen de ajuste Divisa / Tarifa de alimentación

#### **Contador (desviación/calibración)**

Calibración del contador

##### **Divisa**

Ajuste de la divisa

Margen de ajuste 3 dígitos, A-Z

##### **Tarifa de alimentación**

Ajuste de la tasa de facturación para la remuneración de la energía suministrada

Margen de ajuste 2 dígitos, 3 puntos decimales

Ajuste de fábrica (en función de la configuración de país)

**Factor de CO2**

Ajuste del factor de CO2 de la energía suministrada

**Ventilador**

Para comprobar la funcionalidad de ventilador

Margen de ajuste

Prueba de ventilador #1 / Prueba de ventilador #2 (en función del equipo)

- Seleccionar el ventilador deseado con las teclas "arriba" y "abajo"
- La prueba del ventilador seleccionado se inicia pulsando la tecla "Enter".
- El ventilador funciona hasta que se vuelva a salir del menú pulsando la tecla "Esc".

**¡IMPORTANTE!** En la pantalla del inversor no se indica que el ventilador está en orden. Para saber si el ventilador está funcionando es necesario oírlo o tocarlo con la mano.

# El punto de menú INFORM

## INFORM



INFORM  
(Información sobre el equipo y el software)

### Valores de medición

### Estado etapa poten.

### Estado de la red

Valores de medición Zona de indicación: PV Iso. / Ext. Lim. / U PV1 / U PV2 / GVDPR / Fan #1 (FV ais. / Lím. ext. / U FV1 / U FV2 / GVDPR / Ventilador #1)

#### PV Iso.

Resistencia de aislamiento de la instalación fotovoltaica (en caso de módulos solares no conectados a tierra y módulos solares con puesta a tierra en el polo negativo)

#### Ext. Lim.

Reducción de potencia externa en porcentaje, por ejemplo, predeterminada por el operador de red

#### U PV1

Tensión CC actual en los bornes, incluso cuando el inversor no está alimentando (del primer seguidor MPP)

#### U PV 2

Tensión CC actual en los bornes, incluso cuando el inversor no está alimentando (del segundo seguidor MPP)

#### GVDPR

Reducción de potencia en función de la tensión de red

#### Fan #1 (Ventilador #1)

Valor porcentual de la potencia nominal del ventilador

Estado de la etapa de potencia Se puede mostrar la indicación del estado de los últimos errores aparecidos en el inversor.

**¡IMPORTANTE!** Como consecuencia de una irradiación solar débil, cada mañana y cada noche aparecen los mensajes de estado 306 "Power low" (Potencia baja) y 307 "DC low" (CC baja). Estos mensajes de estado no tienen su origen en ningún error.

- Despues de pulsar la tecla "Enter" se muestra el estado de la etapa de potencia, así como de los últimos errores que se han producido.
- Hojear la lista con las teclas "Arriba" o "Abajo"
- Pulsar la tecla "Volver" para salir de la lista de estados y errores

Estado de red Se pueden mostrar los últimos 5 errores de red que se han producido:

- Despues de pulsar la tecla "Enter" se muestran los últimos 5 errores de red que se han producido
- Hojear la lista con las teclas "Arriba" o "Abajo"
- Pulsar la tecla "Volver" para salir de la indicación de los errores de red

<b>Información del equipo</b>	Para indicar los ajustes relevantes para una empresa suministradora de energía. Los valores mostrados varían en función de la correspondiente configuración de país o de los ajustes específicos del inversor.
Zona de indicación	Generalidades / Ajuste de país / Seguidor MPP / Monitorización de red / Límites de tensión de red / Límites de frecuencia de red / Modo Q / Límite de potencia CA / Reducción de tensión CA / Fault Ride Through
Generalidades:	Tipo de equipo - La denominación exacta del inversor Fam. - Familia del inversor Número de serie - Número de serie del inversor
Ajuste de país:	Setup - Configuración de país ajustada  Version - Versión de la configuración de país  Origin activated - Indica que está activada la configuración de país normal.  Alternat. activated - Indica que está activada la configuración de país alternativa (solo para Fronius Symo Hybrid)
	Group - Grupo para la actualización del software del inversor
Seguidor del Punto de Máxima Potencia (MPPT):	Seguidor 1 - Indicación del comportamiento de seguimiento ajustado (MPP AUTO / MPP USER / FIX) (MPP AUTO / FIJA / MPP USUARIO) Seguidor 2 (solo para Fronius Symo con excepción del Fronius Symo 15.0-3 208) - Indicación del comportamiento de seguimiento ajustado (MPP AUTO / MPP USER / FIX) (MPP AUTO / FIJA / MPP USUARIO)
Monitorización de red:	GMTi - Grid Monitoring Time - Tiempo de arranque del inversor en sec (segundos)  GMTr - Grid Monitoring Time reconnect - Tiempo de reconexión en sec (segundos) después de un error de red  ULL - U (tensión) Longtime Limit - Valor límite de tensión en V (voltios) para el valor medio de tensión de 10 minutos  LLTrip - Longtime Limit Trip - Tiempo de activación para la monitorización ULL de lo rápido que se debe desconectar el inversor
Valor límite interior para los límites de tensión de red:	UMax - Valor de tensión de red interior superior en V (voltios)  TTMax - Trip Time Max - Tiempo de activación para el exceso del valor límite de tensión de red interior superior en cyl*  UMin - Valor de tensión de red interior inferior en V (voltios)  TTMin - Trip Time Min - Tiempo de activación para la insuficiencia del valor límite de tensión de red interior inferior en cyl*

\*cyl = ciclos de red (cycles); 1 cyl corresponde a 20 ms con 50 Hz o a 16,66 ms con 60 Hz

Valor límite exterior para los límites de tensión de red	UMax - Valor de tensión de red exterior superior en V (voltios) TTMax - Trip Time Max - Tiempo de activación para el exceso del valor límite de tensión de red exterior superior en cyl*  UMin - Valor de tensión de red exterior inferior en V (voltios)  TTMin - Trip Time Min - Tiempo de activación para la insuficiencia del valor límite de tensión de red interior exterior en cyl*
Límites de frecuencia de red:	*cyl = ciclos de red (cycles); 1 cyl corresponde a 20 ms con 50 Hz o a 16,66 ms con 60 Hz
Modo Q:	FILmax - Valor de frecuencia de red interior superior en Hz (hercios)  FILmin - Valor de frecuencia de red interior inferior en Hz (hercios)  FOLmax - Valor de frecuencia de red exterior superior en Hz (hercios)  FOLmin - Valor de frecuencia de red exterior inferior en Hz (hercios)
Límite de potencia CA incluyendo la indicación de inicio suave y/o reducción de frecuencia de red CA:	Max P AC - Máxima potencia de salida que se puede cambiar con la función "Manual Power Reduction"  GPIS - Gradual Power Incrementation at Startup - Indicación (%/sec) si la función de inicio suave está activada en el inversor  GFDPRe - Grid Frequency Dependent Power Reduction enable limit - Indica el valor de frecuencia de red ajustado en Hz (hercios) a partir del cual se lleva a cabo la reducción de potencia  GFDPRv - Grid Frequency Dependent Power Reduction derating gradient - Indica el valor de frecuencia de red ajustado en %/Hz para mostrar la intensidad de la reducción de potencia
Reducción de tensión CA:	GVDPRe - Grid Voltage Depending Power Reduction enable limit - Umbral en V a partir del cual comienza la reducción de potencia en función de la tensión  GVDPRv - Grid Voltage Depending Power Reduction derating gradient - Gradiente de reducción en %/V con el que se reduce la potencia  Message - Indica si está activado el envío de un mensaje de información sobre Fronius Solar Net

## Versión

Indicación del número de versión y del número de serie de los circuitos impresos instalados en el inversor (por ejemplo, para fines de servicio)

## Zona de indicación

Pantalla / Software de pantalla / Suma de chequeo SW / Memoria de datos / Memoria de datos #1 / Etapa de potencia / Etapa de potencia SW / Filtro CEM / Power Stage #3 / Power Stage #4

# Activar y desactivar el bloqueo de teclas

## Generalidades

El inversor está equipado con una función de bloqueo de teclas.

Si el bloqueo de teclas está activado, no se puede abrir el menú de configuración, por ejemplo, a modo de protección contra un desajuste accidental de los datos de configuración.

Para activar/desactivar el bloqueo de teclas es necesario introducir el código 12321.

## Activar y desactivar el bloqueo de teclas



- 1** Tecla "Menú" ↗ Pulsar

Se muestra el nivel del menú.

- 2** Pulsar 5 veces la tecla "Menú / Esc" sin ocupar



En el menú "CÓDIGO" se muestra el "Código de entrada" y el primer dígito parpadea.

- 3** Introducir el código 12321: Seleccionar con las teclas "Más" o "Menos" + - el valor para el primer dígito del código

- 4** Tecla "Enter" ↙ Pulsar

El segundo dígito parpadea.

- 5** Repetir los pasos de trabajo 3 y 4 para el segundo dígito, el tercer dígito, el cuarto dígito y el quinto dígito del código hasta que...

... el código ajustado parpadee.

- 6** Tecla "Enter" ↙ Pulsar



En el menú "LOCK" se muestra "Bloqueo de teclas".



- 7** Seleccionar con las teclas "Más" o "Menos" + - Activar o desactivar el bloqueo de teclas:

ON (CON) = El bloqueo de teclas está activado (no es posible abrir el punto de menú CONFIGURACIÓN)

OFF (DES) = El bloqueo de teclas está desactivado (es posible abrir el punto de menú CONFIGURACIÓN)

- 8** Tecla "Enter" ↙ Pulsar

# Memoria USB como Datalogger y para actualizar el software del inversor

---

## Memoria USB como Datalogger

Una memoria USB conectada al puerto USB A puede actuar como Datalogger para un inversor.

En cualquier momento, los datos de Logging guardados en la memoria USB pueden:

- importarse al software Fronius Solar.access, a través del archivo FLD registrado simultáneamente,
- visualizarse en programas de otros fabricantes (por ejemplo, Microsoft® Excel), a través del archivo CSV registrado simultáneamente.

Las versiones más antiguas (hasta Excel 2007) tienen una limitación de líneas de 65536.

Encontrará información más detallada sobre "Datos en la memoria USB", "Volumen de datos y capacidad de la memoria" y "Memoria intermedia" en:



® <http://www.fronius.com/QR-link/4204260204DE>

---

## Memorias USB adecuadas

Debido al gran número de memorias USB disponibles en el mercado, no es posible garantizar que el inversor pueda detectar cualquier memoria USB.

¡Fronius recomienda utilizar solo memorias USB certificadas y aptas para aplicaciones industriales (¡Tener en cuenta el logotipo USB-IF!).

El inversor soporta memorias USB con los siguientes sistemas de archivos:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius recomienda utilizar las memorias USB solo para registrar datos de Logging o para actualizar el software del inversor. Las memorias USB no deben contener otros datos.

Símbolo USB en la pantalla del inversor, por ejemplo, en el modo de indicación "AHO-RA":



Si el inversor detecta una memoria USB, se muestra el símbolo USB en la parte de recha superior de la pantalla.

Al introducir las memorias USB debe comprobarse si se muestra el símbolo USB (también puede estar parpadeando).

**¡Observación!** En caso de aplicaciones externas debe tenerse en cuenta que la función de las memorias USB convencionales a menudo solo queda garantizada en un rango de temperaturas limitado.


Por tanto, en caso de aplicaciones externas debe asegurarse que la memoria USB funcione también a bajas temperaturas.

#### Memoria USB para actualizar el software del inversor

Con la ayuda de la memorias USB incluso los clientes finales pueden actualizar el software del inversor a través del registro de menú USB en el punto de menú CONFIG: previamente se guarda el archivo de actualización en la memoria USB para transmitirlo después desde aquí al inversor. El archivo de actualización debe encontrarse en el directorio principal (directorio de raíz) de la memoria USB.

#### Retirar la memoria USB

Indicación de seguridad para la retirada de una memoria USB:

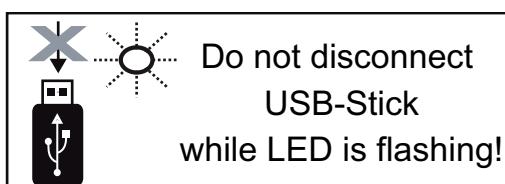

**¡IMPORTANTE!** Para evitar una pérdida de datos, solo debe retirarse una memoria USB conectada cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- solo a través del punto de menú CONFIG registro de menú "USB / Retirar HW con seguridad"
- Cuando el LED "Transmisión de datos" haya dejado de parpadear o de estar iluminado

# El menú básico

## Generalidades

En el menú básico se ajustan los siguientes parámetros importantes para la instalación y el servicio del inversor:

- Modo operación CC
- Tensión fija
- Tensión de arranque MPPT1 / MPPT2
- Libro registro USB
- Contador de sucesos
- Modo de puesta a tierra / Supervis. puesta t.
- Ajustes de aislamiento
- Reset TOTAL


## Acceder al menú básico



- 1** Tecla "Menú" Pulsar

Se muestra el nivel del menú.

- 2** Pulsar 5 veces la tecla "Menú / Esc" sin ocupar

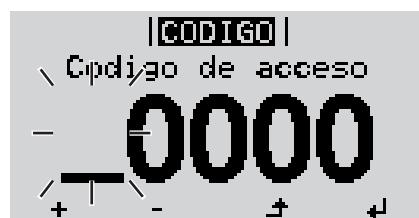

En el menú "CÓDIGO" (CÓDIGO) se muestra "Access Code" (Código de acceso) y el primer dígito parpadea.

- 3** Introducir el código 22742: Seleccionar con las teclas "Más" o "Menos" el valor para el primer dígito del código

- 4** Tecla "Enter" Pulsar

El segundo dígito parpadea.

- 5** Repetir los pasos de trabajo 3 y 4 para el segundo dígito, el tercer dígito, el cuarto dígito y el quinto dígito del código hasta que...

... el código ajustado parpadee.

- 6** Tecla "Enter" Pulsar

Se muestra el menú básico.

- 7** Seleccionar con las teclas "Más" o "Menos" el registro deseado

- 8** Editar el registro seleccionado pulsando la tecla "Enter"

- 9** Pulsar la tecla "Esc" para salir del menú básico

## Los registros del menú básico

En el menú básico se ajustan los siguientes parámetros importantes para la instalación y el servicio del inversor:

### Seguidor MPP 1 / Seguidor MPP 2

- Seguidor MPP 2: ON / OFF (CON / DES) (solo en caso de equipos de seguidor MultiMPP)
- Modo de operación CC: MPP AUTO / FIX / MPP USER (MPP AUTO / FIJAR / MPP USUARIO)
  - MPP AUTO: estado de servicio normal, el inversor busca automáticamente el punto de trabajo óptimo
  - FIX: para introducir la tensión CC fija con la que trabaja el inversor
  - MPP USER: para introducir la tensión MP inferior a partir de la cual el inversor busca su punto de trabajo óptimo
- Dynamic Peak Manager: ON / OFF (CON / DES)
- Tensión fija: para introducir la tensión fija (80 - 800 V)
- Tensión de arranque MPPT: para introducir la tensión de arranque (80 - 800 V)

### Libro registro USB

Para activar o desactivar la función para salvaguardar todos los mensajes de error en una memoria USB  
AUTO / OFF / ON (AUTO / DES / CON)

### Entrada de señal

- Funcionamiento: Ext Sig. / S0-Meter / OFF  
Solo con un funcionamiento seleccionado Ext Sig.:
  - Tipo de activación: Warning (La advertencia se muestra en la pantalla) / Ext. Stop (El inversor se apaga)
  - Tipo de conexión: N/C (normal closed, contacto de reposo) / N/O (normal open, contacto de trabajo)

### Mensaje SMS / Relé

- Retardo de suceso  
Para introducir el retardo a partir del momento en el que se envía un mensaje SMS o el relé debe conmutar  
900 - 86400 segundos
- Contador de sucesos  
Para introducir el número de sucesos que provocan la señalización:  
10 - 255

### Ajuste de aislamiento

- Advertencia de aislamiento: ON / OFF (CON / DES)
- Advertencia de umbral: para introducir un umbral que genera una advertencia

### Reset TOTAL

Para establecer los valores de tensión máximos y mínimos en el punto de menú, así como para poner a cero la máxima potencia de alimentación.  
No se puede deshacer la reposición de los valores.

Pulsar la tecla "Enter" para poner los valores a cero.  
Se muestra "CONFIRM" (CONFIRMAR).  
Volver a pulsar la tecla "Enter".  
Se resetean los valores y se muestra el menú.

# Diagnóstico de estado y solución de errores

**Indicación de mensajes de estado** El inversor dispone de un auto diagnosis del sistema que automáticamente detecta y muestra un gran número de posibles errores en la pantalla. De este modo, se pueden localizar rápidamente los defectos en el inversor, en la instalación fotovoltaica, así como los fallos de instalación o del sistema.

Si la auto diagnosis del sistema ha podido localizar un error concreto, se muestra el correspondiente mensaje de estado en la pantalla.

**¡IMPORTANTE!** Los mensajes de estado que solo se muestran brevemente, pueden ser el resultado del comportamiento de regulación del inversor. Si a continuación el inversor sigue trabajando sin perturbaciones, no se trata de ningún error.

**Avería de carácter grave de la pantalla** Si la pantalla permanece oscura después del alba durante un período de tiempo de mayor duración:

- Comprobar la tensión AC en las conexiones del inversor:  
la tensión AC debe ser de 230 V (+ 10 % / - 5 %)\*.

\* La tolerancia de la red varía en función de la configuración de país

**Mensajes de estado: clase 1** Los mensajes de estado de la clase 1 suelen aparecer solo temporalmente y son causados por la red de corriente pública.

Ejemplo: la frecuencia de red es excesiva y el inversor no puede suministrar energía a la red debido a una norma. No se trata de ningún defecto del equipo.

El inversor reacciona primero con una separación de la red. A continuación, se comprueba la red durante el período de tiempo de monitorización prescrito. Si después de este período de tiempo no se detecta ningún error, el inversor reanuda el suministro de energía a la red.

Según la configuración de país está activada la función de inicio suave GPIS: según las directivas nacionales, la potencia de salida del inversor aumenta continuamente después de una desconexión debido a un error CA.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
102	Tensión CA excesiva		
103	Tensión CA insuficiente		
105	Frecuencia CA excesiva	Si después de una comprobación detallada, las condiciones de la red se vuelven a encontrar dentro de la gama admisible, el inversor reanuda el suministro de energía a la red.	Comprobar los acoplamientos a la red.
106	Frecuencia CA insuficiente		Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
107	Red CA no disponible		
108	Servicio independiente detectado		
112	Error de monitorización de corriente de falta		

**Mensajes de estado: clase 3** La clase 3 incluye mensajes de estado que pueden aparecer durante el servicio de alimentación a la red, pero que por lo general no provocan la interrupción permanente del servicio de alimentación a la red.

Después de la separación automática de la red y de la monitorización prescrita de la red, el inversor intenta restablecer el servicio de alimentación a la red.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
301	Exceso de corriente (CA)	Breve interrupción del servicio de alimentación a la red debido a un exceso de corriente en el inversor El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	El error se elimina automáticamente. Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
302	Exceso de corriente (CC)		
303	Exceso de temperatura de la etapa de potencia	Breve interrupción del servicio de alimentación de la red debido a un exceso de temperatura. El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	Limpiar por soplando las aberturas de aire de refrigeración y los disipadores de calor si fuera necesario. El error se elimina automáticamente.
304	Temperatura interior excesiva		Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
306	POCA POTENCIA FV La tensión del circuito intermedio es insuficiente para el servicio de alimentación a la red	Breve interrupción del servicio de alimentación a la red. El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	El error se elimina automáticamente. Si el mensaje de estado aparece en caso de suficiente irradiación solar, se debe contactar con el montador de la instalación.
307	POCA TENSIÓN FV La tensión de entrada CC es insuficiente para el servicio de alimentación a la red		

**¡IMPORTANTE!** Como consecuencia de una irradiación solar débil, cada mañana y cada noche aparecen los mensajes de estado 306 (POCA POTENCIA FV) y 307 (POCA TENSIÓN FV). Estos mensajes de estado no tienen su origen en ningún error.

308	Sobretensión en el circuito intermedio	Breve interrupción del servicio de alimentación a la red. El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	El error se elimina automáticamente.
309	Tensión de entrada CC MPPT1 excesiva		Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
313	Tensión de entrada CC MPPT2 excesiva		

**Mensajes de estado: clase 4** Los mensajes de estado de la clase 4 requieren en parte la intervención de un técnico de servicio formado por Fronius.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
401	La comunicación con la etapa de potencia no es posible		
406	Sensor de temperatura de la etapa de potencia defectuoso	En la medida de lo posible, el inversor reanuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de conexión automática	Si el mensaje de estado persiste: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius
407	Sensor de temperatura interior defectuoso		
408	Alimentación de corriente continua detectada		

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
412	Se ha seleccionado el servicio de tensión fijo en vez del servicio de tensión MPP y la tensión fija está ajustada a un valor insuficiente o excesivo.	-	Si el mensaje de estado persiste, se debe contactar con el montador de la instalación.
415	Desconexión de seguridad debido a que la tarjeta opcional o RECERBO se ha activado	El inversor no suministra corriente a la red.	
416	La comunicación entre la etapa de potencia y el control no es posible.		
417	Problema de ID del hardware		
419	Conflicto de ID única		
421	Error de rango HID		
425	La comunicación con la etapa de potencia no es posible		
426 - 428	Possible defecto de hardware		
431	Problema de software	El inversor no suministra corriente a la red.	Realizar un reset CA (desconectar y volver a conectar el disyuntor automático). Actualizar el firmware del inversor. Si el mensaje de estado persiste: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius
436	Incompatibilidad de funciones (uno o varios circuitos impresos en el inversor no son compatibles entre sí, por ejemplo, después de haber sustituido un circuito impreso)	En la medida de lo posible, el inversor reanuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de conexión automática.	Actualizar el firmware del inversor. Si el mensaje de estado persiste: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius
437	Problema de la etapa de potencia		
438	Incompatibilidad de funciones (uno o varios circuitos impresos en el inversor no son compatibles entre sí, por ejemplo, después de haber sustituido un circuito impreso)	En la medida de lo posible, el inversor reanuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de conexión automática.	Actualizar el firmware del inversor. Si el mensaje de estado persiste: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius
443	Tensión del circuito intermedio insuficiente o asimétrica	El inversor no suministra corriente a la red.	Si el mensaje de estado persiste: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius
445	Ajustes de valor límite inadmisibles		Actualizar el firmware del inversor. Si el mensaje de estado persiste: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius
447	Fallo de aislamiento	El inversor no suministra corriente a la red por motivos de seguridad.	
448	Conductor neutro no conectado		
450	No se puede encontrar el Guard		Si el mensaje de estado persiste, se debe contactar con el montador de la instalación.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
451	Se ha detectado un error de memoria		
452	Error de comunicación entre los procesadores		
453	Breve error de tensión de red		
454	Breve error de frecuencia de red		
456	La función anti-formación de isla no se ejecuta correctamente		
457	Relé de red adherido		
459	Error durante la captación de la señal de medición para la prueba de aislamiento		
460	La fuente de tensión de referencia para el procesador digital de señales trabaja fuera de los límites tolerados		
461	Error en la memoria de datos del procesador digital de señales	El inversor no suministra corriente a la red.	avivar a un técnico de servicio formado por Fronius
462	Error durante la rutina de monitorización de alimentación		
463	Polaridad CA intercambiada, clavija de conexión CA ajustada incorrectamente		
474	Sensor de monitorización de corriente de falta defectuoso		
475	Puesta a tierra del módulo fotovoltaico, fallo de aislamiento (conexión entre el módulo solar y puesta a tierra)	El inversor no suministra corriente a la red.	Si el mensaje de estado persiste, se debe contactar con el montador de la instalación.
476	La alimentación de tensión de la alimentación de controladores es insuficiente		
479	El relé de tensión de circuito intermedio se ha apagado	En la medida de lo posible, el inversor reanuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de conexión automática.	Si el mensaje de estado persiste: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius
480, 481	Incompatibilidad de funciones (uno o varios circuitos impresos en el inversor no son compatibles entre sí, por ejemplo, después de haber sustituido un circuito impreso)	El inversor no suministra corriente a la red.	Actualizar el firmware del inversor. Si el mensaje de estado persiste: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
482	Puesta en servicio incompleta		Realizar un reset CA (desconectar y conectar el disyuntor automático), realizar la puesta en servicio completa
483	La tensión $U_{DCfix}$ de la serie fotovoltaica MPP2 se encuentra fuera del margen válido	El inversor no suministra corriente a la red.	Comprobar los ajustes MPP. Si el mensaje de estado persiste: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius
485	El buffer de transmisión de CAN está lleno		Realizar un reset CA (desconectar y volver a conectar el disyuntor automático). Si el mensaje de estado persiste: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius
489	Sobretensión continua en el condensador de circuito intermedio (se ha emitido 5 veces seguidas el mensaje de estado 479)	El inversor no suministra corriente a la red.	Si el mensaje de estado persiste: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius

**Mensajes de estado: clase 5** Los mensajes de estado de la clase 5 no dificultan en general el suministro de energía a la red, pero pueden provocar restricciones en el mismo. Estos se muestran hasta que se confirme el mensaje de estado pulsando una tecla (el inversor sigue trabajando de forma normal en un segundo plano).

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
502	Fallo de aislamiento en los módulos solares	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
509	Ninguna alimentación durante las últimas 24 horas	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Comprobar el mensaje de estado. Comprobar si se cumplen todas las condiciones para un suministro de energía a la red sin perturbaciones (por ejemplo, si los módulos solares están cubiertos por nieve). Si el mensaje de estado aparece de forma constante: tener en cuenta los demás mensajes de estado.
515	La comunicación con el filtro no es posible	Mensaje de advertencia en la pantalla	Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius
516	La comunicación con la unidad de memorización no es posible	Mensaje de advertencia de la unidad de memorización	

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
517	Reducción de potencia debido a una temperatura excesiva	En caso de que aparezca una reducción de potencia, se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Limpiar por soplado las aberturas de aire de refrigeración y los disipadores de calor si fuera necesario. El error se elimina automáticamente. Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
522	CC baja en serie fotovoltaica 1	Mensaje de advertencia en la pantalla	Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
523	CC baja en serie fotovoltaica 2		
558	Incompatibilidad de funciones (uno o varios circuitos impresos en el inversor no son compatibles entre sí, por ejemplo, después haber sustituido un circuito impreso)	Posibles indicaciones erróneas o fallos en el inversor.	Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
560	Reducción de potencia debido a una sobre frecuencia	El mensaje de estado se muestra en caso de una frecuencia de red excesiva. En este caso, el inversor reduce la potencia. La indicación del estado se muestra hasta que el inversor vuelva a encontrarse en el servicio normal.	El error se elimina automáticamente cuando la frecuencia de red vuelve a estar dentro del margen admisible y cuando el inversor se vuelve a encontrar en el servicio normal. Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.
566	Arc Detector apagado (por ejemplo, en caso de monitorización de arco voltaico externa)	El mensaje de estado se muestra todos los días hasta que se vuelve a activar el Arc Detector.	¡Ningún error! Confirmar el mensaje de estado Pulsando la tecla "Enter"

**Mensajes de estado: clase 7** Los mensajes de estado de la clase 7 afectan al control, la configuración y el registro de datos del inversor y pueden repercutir de forma directa o indirecta sobre el servicio de alimentación a la red.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
705	Conflicto durante al ajuste del número de inversor (por ejemplo, se ha asignado el número dos veces)	-	Corregir el número de inversor en el menú de configuración
721	EEPROM se ha inicializado de nuevo o EEPROM defectuosa	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Confirmar el mensaje de estado. Si el mensaje de estado aparece de forma constante: Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Comportamiento</b>	<b>Solución</b>
731	Error de inicialización: no se soporta la memoria USB		Comprobar o sustituir la memoria USB Comprobar el sistema de archivo de la memoria USB Si el mensaje de estado aparece de forma constante: • Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
732	Exceso de corriente en la memoria USB	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Conectar o comprobar la memoria USB Si el mensaje de estado aparece de forma constante: • Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
733	No hay ninguna memoria USB enchufada	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Conectar o comprobar la memoria USB Si el mensaje de estado aparece de forma constante: • Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
734	No se detecta el archivo de actualización o el archivo de actualización no se encuentra disponible	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Comprobar el archivo de actualización (por ejemplo, denominación correcta del archivo) Si el mensaje de estado aparece de forma constante: • Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
735	El archivo de actualización no coincide con el equipo, volver al archivo de actualización antiguo	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla y el proceso de actualización se interrumpe	Comprobar el archivo de actualización y, si fuera necesario, organizar el archivo de actualización correspondiente al equipo (por ejemplo, en <a href="http://www.fronius.com">http://www.fronius.com</a> ) Si el mensaje de estado aparece de forma constante: • Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
736	Se ha producido un error de escritura o lectura	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Comprobar la memoria USB y los archivos en esta o sustituir la memoria USB Desenchufar la memoria USB solo cuando el LED "Transmisión de datos" haya dejado de parpadear o de estar iluminado. Si el mensaje de estado aparece de forma constante: • Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
738	No es posible guardar un archivo Log (por ejemplo, la memoria USB está protegida contra escritura o está llena)	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Habilitar espacio de memoria, quitar la protección contra escritura, si fuera necesario, comprobar o sustituir la memoria USB Si el mensaje de estado aparece de forma constante: • Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
743	Durante la actualización se ha producido un error	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Repetir el proceso de actualización y comprobar la memoria USB Si el mensaje de estado aparece de forma constante: ¡Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
745	Archivo de actualización con error	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla y el proceso de actualización se interrumpe	Volver a descargar el archivo de actualización Si el mensaje de estado aparece de forma constante: ¡Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
751	Se ha perdido la hora		Volver a ajustar la hora y la fecha en el inversor
752	Error de comunicación del módulo de Real Time Clock	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Si el mensaje de estado aparece de forma constante: ¡Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
757	Error de hardware en el módulo de Real Time Clock	Se muestra el mensaje de error en la pantalla indicando que el inversor no suministra corriente a la red.	
758	Error interno: El módulo de Real Time Clock está en el modo de emergencia	Hora inexacta, posibilidad de pérdida de la hora (servicio de alimentación a la red normal)	Si el mensaje de estado aparece de forma constante: ¡Avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.
766	Se ha activado la limitación de potencia de emergencia (máx. 750 W)	Se muestra un mensaje de error en la pantalla.	

<b>Servicio de atención al cliente</b>	<b>¡IMPORTANTE!</b> Diríjase a su distribuidor de Fronius o a un técnico de servicio formado por Fronius cuando:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un error aparece de forma repetida o constante</li> <li>- Aparece un error que no figura en las tablas</li> </ul>

<b>Servicio en entornos con fuerte generación de polvo</b>	En caso de servicio en entornos con fuerte generación de polvo: si fuera necesario, soplar el disipador de calor y el ventilador en el lado posterior del inversor, así como las aperturas de aire adicional en el soporte de montaje con aire a presión limpio.
--	--

# Datos técnicos

Fronius Primo	3.0-1	3.5-1	3.6-1
---------------	-------	-------	-------

## Datos de entrada

Gama de tensión MPP	200 - 800 V		
Máxima tensión de entrada con 1000 W/m <sup>2</sup> / 14 °C en marcha sin carga	1000 V		
Máxima corriente de entrada (MPPT1 / MPPT2)	12,0 A		
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares	18,0 A		
Máxima corriente de retroalimentación <sup>4)</sup>	18,0 A		

## Datos de salida

Potencia de salida nominal (P <sub>nom</sub> )	3000 W	3500 W	3680 W
Máxima potencia de salida	3000 W	3500 W	3680 W
Tensión de red nominal	1 ~ NPE 220 / 230 / 240 V		
Mínima tensión de red	150 V <sup>1)</sup>		
Máxima tensión de red	270 V <sup>1)</sup>		
Máxima corriente de salida	13,7 A	16,0 A	16,8 A
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		
Coeficiente de distorsión no lineal	< 5 %		
Factor de potencia cos phi	0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>		
Máx. impedancia de la red admisible Z <sub>max</sub> en la PCC <sup>3)</sup>	Ninguna		
Impulso de corriente de conexión <sup>6)</sup> y duración			
Máxima corriente de falta de salida por período de tiempo	38 A / 172 ms		

## Datos generales

Máximo rendimiento	98,0 %	98,0 %	98,0 %
Rendimiento europeo	96,1 %	96,8 %	96,8 %
Autoconsumo nocturno	0,6 W		
Refrigeración	Ventilación forzada regulada		
Tipo de protección	IP 65		
Dimensiones (altura x anchura x longitud)	628 x 428 x 205 mm		
Peso	21,6 kg		
Temperatura ambiente admisible	-40 °C - +55 °C		
Humedad del aire admisible	0 - 100 %		
Tipo de dispositivo CEM	B		
Categoría de sobretensión CC/CA	2 / 3		

## Dispositivos de protección

Medición del aislamiento CC	Advertencia/desconexión <sup>7)</sup> en caso de R <sub>ISO</sub> < 1 MOHM
Comportamiento en caso de sobrecarga CC	Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia

<b>Fronius Primo</b>	<b>3.0-1</b>	<b>3.5-1</b>	<b>3.6-1</b>
Seccionador CC	Integrado		

Fronius Primo	4.0-1	4.6-1	5.0-1
---------------	-------	-------	-------

### Datos de entrada

Gama de tensión MPP	210 - 800 V	240 - 800 V	240 - 800 V
Máxima tensión de entrada con 1000 W/m <sup>2</sup> / 14 °C en marcha sin carga		1000 V	
Máxima corriente de entrada (MPPT1 / MPPT2)		12,0 A	
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares		18,0 A	
Máxima corriente de retroalimentación <sup>4)</sup>		18,0 A	

### Datos de salida

Potencia de salida nominal (P <sub>nom</sub> )	4000 W	4600 W	5000 W
Máxima potencia de salida	4000 W	4600 W	5000 W
Tensión de red nominal		1 ~ NPE 220 / 230 / 240 V	
Mínima tensión de red		150 V <sup>1)</sup>	
Máxima tensión de red		270 V <sup>1)</sup>	
Máxima corriente de salida	18,3 A	21,1 A	22,9 A
Frecuencia nominal		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Coeficiente de distorsión no lineal		< 5 %	
Factor de potencia cos phi		0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>	
Máx. impedancia de la red admisible Z <sub>max</sub> en la PCC <sup>3)</sup>		Ninguna	
Impulso de corriente de conexión <sup>6)</sup> y duración			
Máxima corriente de falta de salida por período de tiempo		38 A / 172 ms	

### Datos generales

Máximo rendimiento	98,1 %	98,1 %	98,1 %
Rendimiento europeo	97,0 %	97,0 %	97,1 %
Autoconsumo nocturno		0,6 W	
Refrigeración		Ventilación forzada regulada	
Tipo de protección		IP 65	
Dimensiones (altura x anchura x longitud)		628 x 428 x 205 mm	
Peso		21,6 kg	
Temperatura ambiente admisible		-40 °C - +55 °C	
Humedad del aire admisible		0 - 100 %	
Tipo de dispositivo CEM		B	
Categoría de sobretensión CC/CA		2 / 3	

### Dispositivos de protección

Medición del aislamiento CC	Advertencia/desconexión <sup>7)</sup> en caso de R <sub>ISO</sub> < 1 MOHM
Comportamiento en caso de sobrecarga CC	Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC	Integrado

Fronius Primo	5.0-1 AUS	6.0-1	8.2-1
---------------	-----------	-------	-------

### Datos de entrada

Gama de tensión MPP	240 - 800 V	240 - 800 V	270 - 800 V
Máxima tensión de entrada con 1000 W/m <sup>2</sup> / 14 °C en marcha sin carga		1000 V	
Máxima corriente de entrada (MPPT1 / MPPT2)		18,0 A	
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares		27,0 A	
Máxima corriente de retroalimentación <sup>4)</sup>		27,0 A	

### Datos de salida

Potencia de salida nominal (P <sub>nom</sub> )	4600 W	6000 W	8200 W
Máxima potencia de salida	5000 W	6000 W	8200 W
Tensión de red nominal		1 ~ NPE 220 / 230 / 240 V	
Mínima tensión de red		150 V <sup>1)</sup>	
Máxima tensión de red		270 V <sup>1)</sup>	
Máxima corriente de salida	22,9 A	27,5 A	37,5 A
Frecuencia nominal		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Coeficiente de distorsión no lineal		< 5 %	
Factor de potencia cos phi		0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>	
Máx. impedancia de la red admisible Z <sub>max</sub> en la PCC <sup>3)</sup>		Ninguna	
Impulso de corriente de conexión <sup>6)</sup> y duración			
Máxima corriente de falta de salida por período de tiempo		38 A / 172 ms	

### Datos generales

Máximo rendimiento	98,1 %	98,1 %	98,1 %
Rendimiento europeo	97,1 %	97,3 %	97,7 %
Autoconsumo nocturno		0,6 W	
Refrigeración		Ventilación forzada regulada	
Tipo de protección		IP 65	
Dimensiones (altura x anchura x longitud)		628 x 428 x 205 mm	
Peso		21,6 kg	
Temperatura ambiente admisible		-40 °C - +55 °C	
Humedad del aire admisible		0 - 100 %	
Tipo de dispositivo CEM		B	
Categoría de sobretensión CC/CA		2 / 3	

### Dispositivos de protección

Medición del aislamiento CC	Advertencia/desconexión <sup>7)</sup> en caso de R <sub>ISO</sub> < 1 MOHM
Comportamiento en caso de sobrecarga CC	Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC	Integrado

<b>Fronius Primo</b>	<b>5.0-1 SC</b>
----------------------	-----------------

#### Datos de entrada

Gama de tensión MPP	240 - 800 V
Máxima tensión de entrada con 1000 W/m <sup>2</sup> / 14 °C en marcha sin carga	1000 V
Máxima corriente de entrada (MPPT1 / MPPT2)	18,0 A
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares	27,0 A
Máxima corriente de retroalimentación <sup>4)</sup>	27,0 A

#### Datos de salida

Potencia de salida nominal (P <sub>nom</sub> )	5000 W
Máxima potencia de salida	5000 W
Tensión de red nominal	1 ~ NPE 220 / 230 / 240 V
Mínima tensión de red	150 V <sup>1)</sup>
Máxima tensión de red	270 V <sup>1)</sup>
Máxima corriente de salida	22,9 A
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>
Coeficiente de distorsión no lineal	< 5 %
Factor de potencia cos phi	0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Máx. impedancia de la red admisible Z <sub>max</sub> en la PCC <sup>3)</sup>	Ninguna
Impulso de corriente de conexión <sup>6)</sup> y duración	-
Máxima corriente de falta de salida por período de tiempo	38 A / 172 ms

#### Datos generales

Máximo rendimiento	98,1 %
Rendimiento europeo	97,1 %
Autoconsumo nocturno	0,6 W
Refrigeración	Ventilación forzada regulada
Tipo de protección	IP 65
Dimensiones (altura x anchura x longitud)	628 x 428 x 205 mm
Peso	21,6 kg
Temperatura ambiente admisible	-40 °C - +55 °C
Humedad del aire admisible	0 - 100 %
Tipo de dispositivo CEM	B
Categoría de sobretensión CC/CA	2 / 3

#### Dispositivos de protección

Medición del aislamiento CC	Advertencia/desconexión <sup>7)</sup> en caso de R <sub>ISO</sub> < 1 MOHM
Comportamiento en caso de sobrecarga CC	Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC	Integrado

**Fronius Primo  
Dummy**

Tensión de red nominal	1 ~ NPE 230 V
Tolerancia de la red	+10 / -5 % <sup>1)</sup>
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
Tipo de protección	IP 65
Dimensiones (altura x anchura x longitud)	645 x 431 x 204 mm
Peso	16,75 kg

**Explicación de  
los pies de página**

- 1) Los valores indicados son valores estándar; en función de los requerimientos correspondientes, se adapta el inversor específicamente para el país en cuestión.
- 2) Según la configuración de país o los ajustes específicos del aparato (ind. = inductivo; cap. = capacitivo)
- 3) PCC = Interfaz a la red pública
- 4) Máxima corriente desde el inversor hacia el módulo solar en caso de un error en el inversor y/o un aislamiento defectuoso entre el lado de AC y DC
- 5) Asegurado mediante la construcción eléctrica del inversor
- 6) Pico de corriente al conectar el inversor
- 7) Según la configuración de país

**Normas y directi-  
vas tenidas en  
cuenta**
**Declaración de conformidad UE**

Se cumplen todas las normas necesarias y pertinentes, así como las directivas en el marco de la Directiva UE correspondiente, por lo que los equipos llevan declaración de conformidad UE.

**Comutación para evitar el servicio independiente**

El inversor dispone de una comutación para evitar el servicio independiente.

**Avería de la red**

Los procedimientos de medición y seguridad integrados de serie en el inversor garantizan una interrupción inmediata de la alimentación en caso de avería en la red (por ejemplo, en caso de desconexión por la empresa suministradora de energía o daño en la línea).

# Cláusulas de garantía y eliminación

---

**Garantía de fábrica de Fronius** Las cláusulas de garantía detalladas específicas para cada país están disponibles en Internet:  
[www.fronius.com/solar/warranty](http://www.fronius.com/solar/warranty)

Para poder disfrutar de todo el período de garantía para la batería de almacenamiento o el inversor Fronius que ha instalado recientemente, rogamos que se registre en:  
[www.solarweb.com](http://www.solarweb.com).

---

**Eliminación** Si un día fuera necesario sustituir el inversor, Fronius recogerá el aparato viejo y se encarga de su debido aprovechamiento.

# Indice

Norme di sicurezza .....	61
In generale .....	61
Condizioni ambientali.....	61
Personale qualificato.....	61
Dati sui valori di emissione acustica .....	62
Misure relative alla compatibilità elettromagnetica .....	62
Smaltimento .....	62
Protezione dei dati .....	62
Diritti d'autore .....	62
In generale .....	63
Spiegazione delle avvertenze per la sicurezza.....	63
Concezione dell'apparecchio .....	63
Uso prescritto.....	64
Avvertenze riportate sull'apparecchio .....	64
Avvertenze relative agli apparecchi Dummy.....	65
Comunicazione dati e Fronius Solar Net .....	66
Fronius Solar Net e connessione dati.....	66
Scatola di comunicazione dati .....	66
Descrizione dell'interfaccia di corrente multifunzione .....	67
Spiegazione del LED "Fronius Solar Net".....	68
Esempio .....	69
Installazione delle schede opzionali nell'inverter .....	69
Controllo degli impianti.....	70
In generale .....	70
Fronius Datamanager durante la notte o in caso di tensione CC insufficiente .....	70
Prima messa in funzione.....	70
Ulteriori informazioni su Fronius Datamanager 2.0.....	72
Elementi di comando e spie.....	73
Elementi di comando e spie .....	73
Display .....	74
Livello di menu .....	75
Attivazione dell'illuminazione del display .....	75
Disattivazione automatica dell'illuminazione del display/passaggio alla voce di menu "ATTUAL" .....	75
Richiamo del livello di menu .....	75
Voci di menu ATTUAL, LOG e GRAFIC .....	76
ATTUAL LOG GRAFIC .....	76
Valori visualizzati nelle voci di menu ATTUAL e LOG .....	76
Voce di menu SETUP .....	78
Preimpostazione .....	78
SETUP .....	78
Navigazione nella voce di menu SETUP .....	78
Impostazione delle voci di menu - In generale.....	79
Esempio di applicazione: impostazione dell'ora .....	80
Voci del menu di setup .....	82
Standby.....	82
Punto accesso WiFi .....	82
DATCOM .....	83
"USB" .....	83
Rele (contatto di commutazione a potenziale zero).....	85
Gestione energetica(alla voce di menu "Rele") .....	86
Ora / Data .....	87
Impostaz. display .....	88
Produzione energia.....	89
Ventole.....	90
Voce di menu INFO .....	91
INFO .....	91
Valori misurati Stato fonte energia Stato della rete.....	91
Info apparecchio .....	92
Versione.....	93
Attivazione e disattivazione della funzione Key Lock.....	95

In generale .....	95
Attivazione e disattivazione del blocco tastiera.....	95
Utilizzo dello stick USB come Datalogger e per l'aggiornamento del software dell'inverter.....	96
Utilizzo della chiavetta USB come Datalogger.....	96
Chiavette USB adatte .....	96
Utilizzo dello stick USB per l'aggiornamento del software dell'inverter .....	97
Rimozione dello stick USB .....	97
Menu BASE .....	98
In generale .....	98
Accesso al menu BASE .....	98
Voci del menu BASE.....	99
Autotest.....	100
Descrizione .....	100
Autotest: test singoli disponibili.....	100
Eseguire l'Autotest .....	100
Avvertenze per l'Autotest .....	102
Diagnosi e risoluzione degli errori.....	103
Visualizzazione dei messaggi di stato .....	103
Guasto totale del display.....	103
Messaggi di stato - Classe 1.....	103
Messaggi di stato - Classe 3.....	103
Messaggi di stato - Classe 4.....	104
Messaggi di stato - Classe 5.....	107
Messaggi di stato - Classe 7.....	108
Servizio clienti .....	110
Utilizzo in ambienti in cui vi è una produzione massiccia di polveri .....	110
Dati tecnici .....	111
Fronius Primo Dummy .....	115
Spiegazione delle note a più pagina .....	115
Norme e direttive considerate .....	115
Condizioni di garanzia e smaltimento .....	116
Garanzia del costruttore Fronius.....	116
Smaltimento .....	116

# Norme di sicurezza

IT

## In generale

L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute. Tuttavia, il cattivo uso dello stesso può causare pericolo di:

- lesioni personali o decesso dell'operatore o di terzi
- danni all'apparecchio e ad altri beni materiali del gestore.

Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione e manutenzione dell'apparecchio devono

- essere in possesso di apposita qualifica
- disporre delle competenze necessarie in materia di installazioni elettriche e
- leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.

Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio. Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle norme generali e ai regolamenti locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e tutela dell'ambiente.

Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio

- mantenerle leggibili
- non danneggiarle
- non rimuoverle
- non copirle, non incollarvi sopra alcunché, non sovrascriverle.

I morsetti possono raggiungere temperature elevate.

Utilizzare l'apparecchio solo se tutti i dispositivi di protezione risultano perfettamente funzionanti. In caso contrario, sussiste il pericolo di

- lesioni personali o decesso dell'operatore o di terzi
- danni all'apparecchio e ad altri beni materiali del gestore

Prima di accendere l'apparecchio, fare riparare i dispositivi di sicurezza non perfettamente funzionanti presso un centro specializzato autorizzato.

Mai disattivare o eludere i dispositivi di protezione.

Per conoscere l'esatta posizione delle avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli presenti sull'apparecchio, consultare il capitolo "In generale" nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio stesso.

Prima di accendere l'apparecchio, eliminare tutti i problemi che potrebbero pregiudicare la sicurezza.

## È in gioco la vostra sicurezza!

## Condizioni ambientali

Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.

## Personale qualificato

Le informazioni per l'assistenza e la manutenzione contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono rivolte esclusivamente a personale tecnico qualificato. Una scossa elettrica può risultare mortale. Eseguire esclusivamente le operazioni riportate nella documentazione. Ciò vale anche per il personale qualificato.

Tutti i cavi e i conduttori devono essere ben fissati, integri, isolati e sufficientemente dimensionati. Far riparare immediatamente collegamenti allentati, cavi e conduttori fusi, danneggiati o sottodimensionati da un centro specializzato autorizzato.

Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti solo presso un centro specializzato autorizzato.

Nella progettazione e produzione dei componenti non originali non è garantito il rispetto delle norme relative alle sollecitazioni e alla sicurezza. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali (anche per i componenti normalizzati).

Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.

Sostituire immediatamente i componenti le cui condizioni non risultino ottimali.

---

**Dati sui valori di emissione acustica**

L'inverter produce un livello massimo di potenza sonora < 65 dB (A) (rif. 1 pW) in condizioni di funzionamento a pieno carico conformemente alla norma IEC 62109-1:2010.

Il raffreddamento dell'apparecchio avviene mediante una regolazione elettronica della temperatura, il più silenziosamente possibile, e dipende dalla potenza convertita, dalla temperatura ambiente, dalle impurità presenti nell'apparecchio, ecc.

Non è possibile indicare un valore di emissione riferito al luogo di lavoro, poiché il livello effettivo di potenza sonora dipende molto dalle condizioni di montaggio, dalla qualità della rete, dalle pareti circostanti e dalle caratteristiche generali dei locali.

---

**Misure relative alla compatibilità elettromagnetica**

In casi particolari è possibile che, nonostante si rispettino i valori limite standardizzati per le emissioni, si verifichino comunque interferenze nell'ambiente di impiego previsto (ad es., se nel luogo di installazione sono presenti apparecchi sensibili, oppure se il luogo di installazione si trova nelle vicinanze di ricevitori radio o televisivi). In questo caso il gestore è tenuto ad adottare le misure necessarie per l'eliminazione di tali interferenze.

---

**Smaltimento**

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla rispettiva applicazione nell'ordinamento giuridico nazionale, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e recuperati in modo compatibile con l'ambiente. Provvedere alla restituzione dell'apparecchio usato presso il proprio rivenditore, oppure informarsi sull'eventuale presenza di un centro di raccolta e smaltimento autorizzato nella propria zona. La mancata osservanza di questa direttiva UE può avere ripercussioni potenzialmente dannose sull'ambiente e sulla salute!

---

**Protezione dei dati**

L'utente è responsabile dell'esecuzione del backup dei dati relativi alle modifiche apportate alle impostazioni di fabbrica. Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita delle impostazioni personali.

---

**Diritti d'autore**

I diritti d'autore delle presenti istruzioni per l'uso sono di proprietà del produttore.

Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica dell'apparecchio al momento della stampa. Con riserva di modifiche. L'acquirente non può vantare alcun diritto sulla base del contenuto delle presenti istruzioni per l'uso. Saremo grati per la segnalazione di eventuali errori e suggerimenti per migliorare le istruzioni per l'uso.

# In generale

Spiegazione delle avvertenze per la sicurezza

## AVVISO!

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che,

- se non evitata, può provocare il decesso o lesioni gravissime.

## PRUDENZA!

Indica una situazione potenzialmente dannosa che,

- se non evitata, può provocare lesioni lievi o di minore entità, nonché danni materiali.

## AVERTENZA!

Indica il pericolo che i risultati del lavoro siano pregiudicati e di possibili danni all'attrezzatura.


## IMPORTANTE!

Indica consigli di utilizzo e altre informazioni particolarmente utili.

Questo termine non segnala alcuna situazione dannosa né pericolosa.

In presenza dei simboli illustrati nel capitolo "Norme di sicurezza", occorre prestare maggiore attenzione.

Concezione dell'apparecchio

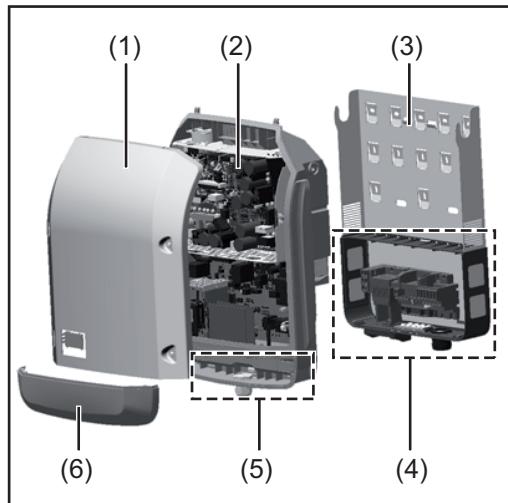

Struttura dell'apparecchio:

- (1) Copertura del corpo esterno
- (2) Inverter
- (3) Supporto di montaggio
- (4) Scatola dei collegamenti, incl. interruttore CC principale
- (5) Scatola di comunicazione dati
- (6) Copertura della scatola di comunicazione dati

L'inverter trasforma la corrente continua generata dai moduli solari in corrente alternata, che viene alimentata in sincrono con la tensione di rete nella rete elettrica pubblica.

L'inverter è stato concepito esclusivamente per essere utilizzato in impianti fotovoltaici collegati alla rete; la produzione di corrente indipendente dalla rete pubblica non è possibile.

L'inverter monitora automaticamente la rete elettrica pubblica. In caso di comportamenti di rete anomali, l'inverter cessa immediatamente di funzionare e interrompe l'alimentazione della rete elettrica (ad es. in presenza di interruzioni di rete, ecc.).

La rete viene monitorata mediante il monitoraggio della tensione, della frequenza e dei comportamenti a isola.

Il funzionamento dell'inverter è completamente automatico. L'inverter inizia a monitorare la rete non appena, dopo il sorgere del sole, è disponibile energia sufficiente prodotta dai moduli solari. In presenza di irraggiamento solare sufficiente, l'inverter procede al funzionamento con alimentazione di rete.

Inoltre, funziona in modo tale da trarre la massima potenza possibile dai moduli solari. Non appena l'energia offerta per l'alimentazione di rete diventa insufficiente, l'inverter scollega completamente l'elettronica di potenza dalla rete e sospende il funzionamento. Tutte le impostazioni e i dati salvati restano memorizzati.

Se l'apparecchio si surriscalda, interviene il sistema di autoprotezione dell'inverter che riduce automaticamente la potenza di uscita attuale.

Alla base del surriscaldamento dell'apparecchio possono esservi una temperatura ambiente elevata o un'asportazione di calore insufficiente (ad es. installazione all'interno di quadri elettrici privi di un'adeguata asportazione di calore).

---

#### **Uso prescritto**

L'inverter è destinato esclusivamente alla trasformazione della corrente continua generata dai moduli solari in corrente alternata da alimentare nella rete elettrica pubblica.

L'uso non prescritto comprende:

- qualunque altro tipo d'uso che esuli da quello prescritto
- adattamenti all'inverter non espressamente consigliati da Fronius
- installazione di componenti non espressamente consigliati o distribuiti da Fronius.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che potrebbero derivarne.

Decadono inoltre tutti i diritti di garanzia.

L'uso prescritto comprende anche

- la lettura integrale e l'osservanza scrupolosa di tutte le avvertenze, comprese quelle relative alla sicurezza e ai possibili pericoli, contenute nelle istruzioni per l'uso e nelle istruzioni d'installazione
- l'esecuzione dei lavori di manutenzione
- l'esecuzione del montaggio conformemente alle istruzioni d'installazione.

Durante l'installazione dell'impianto fotovoltaico, assicurarsi che il funzionamento di tutti i componenti avvenga esclusivamente entro la gamma consentita.

Tenere in considerazione tutte le misure consigliate dal produttore dei moduli solari per preservare le caratteristiche dei moduli.

Tenere in considerazione le disposizioni del gestore della rete relativamente all'alimentazione di rete e ai metodi di collegamento.

---

#### **Avvertenze riportate sull'apparecchio**

Sopra e all'interno dell'inverter sono riportati avvertenze e simboli di sicurezza che non devono essere rimossi né sovrascritti. Le avvertenze e i simboli riportano avvertimenti sul cattivo uso dell'apparecchio, da cui potrebbero risultare gravi lesioni personali e danni materiali.



## Simboli di sicurezza:



Pericolo di gravi lesioni personali e danni materiali dovuto al cattivo uso dell'apparecchio.



Utilizzare le funzioni descritte solo dopo aver letto integralmente e compreso i seguenti documenti:

- le presenti istruzioni per l'uso
- tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema dell'impianto fotovoltaico, in particolare le norme di sicurezza.



Tensione elettrica pericolosa.



Attendere il tempo di scaricamento dei condensatori!

### Testo delle avvertenze:

#### AVVISO!

Una scossa elettrica può risultare mortale. Prima di aprire l'apparecchio accertarsi che il lato ingresso e il lato uscita siano privi di tensione. Attendere il tempo di scaricamento dei condensatori (5 minuti).

### Avvertenze relative agli apparecchi Dummy

Gli apparecchi Dummy non sono adatti a essere collegati per il normale funzionamento agli impianti fotovoltaici e devono essere messi in funzione esclusivamente a scopo dimostrativo.

**IMPORTANTE!** Con gli apparecchi Dummy, mai collegare cavi CC conduttori di tensione agli attacchi CC.

È consentito collegare cavi o segmenti di cavi privi di tensione a scopo dimostrativo.

Gli apparecchi Dummy sono riconoscibili dalla targhetta:

www.fronius.com			
Model No.	Fronius Primo 8.2-1 Dummy		
Part No.	4.210.979		
Ser. No.	19860001	OVC13	OVC12
WLAN / LAN / Webserver			
IEC62109-1/-2 / EN61000-3-2/-3 / EN61000-6-2/-3 / EN62233			
CEI 0-21			
VDE 0126-1-1			
Safety Class 1			
			IP 65
UAC nom	220 V	230 V	
fAC nom	50 / 60 Hz		
Grid	1~NPE		
IAC nom	37.3 A	35.7 A	
IAC max	37.5 A		
Smax	8200 VA		
Pmax (cos φ=0.9)	7380 W		
cos φp	0.85-1 ind./cap.		
UDC mpp	270 - 800 V		
UDC max	1000 V		
IDC max +1 / IDC max +2	18.0 A / 18.0 A		
Isc pv	54.0 A		

Targhetta di un apparecchio Dummy

# Comunicazione dati e Fronius Solar Net

## Fronius Solar Net e connessione dati

Per consentire l'utilizzo personalizzato delle estensioni del sistema, Fronius ha sviluppato Fronius Solar Net. Fronius Solar Net è una rete dati che consente la connessione di più inverter con le estensioni del sistema.

Fronius Solar Net è un sistema bus con topologia ad anello. Per la comunicazione di uno o più inverter connessi all'interno della Fronius Solar Net con un'estensione del sistema è sufficiente un cavo adatto.

Per definire ogni inverter all'interno della Fronius Solar Net in modo univoco, assegnare un codice personalizzato anche ai vari inverter.

Assegnare il codice personalizzato come descritto al paragrafo "Voce di menu SETUP".

Fronius Solar Net riconosce automaticamente le diverse estensioni del sistema.

Per distinguere tra più estensioni del sistema identiche, assegnare a ognuna di esse un codice personalizzato.


Per maggiori informazioni sulle varie estensioni del sistema, consultare le rispettive istruzioni per l'uso o il sito Internet <http://www.fronius.com>.

Per ulteriori informazioni sul cablaggio dei componenti Fronius DATCOM, vedere:



→ <http://www.fronius.com/QR-link/4204101938>.

## Scatola di comunicazione dati

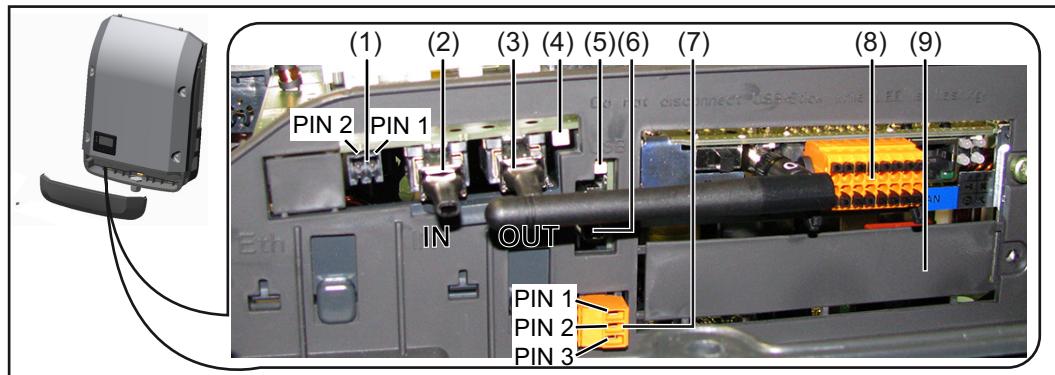

A seconda della versione, l'inverter può essere dotato della scheda a innesto Fronius Datamanager (8).

<b>Pos.</b>	<b>Denominazione</b>
(1)	Interfaccia di corrente multifunzione commutabile Per una descrizione più dettagliata, vedere il successivo paragrafo "Descrizione dell'interfaccia di corrente multifunzione".  Per il collegamento all'interfaccia di corrente multifunzione utilizzare la spina di accoppiamento a 2 poli compresa nella fornitura dell'inverter.
(2) (3)	Connettore IN Fronius Solar Net/Interface Protocol Connettore OUT Fronius Solar Net/Interface Protocol Ingresso e uscita Fronius Solar Net/Interface Protocol per la connessione con altri componenti DATCOM (ad es. inverter, Fronius Sensor Box, ecc.).  In caso di collegamento in rete di più componenti DATCOM, a ogni connettore IN o OUT libero di un componente DATCOM occorre collegare uno spinotto terminale. Nella fornitura degli inverter dotati della scheda a innesto Fronius Datamanager sono compresi 2 spine di chiusura.
(4)	LED "Fronius Solar Net" Indica se l'alimentazione elettrica della Fronius Solar Net è disponibile.
(5)	LED "Trasmissione dei dati" Lampeggia durante l'accesso alla chiavetta USB. La chiavetta USB deve restare inserita per tutta la durata dell'operazione.
(6)	Porta USB A Per collegare una chiavetta USB di dimensioni massime 65 x 30 mm (2.6 x 2.1 in.).  La chiavetta USB, laddove sia stata collegata, può fungere da Datalogger per il relativo inverter. La chiavetta USB non è compresa nella fornitura dell'inverter.
(7)	Contatto di commutazione a potenziale zero (relè) con spina di accoppiamento  Max. 250 V CA/4 A CA Max. 30 V CC/1 A CC Max. 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) di sezione del cavo  Pin 1 = contatto di chiusura (Normally Open) Pin 2 = vertice (Common) Pin 3 = contatto di chiusura (Normally Closed)  Per una descrizione più dettagliata, vedere il paragrafo "Voci del menu di setup/Rele". Per il collegamento al contatto di commutazione a potenziale zero utilizzare la spina di accoppiamento compresa nella fornitura dell'inverter.
(8)	Fronius Datamanager con antenna WLAN o copertura dello slot per schede opzionali
(9)	Copertura dello slot per schede opzionali

**Descrizione  
dell'interfaccia di  
corrente multifun-  
zione**

All'interfaccia di corrente multifunzione è possibile collegare diverse varianti di configurazione circuitale. Queste però non possono essere utilizzate contemporaneamente. Se, ad esempio, all'interfaccia di corrente multifunzione è stato collegato un contatore S0, non è possibile collegare alcun contatto di segnale per la protezione contro le sovratensioni (e viceversa).

Pin 1 = ingresso di misurazione: max. 20 mA, resistore di precisione 100 Ohm (carico)  
Pin 2 = corrente di corto circuito max. 15 mA, tensione di funzionamento a vuoto max. 16 V CC o GND


### Configurazione circuitale, variante 1: Contatto di segnale per la protezione contro le sovratensioni

L'opzione DC SPD (protezione contro le sovratensioni) visualizza sul display, a seconda dell'impostazione nel menu BASE (sottomenu "Ingr. segnale"), un avviso o un errore. Per ulteriori informazioni sull'opzione DC SPD , consultare le istruzioni d'installazione.

### Configurazione circuitale, variante 2: Contatore S0

È possibile collegare direttamente all'inverter un contatore per il rilevamento dell'autoconsumo per ogni S0. Tale contatore S0 può essere posizionato sul punto di alimentazione oppure nel ramo di consumo. Nelle impostazioni sul sito Web di Fronius Datamanager è possibile impostare una riduzione di potenza dinamica alla voce di menu "Editor EVU" (vedere le istruzioni per l'uso di Fronius Datamanager 2.0 sul sito Internet [www.fronius.com](http://www.fronius.com)).

**IMPORTANTE!** Il collegamento di un contatore S0 all'inverter può richiedere l'aggiornamento del firmware dell'inverter stesso.

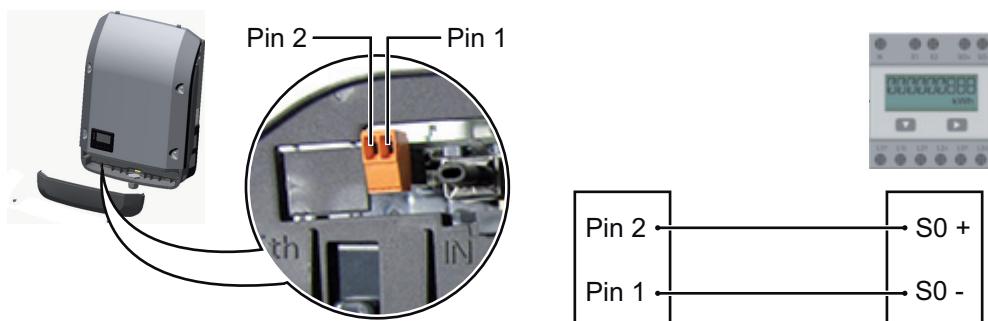

Requisiti del contatore S0:

- conformità alla norma IEC62053-31 Classe B
- tensione max. 15 V CC
- corrente max. per "ON" 15 mA
- corrente min. per "ON" 2 mA
- corrente max. per "OFF" 0,15 mA.

Frequenza impulsi max. consigliata del contatore S0:

Potenza FV kWp [kW]	Frequenza impulsi max. per ogni kWp
30	1000
20	2000
10	5000
≤ 5,5	10000

**Spiegazione del LED "Fronius Solar Net"**

#### LED "Fronius Solar Net" acceso:

alimentazione elettrica per la comunicazione dati all'interno della Fronius Solar Net/Interface Protocol funzionante.

### LED "Fronius Solar Net" lampeggiante brevemente ogni 5 secondi:

errore durante la comunicazione dati all'interno della Fronius Solar Net.

- Sovracorrente (flusso di corrente > 3 A, ad es. a causa di un corto circuito all'interno dell'anello della Fronius Solar Net).
- Sottotensione (nessun corto circuito, tensione all'interno della Fronius Solar Net < 6,5 V, ad es. se all'interno della Fronius Solar Net è presente un numero eccessivo di componenti DATCOM e l'alimentazione elettrica è insufficiente).

In questo caso occorre predisporre un'alimentazione elettrica aggiuntiva dei componenti Fronius DATCOM mediante alimentatore esterno (43,0001,1194) su uno dei componenti Fronius DATCOM.


Per rilevare la presenza di sottotensione controllare, se necessario, la presenza di errori negli altri componenti Fronius DATCOM.

A seguito di uno spegnimento causato da sovraccorrente o sottotensione, l'inverter tenta di ripristinare l'alimentazione elettrica all'interno della Fronius Solar Net ogni 5 secondi, finché l'errore è presente.

Se l'errore viene eliminato, l'alimentazione di corrente della Fronius Solar Net viene ripristinata entro 5 secondi.

### Esempio

Registrazione e archiviazione dei dati dell'inverter e del sensore mediante Fronius Data-manager e Fronius Sensor Box:

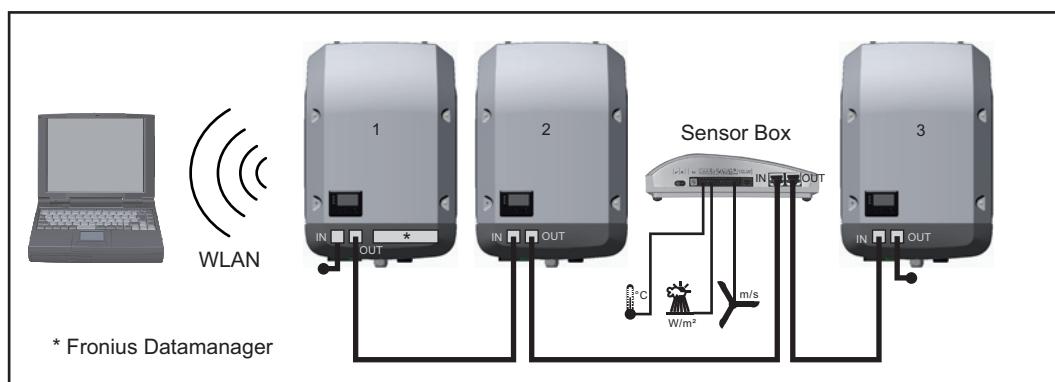

Rete dati con 3 inverter e una Fronius Sensor Box:

- Inverter 1 con Fronius Datamanager
- Inverter 2 e 3 senza Fronius Datamanager!

= Spinotto terminale

La comunicazione esterna (Fronius Solar Net) avviene nell'inverter attraverso la scatola di comunicazione dati. La scatola di comunicazione dati comprende due interfacce RS 422 come ingresso e uscita. Il collegamento avviene per mezzo di spine RJ45.

**IMPORTANTE!** Dato che Fronius Datamanager funge da Datalogger, non devono essere presenti altri Datalogger nell'anello della Fronius Solar Net.

Per ogni anello della Fronius Solar Net deve esservi un solo Fronius Datamanager! Disinstallare tutti gli altri Fronius Datamanager e chiudere lo slot per schede opzionali libero con la copertura cieca (42,0405,2020) disponibile in opzione oppure utilizzare un inverter senza Fronius Datamanager (light version).

### Installazione delle schede opzionali nell'inverter

Per informazioni sull'installazione delle schede opzionali (ad es. Fronius Datamanager) nell'inverter e sul collegamento del cavo di comunicazione dati, consultare le istruzioni d'installazione.

# Controllo degli impianti

## In generale

L'inverter è equipaggiato di serie con il monitoraggio dell'impianto compatibile con WLAN Fronius Datamanager 2.0.

Il monitoraggio dell'impianto comprende le seguenti funzioni:

- sito Web proprio con indicazione dei dati correnti e svariate opzioni di impostazione
- opzione per la connessione a Fronius Solar.web tramite WLAN o LAN
- invio automatico di messaggi di servizio tramite SMS o e-mail in caso di errore
- possibilità di comandare l'inverter preimpostando valori limite di potenza, tempi di esecuzione minimi o massimi oppure tempi di esecuzione nominali
- comando dell'inverter tramite Modbus (TCP/RTU)
- assegnazione di priorità dei comandi
- comando dell'inverter tramite i contatori collegati (Fronius Smart Meter)
- comando dell'inverter tramite un ricevitore di segnali di comando ciclici (ad es. preimpostazione della potenza reattiva o preimpostazione della potenza attiva)
- riduzione dinamica della potenza in considerazione dell'autoconsumo.

Per ulteriori informazioni su Fronius Datamanager 2.0, consultare online le istruzioni per l'uso Fronius Datamanager 2.0.

## Fronius Datamanager durante la notte o in caso di tensione CC insufficiente

Il parametro Modalità notturna nella voce del menu di setup Impostazioni del display è preimpostato di fabbrica su "OFF (disattiva)".


Per questa ragione Fronius Datamanager non è raggiungibile durante la notte o in caso di tensione CC insufficiente.

Per attivare comunque Fronius Datamanager, disattivare e riattivare il lato CA dell'inverter e premere un tasto funzione qualsiasi sul display dell'inverter entro 90 secondi.

Vedere anche il capitolo "Voci del menu di setup", "Impostaz. display" (Modalità notturna).

## Prima messa in funzione

Fronius Solar.web App consente di semplificare notevolmente la prima messa in funzione di Fronius Datamanager 2.0. Fronius Solar.web App è disponibile nel relativo App Store.



Per la prima messa in funzione di Fronius Datamanager 2.0

- la scheda a innesto Fronius Datamanager 2.0 deve essere installata nell'inverter oppure
- all'interno dell'anello della Fronius Solar Net deve esservi una Fronius Datamanager Box 2.0.

**IMPORTANTE!** Per stabilire la connessione a Fronius Datamanager 2.0 occorre selezionare "Ottieni automaticamente un indirizzo IP (DHCP)" per il relativo apparecchio terminale (ad es. computer portatile, tablet, ecc.).

## AVVERTENZA!

Se all'interno di un impianto fotovoltaico è presente un solo inverter, è possibile saltare le operazioni 1 e 2 seguenti.

In questo caso la prima messa in funzione inizia con l'operazione 3.


- 1** Cablare l'inverter dotato di Fronius Datamanager 2.0 o Fronius Datamanager Box 2.0 all'interno della Fronius Solar Net.
- 2** Se si collegano in rete più inverter all'interno della Fronius Solar Net:  
Posizionare correttamente l'interruttore master/slave Fronius Solar Net sulla scheda a innesto Fronius Datamanager 2.0
  - un inverter dotato di Fronius Datamanager 2.0 = master
  - tutti gli altri inverter dotati di Fronius Datamanager 2.0 = slave (i LED sulle schede a innesto Fronius Datamanager 2.0 sono spenti).
- 3** Comutare l'apparecchio in modalità di servizio.
  - Attivare il punto di accesso WLAN dal menu di setup dell'inverter.



L'inverter crea il punto di accesso WLAN. Il punto di accesso WLAN resta aperto per 1 ora. Attivando il punto di accesso WLAN, l'interruttore "IP" su Fronius Datamanager 2.0 può essere lasciato nella posizione "B".

### Installazione mediante Fronius Solar.web App

- 4** Scaricare Fronius Solar.web LIVE o Solar Web Pro App.

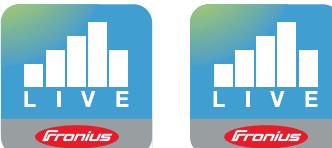

- 5** Eseguire Fronius Solar.web App.

### Installazione mediante browser Web

- 4** Collegare l'apparecchio terminale con il punto d'accesso WLAN

SSID = FRONIUS\_240.xxxxx (5-8 cifre)

- cercare una rete con il nome "FRONIUS\_240.xxxxx"
- stabilire la connessione a questa rete
- digitare la password "12345678".  
(Oppure connettere apparecchio terminale e inverter mediante il cavo Ethernet.)

- 5** Nel browser, digitare:  
"http://datamanager"  
oppure  
"192.168.250.181" (indirizzo IP per la connessione WLAN)  
oppure  
"169.254.0.180" (indirizzo IP per la connessione LAN).

Viene visualizzata la pagina iniziale di "Messa in funzione guidata".

**Monitoraggio dell'impianto**

Benvenuti nella Messa in funzione guidata.

Monitoraggio dell'impianto agevole in pochi passaggi.

**CONFIGURAZIONE GUIDATA FRONIUS SOL**

Consente di connettere l'impianto con Fronius Solar.web e di utilizzare la nostra app per dispositivi mobili.

**CONFIGURAZIONE TECNICA GUIDATA**

**ALTRE IMPOSTAZIONI**

"Configurazione tecnica guidata" è prevista per gli installatori e contiene impostazioni specifiche relative alle norme. L'esecuzione di "Configurazione tecnica guidata" è opzionale. Se si esegue "Configurazione tecnica guidata", prendere assolutamente nota della password di servizio assegnata. Questa password di servizio è necessaria per impostare la voce di menu "Editor EVU".  
Se non si esegue "Configurazione tecnica guidata", non è configurata alcuna impostazione predefinita per la riduzione della potenza.

È obbligatorio eseguire "Configurazione guidata Fronius Solar.web"!

**6** Eseguire "Configurazione guidata Fronius Solar.web" e seguire le istruzioni.

Viene visualizzata la pagina iniziale di Fronius Solar.web oppure il sito Web di Fronius Datamanager 2.0.

**7** All'occorrenza, eseguire "Configurazione tecnica guidata" e seguire le istruzioni.

#### Ulteriori informazioni su Fronius Datamanager 2.0


Per ulteriori informazioni su Fronius Datamanager 2.0 e sulle altre opzioni per la messa in funzione, consultare:



→ <http://www.fronius.com/QR-link/4204260191IT>.

# Elementi di comando e spie

## Elementi di comando e spie

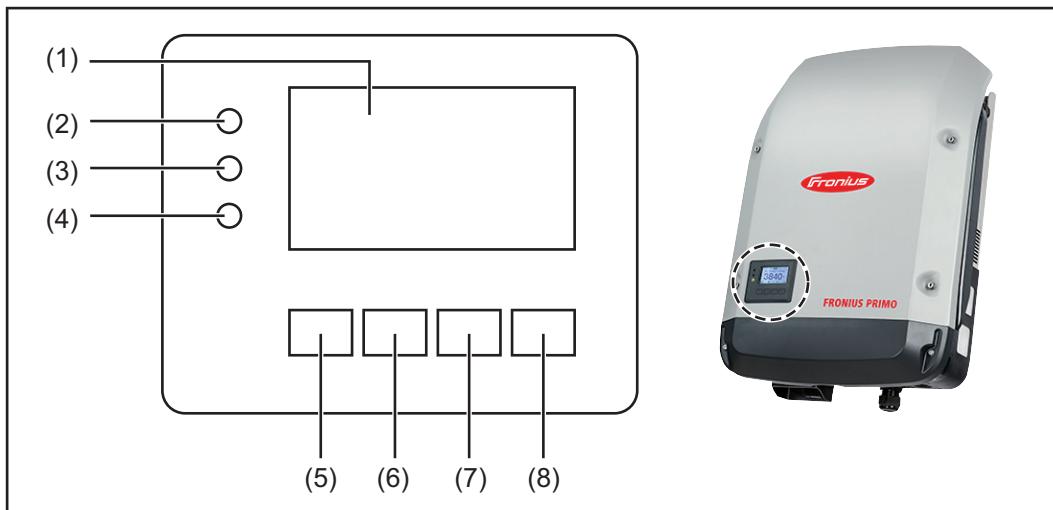

### Num. Descrizione

(1)	Display Per visualizzare valori, impostazioni e menu.
-----	--

### LED di controllo e di stato

(2)	LED di stato generico (rosso) Si accende - quando sul display viene visualizzato un messaggio di stato - in caso di interruzione del funzionamento con alimentazione di rete - durante la gestione degli errori (l'inverter attende l'annullamento o la risoluzione di un errore verificatosi).
-----	---

(3)	LED Avvio (arancione) Si accende quando - l'inverter si trova nella fase di avvio automatico o di autotest (non appena i moduli solari, dopo il sorgere del sole, iniziano a erogare potenza sufficiente) - l'inverter è stato azionato dal menu di setup nella modalità standby (= disattivazione manuale del funzionamento con alimentazione di rete) - il software dell'inverter viene aggiornato.
-----	---

(4)	LED Stato di funzionamento (verde) Si accende - se l'impianto fotovoltaico, dopo la fase di avvio automatico dell'inverter, funziona senza problemi - fintanto che ha luogo il funzionamento con alimentazione di rete.
-----	--

### Tasti funzione, occupati da varie funzioni a seconda della selezione:

(5)	Tasto "Sinistra/su" Per navigare verso sinistra e verso l'alto.
(6)	Tasto "Giù/destra" Per navigare verso il basso e verso destra.

Num.	Descrizione
(7)	Tasto "Menu/Esc" Per passare a un altro livello di menu. Per uscire dal menu di setup.
(8)	Tasto "Enter" Per confermare una selezione.

I tasti sono capacitivi, per cui l'umettazione con acqua può pregiudicarne il funzionamento.  
Per mantenere il funzionamento ottimale dei tasti, se necessario, asciugarli con un panno.


## Display

Il display è alimentato dalla tensione di rete CA. A seconda dell'impostazione configurata nel menu di setup, è possibile rendere il display disponibile tutto il giorno.


### IMPORTANTE!

**Il display dell'inverter non è un apparecchio di misura tarato.**

Una piccola variazione rispetto al contatore energetico dell'azienda di erogazione dell'energia elettrica è sistematica. Il conteggio esatto dei dati con l'azienda di erogazione dell'energia elettrica richiede quindi un contatore tarato.

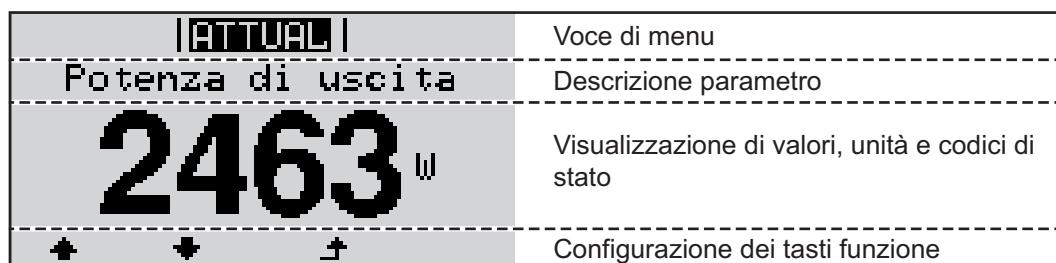

Campi visualizzati sul display, modalità di visualizzazione

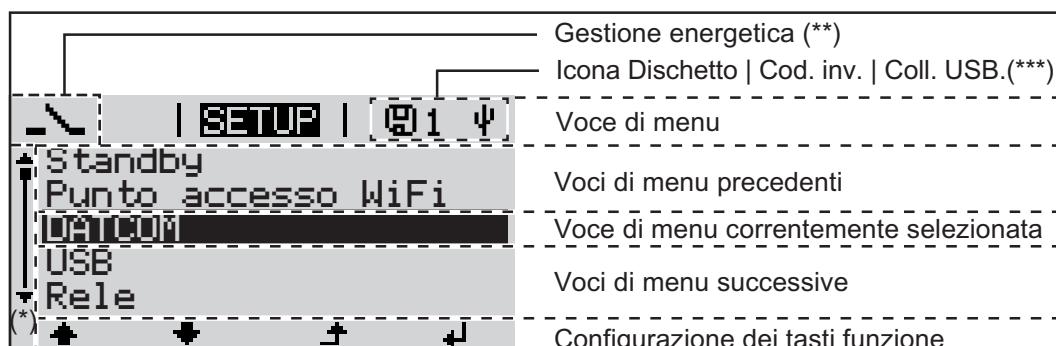

Campi visualizzati sul display, modalità Setup

- (\*) Barra di scorrimento
- (\*\*) Icona "Gestione energetica"  
Quando la funzione è attivata, viene visualizzata la rispettiva icona.
- (\*\*\*) "Cod. inv." = codice DATCOM dell'inverter,  
"Icona Dischetto" - viene visualizzata brevemente durante il salvataggio dei valori impostati,  
"Coll. USB" - compare se è stato collegata una chiavetta USB.

# Livello di menu

IT

## Attivazione dell'illuminazione del display

- 1** Premere un tasto qualsiasi.

L'illuminazione del display si attiva.

Nella voce di menu SETUP, in "Impostaz. display", è inoltre possibile impostare l'illuminazione del display costantemente accesa o costantemente spenta.

## Disattivazione automatica dell'illuminazione del display/passaggio alla voce di menu "ATTUAL"

Se non si preme alcun tasto per 2 minuti, l'illuminazione del display si spegne automaticamente e l'inverter passa alla voce di menu "ATTUAL" (se l'illuminazione del display è impostata su "AUTO").

Il passaggio automatico alla voce di menu "ATTUAL" avviene da qualsiasi posizione all'interno del livello di menu, a meno che l'inverter non sia stato commutato manualmente nella modalità di funzionamento in standby.

Dopo il passaggio automatico alla voce di menu "ATTUAL", viene visualizzata la potenza correntemente alimentata.

## Richiamo del livello di menu



- 1** Premere il tasto "Menu".



Il display passa al livello di menu.

- 2** Selezionare la voce di menu desiderata premendo i tasti "Sinistra" o "Destra".

- 3** Richiamare la voce di menu desiderata premendo il tasto "Enter".


# Voci di menu ATTUAL, LOG e GRAFIC

ATTUAL  
LOG  
GRAFIC




## ATTUAL

(Visualizzazione dei valori correnti.)

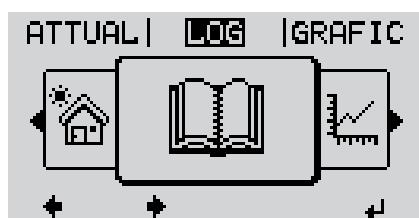

## LOG

(Dati registrati del giorno corrente, dell'anno di calendario corrente e dalla prima messa in funzione dell'inverter.)

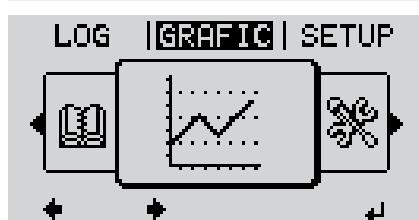

## GRAFIC

Curva caratteristica giornaliera  
Rappresentazione grafica dell'andamento della potenza di uscita durante la giornata.  
L'asse del tempo si ridimensiona automaticamente.

Premere il tasto "Indietro" per chiudere la schermata.

Valori visualizzati  
nelle voci di menu  
ATTUAL e LOG

Valori visualizzati nella voce di menu ATTUAL:

Potenza di uscita (W)

Potenza reattiva CA (VAr)

Tensione di rete (V)

Corrente di uscita (A)

Frequenza di rete (Hz)

Tensione mod. solari (V)

Corrente mod. solari (A)

Ora / Data

Ora e data sull'inverter o nell'anello della Fronius Solar Net.

**Valori visualizzati nella voce di menu LOG:**

(relativi al giorno corrente, all'anno di calendario corrente e dalla prima messa in funzione dell'inverter.)

---

**Energia alimentata (kWh/MWh)**

Energia alimentata nella rete durante il periodo considerato.

Visti i diversi procedimenti di misurazione, possono risultare variazioni rispetto ai valori visualizzati da altri apparecchi di misura. Per il calcolo dell'energia alimentata sono vincolanti soltanto i valori visualizzati dell'apparecchio di misura tarato fornito dall'azienda di erogazione dell'energia elettrica.

---

**Potenza di uscita max (W)**

Potenza massima alimentata nella rete durante il periodo considerato.

---

**Guadagno**

Guadagno realizzato durante il periodo considerato (valuta impostabile nel menu di setup).

Come per l'energia alimentata, anche nel caso del guadagno possono risultare variazioni rispetto ad altri valori misurati.

L'impostazione di valuta e tasso di calcolo è descritta al paragrafo "Menu di setup".

L'impostazione di fabbrica dipende dal setup specifico per il paese.

---

**Risparmio di CO<sub>2</sub> (g/kg)**

Emissione di CO<sub>2</sub> risparmiata durante il periodo considerato.

Il valore del risparmio di CO<sub>2</sub> corrisponde all'emissione di CO<sub>2</sub> rilasciata durante la produzione della stessa quantità di corrente in una centrale elettrica di energia calorifica. L'impostazione di fabbrica è 0,53 kg/kWh (fonte: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie).

---

**Tensione max L-N (V)**

Tensione massima misurata tra i conduttori e il conduttore neutro durante il periodo considerato.

---

**Tens. moduli sol. max (V)**

Tensione dei moduli solari massima misurata durante il periodo considerato.

---

**Ore di funzionamento**

Durata del funzionamento dell'inverter (HH:MM).

---


**IMPORTANTE!** Per la visualizzazione corretta dei valori giornalieri e annuali è necessario impostare correttamente l'ora.

# Voce di menu SETUP

**Preimpostazione** Completata la messa in funzione (ad esempio mediante l'installazione guidata), l'inverter è preconfigurato in base al setup specifico del paese.

La voce di menu SETUP consente di modificare facilmente le preimpostazioni dell'inverter per soddisfare le richieste e le esigenze specifiche dell'utente.

## SETUP

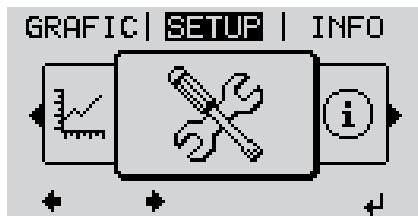

**SETUP**  
(Menu di setup.)


### AVVERTENZA!

Il software potrebbe essere stato aggiornato, pertanto nell'apparecchio in uso possono essere disponibili funzioni non descritte in queste istruzioni per l'uso o viceversa.

Inoltre, le varie figure possono discostarsi leggermente dagli elementi di comando presenti sull'apparecchio in uso. Il funzionamento è tuttavia identico.

Navigazione nella voce di menu  
**SETUP**

### Accesso alla voce di menu SETUP

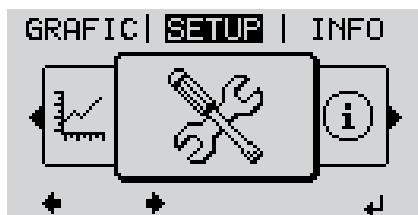

Livello di menu, "SETUP" selezionato



Voce "Standby"

### Scorrimento delle voci

- ↔ 1 Selezionare la voce di menu "SETUP" nel livello di menu premendo i tasti "Sinistra" o "Destra".  
↓ 2 Premere il tasto "Enter".


Viene visualizzata la prima voce della voce di menu SETUP:  
"Standby".



Esempio: Voce di menu "Punto accesso WiFi"

- 3** Scorrere le voci disponibili con i tasti "Su" o "Giù".

### Uscita da una voce

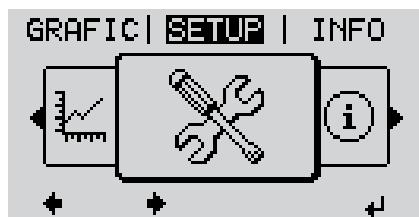

- 4** Per uscire da una voce, premere il tasto "Indietro".

Viene visualizzato il livello di menu.

Se non si preme alcun tasto per 2 minuti

- L'inverter passa dalla posizione in cui si trova all'interno del livello di menu alla voce di menu "ATTUAL" (eccezione: voce del menu di setup "Standby").
- L'illuminazione del display si spegne.
- Viene visualizzata la potenza correntemente alimentata.

### Impostazione delle voci di menu - In generale

- 1** Accedere al menu desiderato.
- 2** Selezionare la voce desiderata con i tasti "Su" o "Giù".
- 3** Premere il tasto "Enter".

Vengono visualizzate le impostazioni disponibili:

- 4** Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti "Su" o "Giù".
- 5** Premere il tasto "Enter" per salvare e applicare la selezione.

Premere il tasto "Esc" se non si desidera salvare la selezione.



**La prima posizione del valore da impostare lampeggia:**

- 4** Selezionare un numero per la prima posizione con i tasti "Su" o "Giù".
- 5** Premere il tasto "Enter".

La seconda posizione del valore lampeggia.

- 6** Ripetere le operazioni 4 e 5 fino a che...

l'intero valore da impostare lampeggia.

### Esempio di applicazione: impostazione dell'ora



- Viene visualizzata la voce correntemente selezionata.
- ↑ ↓ [7] Premere il tasto "Enter".  
←
- [8] Ripetere eventualmente le operazioni da 4 a 6 per impostare le unità o altri valori fino a che l'unità o il valore da impostare lampeggia.
- [9] Premere il tasto "Enter" per salvare e applicare le modifiche.  
←
- Premere il tasto "Esc" se non si desidera salvare le modifiche.  
↑

Viene visualizzata la voce correntemente selezionata.

- ↑ ↓ [1] Selezionare la voce del menu di setup "Ora / Data".  
←
- [2] Premere il tasto "Enter".

Viene visualizzata la panoramica dei valori impostabili.

- ↑ ↓ [3] Selezionare "Imposta ora" con i tasti "Su" o "Giù".  
←
- [4] Premere il tasto "Enter".

Viene visualizzata l'ora.  
(HH:MM:SS, formato 24 ore.)  
La posizione delle decine per l'ora lampeggia.

- + - [5] Selezionare un valore per le decine dell'ora con i tasti "Su" o "Giù".  
←
- [6] Premere il tasto "Enter".

La posizione delle unità per l'ora lampeggia.

- [7] Ripetere le operazioni 5 e 6 per le unità dell'ora, per i minuti e i secondi fino a quando...




l'ora impostata lampeggia.

- ◀ [8] Premere il tasto "Enter".



L'ora viene applicata e viene visualizzata la panoramica dei valori impostabili.

- ◀ [4] Premere il tasto "Esc".

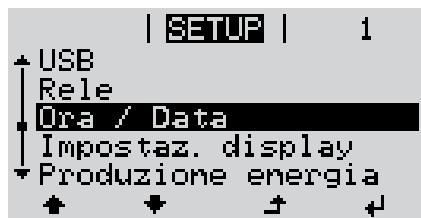

Viene visualizzata la voce del menu di setup "Ora / Data".

# Voci del menu di setup

<b>Standby</b>	Attivazione/disattivazione manuale del funzionamento in standby
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Non si ha alimentazione di rete.</li><li>- Il LED di avvio si accende con luce arancione.</li><li>- Sul display vengono visualizzati alternativamente "STANDBY/ENTER".</li><li>- Nel funzionamento in standby non è possibile richiamare o impostare altre voci di menu all'interno del livello di menu.</li><li>- Il passaggio automatico alla voce di menu "ATTUAL" se non si preme alcun tasto per 2 minuti è disattivato.</li><li>- Il funzionamento in standby può essere terminato solo manualmente, premendo il tasto "Enter".</li><li>- È possibile riprendere in qualsiasi momento il funzionamento con alimentazione di rete premendo il tasto "Enter", purché non siano presenti errori (codici State).</li></ul>
	<b>Impostazione del funzionamento in standby (interruzione manuale del funzionamento con alimentazione di rete):</b>
	<p><b>[1]</b> Selezionare la voce "Standby".</p> <p><b>[2]</b> Premere il tasto funzione  "Enter".</p> <p>Sul display vengono visualizzati alternativamente "STANDBY" e "ENTER". La modalità Standby è ora attivata. Il LED di avvio si accende con luce arancione.</p>
	<b>Ripresa del funzionamento con alimentazione di rete:</b>
	Nel funzionamento in standby, sul display vengono visualizzati alternativamente "STANDBY" e "ENTER".
	<p><b>[1]</b> Premere il tasto funzione "Enter" per riprendere il funzionamento con  alimentazione di rete.</p> <p>Viene visualizzata la voce "Standby". Contemporaneamente l'inverter esegue la fase di avvio. Una volta ripreso il funzionamento con alimentazione di rete, il LED dello stato di funzionamento si accende con luce verde.</p>
<b>Punto accesso WiFi</b>	Per attivare/disattivare il punto di accesso WLAN. Questa operazione si rende necessaria, ad esempio, per installare o personalizzare il monitoraggio dell'impianto mediante l'interfaccia Web di Fronius Datamanager. Se l'inverter non riconosce alcun Fronius Datamanager, viene visualizzato "[non disponibile]".
Gamma di regolazione	Punto accesso WiFi [spento]
	Attiva p.acc. WiFi
	<p> Per attivare il punto di accesso WLAN. Premere il tasto "Enter".</p>
	Punto accesso WiFi [attivo]
	Vengono visualizzati il SSID (SS) e la password (PW).

---

**Spegni p.acc. WiFi**

◀ Per disattivare il punto di accesso WLAN. Premere il tasto "Enter".

---

**Punto accesso WiFi  
[non disponibile]**

Viene visualizzato se sull'inverter non è presente alcun monitoraggio dell'impianto.

---

**DATCOM**

Controllo di una comunicazione dati, immissione del codice inverter, impostazioni protocollo

**Stato**

Indica una comunicazione dati disponibile tramite Fronius Solar Net o un errore verificatosi nella comunicazione dati.

---

**Codice inverter**

Impostazione del codice (= indirizzo) dell'inverter in un impianto con più inverter.

Gamma di regolazione 00-99 (00 = indirizzo dell'inverter "100")

Impostazione di fabbrica 01

**IMPORTANTE!** Nell'integrare più inverter in un sistema di comunicazione dati, assegnare a ogni inverter un indirizzo univoco.

---

**Tipo di protocollo**

Specifica il protocollo di comunicazione per la trasmissione dei dati.

Gamma di regolazione Fronius Solar Net/Interface \*

Impostazione di fabbrica Fronius Solar Net

\* Il tipo di protocollo Interface Protocol funziona solo senza scheda Fronius Datamanager. Occorre rimuovere le schede Fronius Datamanager presenti dall'inverter.

---

**"USB"**

Per aggiornare il firmware o salvare i valori dettagliati dell'inverter sulla chiavetta USB.

Gamma di regolazione Rim.sicura hardware/Aggiornam. software/Intervallo registr.

**Rim.sicura hardware**

Per scollegare una chiavetta USB dalla porta USB A dell'elemento da innesto per la comunicazione dati senza perdere i dati.

È possibile rimuovere la chiavetta USB:

- quando viene visualizzato il messaggio "OK"
  - quando il LED "Trasmissione dei dati" non lampeggia più o è spento.
- 

**Aggiornam. software**

Per aggiornare il firmware dell'inverter utilizzando una chiavetta USB.

Procedura:

- 1** Scaricare il file di aggiornamento firmware "froxxxxx upd"  
(ad es. dal sito <http://www.fronius.com>; xxxx sta per il rispettivo numero di versione).

### **AVVERTENZA!**

**Per aggiornare il software dell'inverter senza problemi, è necessario che l'apposita chiavetta USB non presenti partizioni nascoste né crittografie (vedere capitolo "Chiavette USB adatte").**

- 
- 2** Salvare il file di aggiornamento firmware sul livello dati esterno della chiavetta USB.
- 3** Aprire il coperchio della scatola di comunicazione dati sull'inverter.
- 4** Collegare la chiavetta USB contenente il file di aggiornamento firmware alla porta USB della scatola di comunicazione dati dell'inverter.
- 5** Nel menu di setup, selezionare la voce "USB" e poi "Aggiornam. software".
- 6** Premere il tasto "Enter".
- 7** Attendere la visualizzazione sul display del confronto tra la versione firmware correntemente presente sull'inverter e quella nuova:
- 1<sup>a</sup> pagina: software Recerbo (LCD), software controller tastiera (KEY), versione setup specifico per il paese (Set).
  - 2<sup>a</sup> pagina: software fonte d'energia (PS1, PS2).
- 8** Premere il tasto funzione "Enter" dopo ogni pagina.

L'inverter inizia a copiare i dati.

Vengono visualizzati "BOOT" e lo stato di avanzamento della memorizzazione dei vari test in percentuale, fino alla copia dei dati di tutti i gruppi di componenti elettronici.

Terminata la copia, l'inverter aggiorna una dopo l'altro i gruppi di componenti elettronici necessari.

Vengono visualizzati "BOOT", il gruppo di componenti interessato e lo stato di avanzamento dell'aggiornamento in percentuale.

In ultimo, l'inverter aggiorna il display.

Il display resta spento per circa 1 minuto, i LED di controllo e di stato lampeggiano.

Completato l'aggiornamento firmware, l'inverter passa alla fase di avvio e successivamente al funzionamento con alimentazione di rete. Scollegare la chiavetta USB con la funzione "Rim.sicura hardware".

Durante l'aggiornamento del firmware dell'inverter le varie impostazioni configurate nel menu di setup restano memorizzate.

---

### Intervallo registr.

Per attivare/disattivare la funzione di registrazione USB e per preimpostare un intervallo di registrazione.

Unità	Minuti
Gamma di regolazione	30 Min/20 Min/15 Min/10 Min/5 Min/No Log
Impostazione di fabbrica	30 Min
30 Min	L'intervallo di registrazione è di 30 minuti; i nuovi dati di registro vengono salvati sulla chiavetta USB ogni 30 minuti.
20 Min	
15 Min	
10 Min	
5 Min	L'intervallo di registrazione è di 5 minuti; i nuovi dati di registro vengono salvati sulla chiavetta USB ogni 5 minuti.
No Log	I dati non vengono salvati.



**IMPORTANTE!** Per garantire l'esecuzione corretta della funzione di registrazione USB, occorre impostare correttamente l'ora. Per informazioni sull'impostazione dell'ora, vedere "Voci del menu di setup", "Ora / Data".

### Rele (contatto di commutazione a potenziale zero)

Il contatto di commutazione a potenziale zero (relè) sull'inverter consente di visualizzare i messaggi di stato (codici State), lo stato dell'inverter (ad es. funzionamento con alimentazione di rete) oppure le funzioni di gestione energetica.

Gamma di regolazione    Modalita rele/Test rele/Punto inserzione\*/Punto disinserzione\*

\* Vengono visualizzati solo se la funzione "E-Manager" in "Modalita rele" è attivata.

### Modalita rele

Modalita rele consente di illustrare le funzioni seguenti:

- Funzione di allarme (Permanent (Permanente)/ALL (Tutto)/GAF)
- Uscita attiva (ON (attiva)/OFF (disattiva))
- Gestione energetica (E-Manager)

Gamma di regolazione    ALL (Tutto)/Permanent (Permanente)/GAF/OFF (disattiva)/ON (attiva)/E-Manager (Gestione energetica)

Impostazione di fabbrica    ALL (Tutto)

### Funzione di allarme:

ALL (Tutto)/Permanent (Permanente): Attivazione del contatto di commutazione a potenziale zero in caso di codici di servizio permanenti e temporanei (ad es. breve interruzione del funzionamento con alimentazione di rete, un codice di servizio visualizzato un determinato numero di volte al giorno; impostabile nel menu "BASE").

**GAF** Il relè viene attivato non appena si seleziona la modalità GAF. Il relè viene aperto non appena la fonte d'energia segnala un errore e passa dal normale funzionamento con alimentazione di rete a uno stato di errore. Il relè può quindi essere utilizzato per funzioni "fail-safe".

#### Esempio di applicazione

Se si utilizzano inverter monofase su una posizione multifase, può rendersi necessario un rifasamento. Se su uno o più inverter si verifica un errore con conseguente scollegamento dalla rete, occorre scollegare anche gli altri inverter per mantenere l'equilibrio delle fasi. La funzione relè "GAF" è utilizzabile in combinazione con Fronius Datamanager o un dispositivo di protezione esterno per rilevare o segnalare la mancata alimentazione o lo scollegamento dalla rete di un inverter e per scollegare dalla rete anche gli altri inverter mediante comando remoto.

#### Uscita attiva:

**ON (attivo):** Il contatto di commutazione a potenziale zero NO è costantemente attivo fino a quando l'inverter è in funzione (fino a quando il display è illuminato o consente di visualizzare indicazioni).

**OFF (disattivato):** Il contatto di commutazione a potenziale zero NO è disattivato.

#### Gestione energetica:

**E-Manager (Gestione energetica):** Ulteriori informazioni sulla funzione "Gestione energetica" secondo il seguente paragrafo "Gestione energetica".

#### Test rele

Prova di funzionamento per verificare se il contatto di commutazione a potenziale zero si attiva.

#### Punto inserzione (solo con la funzione "Gestione energetica" attiva)

Per impostare il limite della potenza attiva a partire dal quale il contatto di commutazione a potenziale zero viene attivato.

Impostazione di fabbrica 1000 W

Gamma di regolazione Dal punto di disinserzione impostato fino alla potenza nominale massima dell'inverter (W o kW)

#### Punto disinserzione (solo con la funzione "Gestione energetica" attiva)

Per impostare il limite della potenza attiva a partire dal quale il contatto di commutazione a potenziale zero viene disattivato.

Impostazione di fabbrica 500

Gamma di regolazione Da 0 al punto d'inserzione impostato dell'inverter (W o kW)

#### Gestione energetica (alla voce di menu "Rele")

Utilizzando la funzione "Gestione energetica (E-Manager)" è possibile azionare il contatto di commutazione a potenziale zero in modo che funga da attuatore. Così facendo è possibile azionare un dispositivo di consumo collegato al contatto di commutazione a potenziale zero preimpostando un punto di inserzione o disinserzione in funzione della potenza alimentata (potenza attiva).

Il contatto di commutazione a potenziale zero viene disattivato automaticamente

- quando l'inverter non alimenta corrente nella rete pubblica
- quando l'inverter viene messo manualmente in modalità di standby
- in presenza di un valore preimpostato della potenza attiva < 10% della potenza nominale dell'inverter

Per attivare la funzione "Gestione energetica", selezionare la voce "E-Manager" e premere il tasto "Enter".

Con la funzione "Gestione energetica" attivata, in alto a sinistra sul display viene visualizzata l'icona "Gestione energetica":



con il contatto di commutazione a potenziale zero NO disattivato (contatto aperto)



con il contatto di commutazione a potenziale zero NO attivato (contatto chiuso).

Per disattivare la funzione "Gestione energetica", selezionare un'altra funzione (ALL (Tutto)/Permanent (Permanente)/OFF (disattiva)/ON (attiva)) e premere il tasto "Enter".

### AVVERTENZA!

#### Avvertenze per l'elaborazione del punto di inserzione e disinserzione

Una differenza eccessivamente ridotta tra il punto di inserzione e quello di disinserzione, nonché eventuali oscillazioni della potenza attiva, possono determinare molteplici cicli di commutazione.

Onde evitare accensioni e spegnimenti frequenti, la differenza tra il punto di inserzione e quello di disinserzione deve essere di almeno 100-200 W.

Quando si seleziona il punto di disinserzione, tenere conto dell'assorbimento di potenza del dispositivo di consumo collegato.

Quando si seleziona il punto di inserzione, tenere conto delle condizioni meteo e dell'irraggiamento solare previsto.

#### Esempio di applicazione

Punto di inserzione = 2000 W, punto di disinserzione = 1800 W

Se l'inverter eroga almeno 2000 W, il contatto di commutazione a potenziale zero viene attivato.

Se la potenza dell'inverter scende al di sotto di 1800 W, il contatto di commutazione a potenziale zero viene disattivato.

Ciò consente di realizzare interessanti possibilità applicative, come l'azionamento di una pompa di calore o di un climatizzatore utilizzando quanta più energia elettrica autoprodotta possibile.

## Ora / Data

Impostazione dell'ora, della data, del formato di visualizzazione e del passaggio automatico all'ora legale/solare.

Gamma di regolazione Imposta ora/Imposta data/Form. vis. Ora/Form. vis. Data/Ora legale/solare

#### Imposta ora

Impostazione dell'ora (hh:mm:ss o hh:mm am/pm - a seconda dell'impostazione in "Form. vis. Ora").

#### Imposta data

Impostazione della data (gg/mm/aaaa o mm/gg/aaaa - a seconda dell'impostazione in "Form. vis. Data").

#### Form. vis. Ora

Per preimpostare il formato di visualizzazione dell'ora.

Gamma di regolazione 12hrs/24hrs

Impostazione di fabbri- A seconda del setup specifico del paese.  
ca

#### **Form. vis. Data**

Per preimpostare il formato di visualizzazione della data.

Gamma di regolazione mm/gg/aaaa o gg.mm.aa

Impostazione di fabbri- A seconda del setup specifico del paese.  
ca

#### **Ora legale/solare**

Per attivare/disattivare il passaggio automatico all'ora legale/solare.

**IMPORTANTE!** Utilizzare la funzione per il passaggio automatico all'ora legale/solare solo se all'interno di un anello della Fronius Solar Net non sono presenti componenti del sistema con funzionalità LAN o WLAN (ad es. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager o Fronius Hybridmanager).

Gamma di regolazione on (attiva)/off (disattiva)

Impostazione di fabbri- on (attiva)  
ca

**IMPORTANTE!** La corretta impostazione della data e dell'ora è indispensabile per una giusta visualizzazione dei valori giornalieri e annuali e della curva caratteristica giornaliera.

### **Impostaz. display**

Gamma di regolazione Lingua/Modalita notturna/Contrasto/Illuminazione

#### **Lingua**

Impostazione della lingua del display.

Gamma di regolazione Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, ceco, slovacco, ungherese, polacco, turco, portoghese, romeno

#### **Modalita notturna**

La modalità notturna comanda il funzionamento di Fronius DATCOM e del display dell'inverter durante la notte o in caso di tensione CC insufficiente.

Gamma di regolazione AUTO/ON (attiva)/OFF (disattiva)

Impostazione di fabbri- OFF (disattiva)  
ca

AUTO: Il funzionamento di Fronius DATCOM è attivo fin quando un Fronius Data-manager è collegato a una Fronius Solar Net attiva e non interrotta. Durante la notte il display dell'inverter è spento e può essere attivato premendo un tasto funzione qualsiasi.

ON (attiva): Il funzionamento di Fronius DATCOM è sempre attivo. L'inverter mette ininterrottamente a disposizione la tensione di 12 V CC per alimentare la Fronius Solar Net. Il display è sempre attivo.

**IMPORTANTE!** Se si imposta la modalità notturna di Fronius DATCOM su "ON (attiva)" o su "AUTO" con componenti della Fronius Solar Net collegati, il consumo energetico notturno dell'inverter aumenta a circa 7 W.

**OFF (disattiva):** Funzionamento notturno di Fronius DATCOM assente, l'inverter non necessita quindi di alcuna potenza di rete per alimentare la della Fronius Solar Net.

Durante la notte il display dell'inverter è disattivato e Fronius Datamanager non è disponibile. Per attivare comunque Fronius Datamanager, disattivare e riattivare il lato CA dell'inverter e premere un tasto funzione qualsiasi sul display dell'inverter entro 90 secondi.

### **Contrasto**

Regolazione del contrasto sul display dell'inverter.

Gamma di regolazione 0-10

Impostazione di fabbrica 5

Dato che il contrasto dipende dalla temperatura, condizioni ambientali variabili possono richiedere l'impostazione della voce di menu "Contrasto".

### **Illuminazione**

Preimpostazione dell'illuminazione del display dell'inverter.

La voce di menu "Illuminazione" riguarda solo la retroilluminazione del display dell'inverter.

Gamma di regolazione AUTO/ON (attiva)/OFF (disattiva)

Impostazione di fabbrica AUTO

**AUTO:** L'illuminazione del display dell'inverter viene attivata premendo un tasto qualsiasi. Se per 2 minuti non si preme alcun tasto, l'illuminazione del display si spegne.

**ON (attiva):** L'illuminazione del display dell'inverter è sempre accesa se l'inverter è attivo.

**OFF (disattiva):** L'illuminazione del display dell'inverter è sempre spenta.

## **Produzione energia**

Consente di modificare/configurare le seguenti impostazioni:

- Variaz. contatore/Calibratura
- Valuta
- Tariffa ener. alim.
- Fattore CO2

Gamma di regolazione Valuta/Tariffa ener. alim.

### **Variaz. contatore/Calibratura**

Calibratura del contatore.

### **Valuta**

Impostazione della valuta.

Gamma di regolazione 3 cifre, A-Z

### **Tariffa ener. alim.**

Impostazione del tasso di calcolo per il pagamento dell'energia alimentata.

Gamma di regolazione 2 cifre, 3 cifre decimali

Impostazione di fabbri- (A seconda del setup specifico del paese)  
ca

---

**Fattore CO2**

Impostazione del fattore CO2 dell'energia alimentata.

---

**Ventole**

Per verificare il funzionamento delle ventole.


Gamma di regolazione Test ventola n. 1/Test ventola n. 2 (a seconda dell'apparecchio)

- Selezionare la ventola desiderata con i tasti "Su" o "Giù".
- Il test della ventola selezionata si avvia premendo il tasto "Enter".
- La ventola continua a girare finché si preme il tasto "Esc" per uscire dal menu.

**IMPORTANTE!** Sul display dell'inverter non viene visualizzato se la ventola funziona correttamente. È possibile controllare il funzionamento della ventola solo ascoltando e sentendo.

# Voce di menu INFO

## INFO

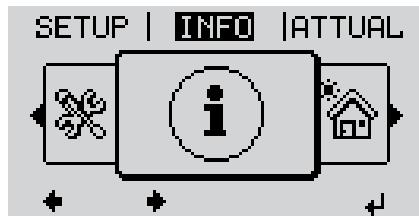

**INFO**  
(Informazioni relative all'apparecchio e al software.)

IT

**Valori misurati**  
**Stato fonte ener-**  
**gia**  
**Stato della rete**

Valori misurati	Gamma visualizzata:  <b>PV Iso. (Iso. FV)</b> Resistenza di isolamento dell'impianto fotovoltaico (per i moduli solari non collegati a terra e per i moduli solari con messa a terra sul polo negativo).
	<b>Ext. Lim. (Lim. est.)</b> Riduzione esterna di potenza in percentuale, ad es., predefinita dal gestore della rete.
	<b>U PV1</b> Tensione CC correntemente presente sui morsetti, anche quando l'inverter non alimenta energia (del 1° inseguitore MPP).
	<b>U PV2</b> Tensione CC correntemente presente sui morsetti, anche quando l'inverter non alimenta energia (del 2° inseguitore MPP).
	<b>GVDPR</b> Riduzione della potenza in funzione della tensione di rete.
	<b>Fan #1</b> (Ventola n. 1) Valore percentuale della potenza nominale della ventola.
Stato fonte ener-	gia
	Indicazione di stato dell'ultimo errore verificatosi nell'inverter.  <b>IMPORTANTE!</b> A causa del debole irraggiamento solare ogni mattina e ogni sera è naturale che vengano visualizzati i messaggi di stato 306 (Power low - potenza bassa) e 307 (DC low - CC bassa). Alla base di detti messaggi di stato non vi è alcun errore.  - Premendo il tasto "Enter" vengono visualizzati lo stato della fonte d'energia e gli ultimi errori verificatisi. - Scorrere l'elenco con i tasti "Su" o "Giù". - Premere il tasto "Indietro" per uscire dall'elenco degli stati e degli errori.
Stato della rete	Indicazione degli ultimi 5 errori di rete verificatisi:  - Premendo il tasto "Enter" vengono visualizzati gli ultimi 5 errori di rete. - Scorrere l'elenco con i tasti "Su" o "Giù". - Premere il tasto "Indietro" per uscire dalla visualizzazione degli errori di rete.

<b>Info apparecchio</b>	Per visualizzare le impostazioni pertinenti all'azienda di erogazione dell'energia elettrica. I valori visualizzati dipendono dal rispettivo setup specifico del paese o dalle impostazioni specifiche dell'inverter.
Gamma visualizzata	Generale/Impostaz. spec. paese/Inseguitore MPP/Monitoraggio rete/Limiti tens. di rete/Limiti freq. di rete/Mod. Q/Limite potenza CA/Derating tensione CA/Fault Ride Through
Generale:	Modello apparecchio - La denominazione esatta dell'inverter. Fam. - La gamma di inverter a cui appartiene l'inverter. Numero di serie - Il numero di serie dell'inverter.
Impostaz. spec. paese:	Setup - Il setup specifico del paese impostato.  Versione - Versione del setup specifico del paese.  Origin activated (Setup di origine attivato) - Visualizza l'attivazione nel normale setup specifico del paese.  Alternat. activated (Setup alternativo attivato) - Visualizza l'attivazione del setup specifico del paese alternativo (solo per Fronius Symo Hybrid).  Group (Gruppo) - Gruppo per l'aggiornamento del software dell'inverter.
Inseguitore MPP:	Inseguitore 1 - Indicazione del comportamento d'inseguimento impostato (MPP AUTO (MPP automatico)/MPP USER (MPP utente)/FIX (Fisso)). Inseguitore 2 (solo per Fronius Symo, eccetto Fronius Symo 15.0-3 208) - Indicazione del comportamento d'inseguimento impostato (MPP AUTO (MPP automatico)/MPP USER (MPP utente)/FIX (Fisso)).
Monitoraggio rete:	GMTi - Grid Monitoring Time - Tempo di avvio dell'inverter in sec (secondi).  GMTr - Grid Monitoring Time reconnect - Tempo di riattivazione in sec (secondi) dopo un errore di rete.  ULL - U (Tensione) Longtime Limit - Valore limite della tensione in V (volt) per il valore medio di tensione rilevato per 10 minuti.  LLTrip - Longtime Limit Trip - Tempo di intervento del monitoraggio della tensione a lungo termine che specifica la rapidità con cui l'inverter deve spegnersi.
Valore limite interno dei limiti della tensione di rete:	UMax - Valore interno superiore della tensione di rete in V (volt).  TTMax - Trip Time Max - Tempo di intervento per il superamento del valore interno superiore della tensione di rete in cyl (cicli)*.  UMin - Valore interno inferiore della tensione di rete in V (volt).  TTMax - Trip Time Max - Tempo di intervento per il superamento del valore interno inferiore della tensione di rete in cyl (cicli)*.

\*cyl (cycles) = tempi di rete (cicli); 1 cyl (ciclo) corrisponde a 20 ms a 50 Hz o a 16,66 ms a 60 Hz.

Valore limite esterno dei limiti della tensione di rete:	UMax - Valore esterno superiore della tensione di rete in V (volt).
	TTMax - Trip Time Max - Tempo di intervento per il superamento del valore esterno superiore della tensione di rete in cyl (cicli)*.
	UMin - Valore esterno inferiore della tensione di rete in V (volt).
	TTMin - Trip Time Min - Tempo di intervento per il superamento del valore esterno inferiore della tensione di rete in cyl (cicli)*.
	*cyl (cycles) = tempi di rete (cicli); 1 cyl (ciclo) corrisponde a 20 ms a 50 Hz o a 16,66 ms a 60 Hz.
Limiti freq. di rete:	FILmax - Valore interno superiore della frequenza di rete in Hz (hertz).
	FILmin - Valore interno inferiore della frequenza di rete in Hz (hertz).
	FOLmax - Valore esterno superiore della frequenza di rete in Hz (hertz).
	FOLmin - Valore esterno inferiore della frequenza di rete in Hz (hertz).
Mod. Q:	Indicazione dell'impostazione della potenza reattiva attualmente configurata sull'inverter (ad es. OFF (disattiva), Q/P, ecc.).
Limiti di potenza CA comprensivi dell'indicazione di Soft-Start e/o del derating della frequenza di rete CA:	Max P AC - potenza di uscita massima con cui è possibile modificare la funzione "Manual Power Reduction" (Riduzione potenza manuale).
	GPIS - Gradual Power Incrementation at Startup - Indicazione (%/sec) dell'attivazione o meno della funzione Soft-Start sull'inverter.
	GFDPRe - Grid Frequency Dependent Power Reduction enable limit - Indica il valore della frequenza di rete impostato in Hz (hertz) e il momento a partire dal quale ha luogo la riduzione della potenza.
	GFDPRv - Grid Frequency Dependent Power Reduction derating gradient - Indica il valore percentuale della frequenza di rete impostato in %/Hz e con quale intensità ha luogo la riduzione della potenza.
Derating tensione CA:	GVDPRe - Grid Voltage Depending Power Reduction enable limit - Valore di soglia in V a partire dal quale inizia la riduzione della potenza in funzione della tensione.
	GVDPRv - Grid Voltage Depending Power Reduction derating gradient - Gradiente di riduzione %/V con il quale viene ridotta la potenza.
	Message (Messaggio) - Indica l'attivazione o meno dell'invio di un messaggio informativo tramite la Fronius Solar Net.

## Versione

Visualizzazione del numero di versione e di serie dei print integrati nell'inverter (ad es. ai fini della manutenzione).

Gamma visualizzata      Display/Software display/Checksum software/Memoria dati/  
Memoria dati n. 1/Fonte di energia/Software fonte energ./Filtro  
EMV/Power Stage #3/Power Stage #4

# Attivazione e disattivazione della funzione Key Lock

## In generale

L'inverter è dotato della funzione Key Lock.

Se la funzione Key Lock è attivata non è possibile richiamare il menu di setup, ad es. per evitare che l'impostazione dei dati di setup venga modificata inavvertitamente.

Per attivare/disattivare la funzione Key Lock è necessario immettere il codice 12321.

## Attivazione e disattivazione del blocco tastiera



- Premere il tasto "Menu".

Viene visualizzato il livello di menu.

- Premere il tasto libero "Menu/Esc" per 5 volte.

Nel menu "CODICE" viene visualizzato "Codice di accesso"; la prima posizione lampeggia.

- Immettere il codice 12321: Selezionare il valore da immettere o nella prima posizione del codice con i tasti "+" o "-".

- Premere il tasto "Enter".

La seconda posizione lampeggia.

- Ripetere le operazioni 3 e 4 per la seconda, la terza, la quarta e la quinta posizione del codice fino a quando...

il codice impostato lampeggia.

- Premere il tasto "Enter".

Nel menu "BLOCCO" viene visualizzato "Blocco tastiera".

- Attivare o disattivare il blocco tastiera o con i tasti "+" o "-".

ON = il blocco tastiera è attivato (non è possibile richiamare la voce di menu SETUP).

OFF = il blocco tastiera è disattivato (è possibile richiamare la voce di menu SETUP).

- Premere il tasto "Enter".

# Utilizzo dello stick USB come Datalogger e per l'aggiornamento del software dell'inverter

---

<b>Utilizzo della chiavetta USB come Datalogger</b>	Una chiavetta USB collegata alla presa USB A può fungere da Datalogger per un inverter. I dati di registro salvati sulla chiavetta USB possono, in qualsiasi momento, <ul style="list-style-type: none"><li>- essere importati nel software Fronius Solar.access con l'utilizzo del file FLD memorizzato insieme ai dati</li><li>- essere visualizzati direttamente da programmi di terze parti (ad es. Microsoft® Excel) con l'utilizzo del file CSV memorizzato insieme ai dati.</li></ul>
---	---

Le versioni meno recenti (fino a Excel 2007) hanno un limite di 65536 righe.

Per ulteriori informazioni su "Dati sulla chiavetta USB", "Volume dati e capacità di memoria" e "Memoria tampone", vedere:



® <http://www.fronius.com/QR-link/4204260204DE>

---

<b>Chiavette USB adatte</b>	Data la moltitudine di chiavette USB disponibili sul mercato non è possibile garantire che vengano tutte riconosciute dall'inverter. Fronius consiglia l'utilizzo solo di chiavette USB certificate per uso industriale (prestare attenzione al logo USB-IF!). L'inverter supporta chiavette USB dotate dei seguenti file system: <ul style="list-style-type: none"><li>- FAT12</li><li>- FAT16</li><li>- FAT32</li></ul> Fronius consiglia di utilizzare le chiavette USB solo per la memorizzazione dei dati di registro o per l'aggiornamento del software dell'inverter. Le chiavette USB non dovrebbero contenere altri tipi di dati.
-----------------------------	--

Icona USB sul display dell'inverter, ad es. nella modalità di visualizzazione "ATTUAL":



Se l'inverter riconosce una chiavetta USB, in alto a destra sul display viene visualizzata l'icona USB.

Quando si inseriscono le chiavette USB, verificare che l'icona USB venga visualizzata (anche lampeggiante).

**Avvertenza!** In caso di utilizzo all'aperto, tenere presente che il funzionamento delle chiavette USB tradizionali spesso è garantito solo entro una gamma di temperatura limitata. Se si utilizza la chiavetta USB all'aperto, accertarsi che funzioni anche alle basse temperature.

---


#### Utilizzo dello stick USB per l'aggiornamento del software dell'inverter

Lo stick USB consente anche ai clienti finali di aggiornare il software dell'inverter tramite la voce "USB" del menu "SETUP"; occorre prima salvare il file di aggiornamento sullo stick USB e successivamente trasferirlo dallo stick all'inverter. Il file di aggiornamento deve trovarsi nella directory principale dello stick USB.

---

#### Rimozione dello stick USB

Avvertenza per la sicurezza per la rimozione dello stick USB:

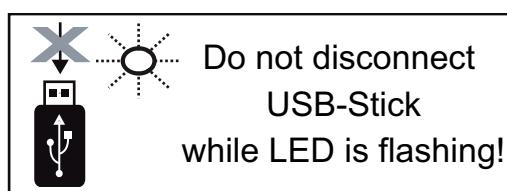

Do not disconnect  
USB-Stick  
while LED is flashing!

**IMPORTANTE!** Per evitare la perdita dei dati, lo stick USB collegato deve essere rimosso solo:

- utilizzando la voce "USB / Rim.sicura hardware" del menu "SETUP"
- quando il LED "Trasmissione dati" è spento.


# Menu BASE

## In generale

Nel menu BASE si impostano i parametri essenziali per l'installazione e il funzionamento dell'inverter elencati di seguito:

- Mod. funzionam. CC
- Tensione fissa
- Tens. avvio MPPT1/MPPT2
- Registro USB
- Contatore eventi
- Mod. messa a terra / Mon. messa a terra
- Impost. isolamento
- Reset TOTALE

## Accesso al menu BASE

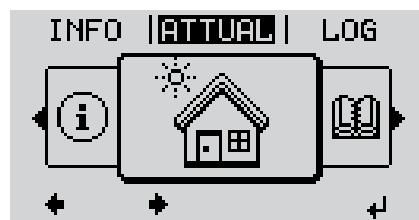

- 1** Premere il tasto "Menu".

Viene visualizzato il livello di menu.

- 2** Premere il tasto libero "Menu/Esc" per 5 volte.



Nel menu "CODICE" viene visualizzato "Codice di accesso"; la prima posizione lampeggia.

- 3** Immettere il codice 22742: Selezionare il valore da immettere nella prima posizione del codice con i tasti "+" o "-".

- 4** Premere il tasto "Enter".

La seconda posizione lampeggia.

- 5** Ripetere le operazioni 3 e 4 per la seconda, la terza, la quarta e la quinta posizione del codice fino a quando...

il codice impostato lampeggia.

- 6** Premere il tasto "Enter".

Viene visualizzato il menu BASE.

- 7** Selezionare la voce desiderata con i tasti "+" o "-".  
**8** Modificare la voce selezionata premendo il tasto "Enter".  
**9** Per uscire dal menu BASE, premere il tasto "ESC".



---

## Voci del menu BASE

Nel menu BASE si impostano i parametri essenziali per l'installazione e il funzionamento dell'inverter elencati di seguito:

---

### Inseguitore MPP 1/Inseguitore MPP 2

- Inseguitore MPP 2: ON/OFF (solo nei dispositivi con inseguitori MultiMPP)
  - Mod. funzionam. CC: MPP AUTO/FIX/MPP USER
    - MPP AUTO: normale condizione di funzionamento; l'inverter cerca automaticamente il punto di lavoro ottimale.
    - FIX: per immettere una tensione CC fissa con la quale lavora l'inverter.
    - MPP USER: per immettere la tensione MP inferiore a partire dalla quale l'inverter cerca il suo punto di lavoro ottimale.
  - Dynamic Peak Manager: ON/OFF
  - Tensione fissa: per immettere la tensione fissa, (80-800 V).
  - Tens. avvio MPPT: per immettere la tensione di avvio (80-800 V).
- 

### Registro USB

Per attivare o disattivare la funzione e salvare tutti i messaggi di errore su una chiavetta USB.

AUTO/OFF/ON

---

### Ingr. segnale

- Funzionamento: Ext Sig. / S0-Meter / OFF solo se è selezionato il funzionamento Ext Sig.:
    - Tipo attivaz.: Warning (sul display viene visualizzato un avviso)/Ext. Stop (l'inverter viene spento).
    - Tipo di collegam.: N/C (normal closed, contatto normalmente chiuso) / N/O (normal open, contatto normalmente aperto).
- 

### SMS/Rele

- Ritardo evento  
Per immettere il ritardo temporale a partire dal quale deve essere spedito un SMS o attivato il relè.  
900-86400 secondi
  - Contatore eventi:  
per immettere il numero di eventi che portano alla segnalazione:  
10-255
- 

### Impost. isolamento

- Avviso di isolamento: ON/OFF
  - Val. soglia avviso: per immettere un valore di soglia che determina un avviso.
- 

### Reset TOTALE

Consente di azzerare i valori di tensione minimi e massimi e la potenza di alimentazione massima nella voce di menu LOG.

Non è possibile annullare l'azzeramento dei valori.

Per azzerare i valori, premere il tasto "Enter".

Viene visualizzato "CONFIRM".

Premere di nuovo il tasto "Enter".

I valori vengono azzerati e viene visualizzato il menu.

---

# Autotest

<b>Descrizione</b>	Durante il funzionamento normale, l'inverter verifica costantemente il valore reale della tensione e della frequenza della rete. Con "Autotest" è possibile verificare la funzione di protezione per il monitoraggio dei valori limite di tensione e frequenza dell'inverter. Una volta avviato, vengono eseguiti automaticamente in successione vari test singoli.  Di volta in volta vengono visualizzati il test in corso e il relativo stato di avanzamento.  Al termine di ogni singolo test, viene visualizzato il test successivo. L'inverter interrompe per poco il funzionamento con alimentazione di rete, il LED dello stato di funzionamento si accende con luce arancione e viene visualizzato brevemente il test singolo successivo. Non appena l'inverter riprende ad alimentare la rete, il test singolo successivo si avvia.  Al termine del test è possibile selezionare i singoli test per visualizzarne e salvarne i risultati. Dopo un'interruzione dell'alimentazione di tensione CC, i risultati dell'ultimo Autotest vengono eliminati.  Per accedere a "Autotest", è necessario immettere il codice a 5 cifre 11111.
--------------------	--

<b>Autotest: test singoli disponibili</b>		
	U L1 max	Test di controllo della tensione massima presente nel conduttore di fase L1.
	U L1 min	Test di controllo della tensione minima presente nel conduttore di fase L1.
	f max	Test di controllo della frequenza di rete massima.
	f min	Test di controllo della frequenza di rete minima.
	f max alt	Test di controllo della frequenza di rete massima alternativa.
	f min alt	Test di controllo della frequenza di rete minima alternativa.
	U outer min	Test di controllo della tensione minima esterna.
	U longT.	Test di controllo del valore medio della tensione nell'arco di 10 min.

## Eseguire l'Autotest



### PRUDENZA!

Eventuali impostazioni errate possono causare malfunzionamenti e guasti all'inverter.  
L'impostazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e addestrato.

### AVVERTENZA!

Per poter controllare le funzioni di sicurezza del monitoraggio della rete, è necessario selezionare il setup Italia alla prima messa in funzione dell'inverter.  
Il processo di setup deve concludersi completamente fino a quando sul display viene visualizzato il messaggio di stato 602.

## AVVERTENZA!


**Non eseguire il test di sera né se si prevede una soppressione della tensione CC.**

Se la tensione CC viene soppressa durante il test oppure Autotest viene interrotto durante il test singolo, l'intero Autotest non viene completato correttamente. L'inverter non alimenta corrente nella rete neanche se successivamente la potenza CC del generatore torna ad essere sufficiente. Sul display viene visualizzato il messaggio di stato 602. In questo caso occorre riavviare Autotest ed eseguirlo completamente.

### Eseguire l'Autotest


**IMPORTANTE!** L'intero test dura alcuni minuti.

È possibile visualizzare i risultati del test o il suo stato attuale alla voce di menu "Test Results".

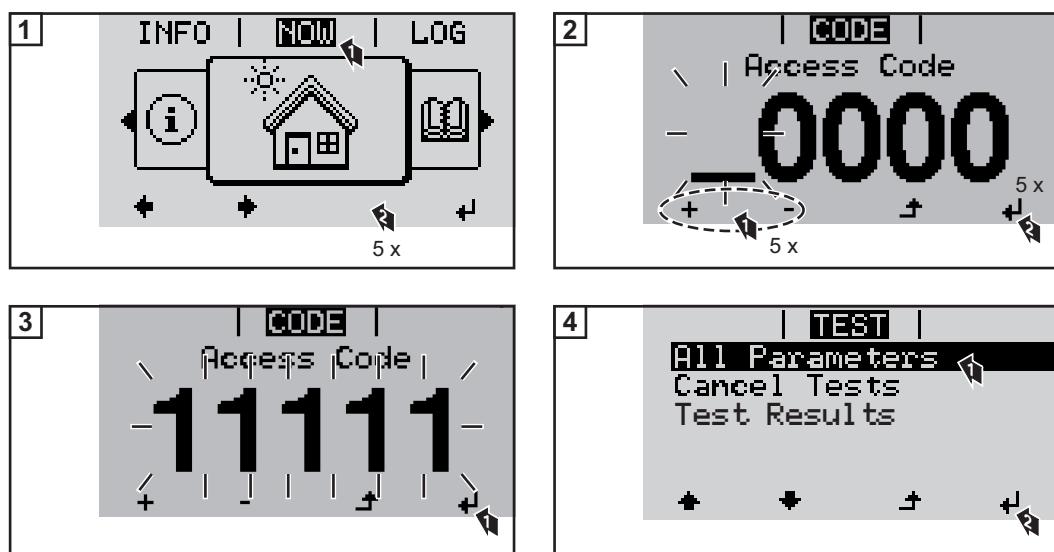

Viene avviato il primo test "U L1 max.".

Un test concluso ha lo stato "completato".

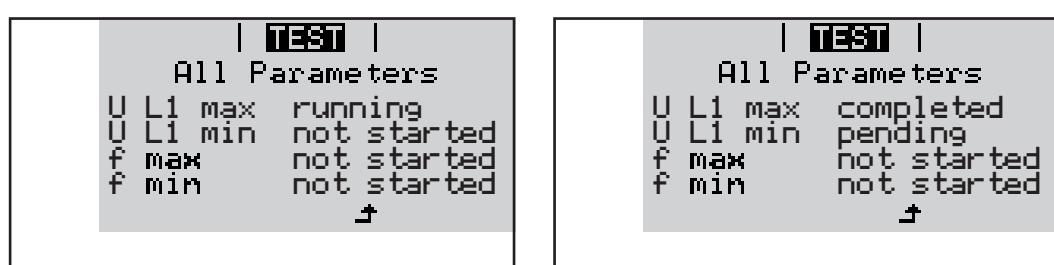

not started

Test non ancora avviato.

running

Il test è in corso.

completed

Test completato.

pending

Il test è stato avviato, ma non è ancora iniziato.


fail

Test fallito: ripetere tutti i test!

interrupted

Il test è stato interrotto.

### Visualizzazione dei risultati del test / dello stato attuale del test

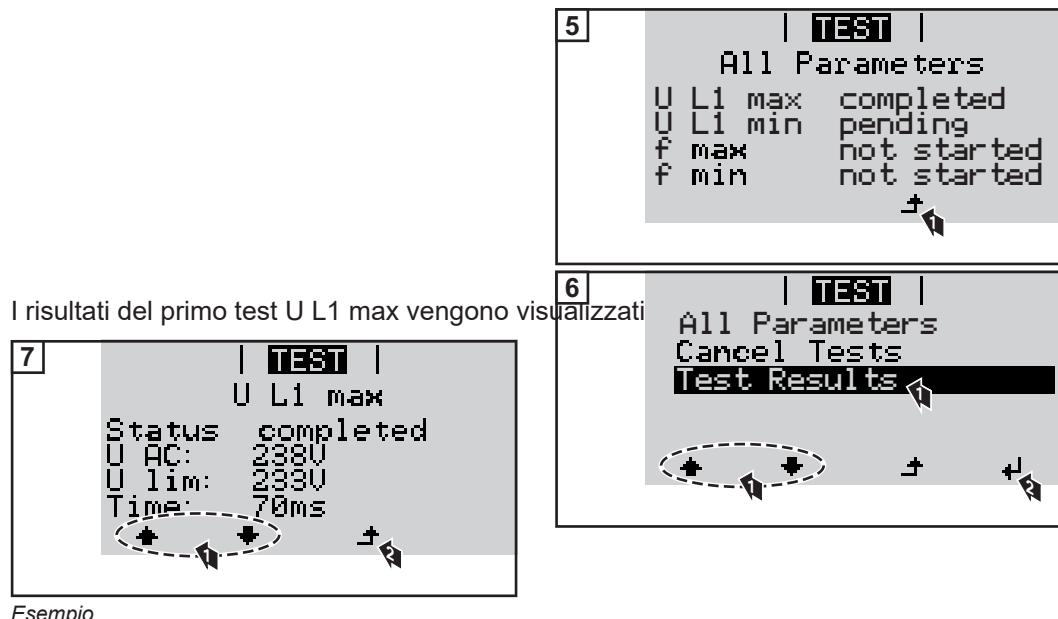

Esempio

Con i risultati del test vengono visualizzati i seguenti dati:

- lo stato del test
- il valore reale della rete
- il valore al momento dell'interruzione del funzionamento con alimentazione di rete
- il tempo di reazione intercorso tra il raggiungimento dei valori limite standard e l'interruzione del funzionamento con alimentazione di rete

#### Avvertenze per l'Autotest

- Alla voce "All Parameters" vengono visualizzati solo i primi 4 test.
- Una volta che l'Autotest si è concluso con successo, l'inverter torna al normale funzionamento con alimentazione di rete.
- Se l'Autotest è fallito oppure non è ancora avvenuto, l'inverter non alimenta corrente nella rete. Sul display viene visualizzato il messaggio di stato 602.
- Alla prima messa in funzione e alla scelta del setup Italia, è necessario innanzitutto eseguire correttamente l'Autotest prima che l'inverter alimenti corrente nella rete.
- Selezionando la voce del menu "All Parameters" e premendo il tasto "Enter", è possibile riavviare l'Autotest.
- È possibile interrompere l'Autotest tramite la voce di menu "Cancel Tests". Affinché l'inverter possa comunque alimentare corrente nella rete, è necessario che l'Autotest sia eseguito completamente e con successo.
- È possibile impostare i valori limite nell'Installer menu PRO. Il codice di accesso per l'Installer menu PRO è disponibile inoltrando una richiesta scritta a Fronius. L'apposito modulo di richiesta è disponibile presso l'assistenza tecnica nazionale.

# Diagnosi e risoluzione degli errori

## Visualizzazione dei messaggi di stato

L'inverter dispone di un sistema di autodiagnosi in grado di rilevare autonomamente una vasta serie di possibili errori e di visualizzarli sul display. In questo modo è possibile individuare rapidamente guasti a carico dell'inverter, dell'impianto fotovoltaico, nonché errori di installazione e di comando.

Se il sistema di autodiagnosi individua un errore concreto, il rispettivo messaggio di stato viene visualizzato sul display.

**IMPORTANTE!** I messaggi di stato visualizzati per breve tempo possono essere determinati dal normale comportamento dell'inverter. Se successivamente l'inverter torna a funzionare senza problemi, non sono presenti errori.

## Guasto totale del display

Se il display resta spento a lungo dopo il sorgere del sole:

- Controllare la tensione CA sui collegamenti dell'inverter:  
la tensione CA deve essere di 230 V (+ 10%/- 5 %)\*.

\* La tolleranza della tensione di rete dipende dal setup specifico per il paese.

## Messaggi di stato - Classe 1

I messaggi di stato della classe 1 compaiono per lo più solo temporaneamente e sono causati dalla rete elettrica pubblica.

Esempio: la frequenza di rete è troppo alta e l'inverter non deve alimentare energia nella rete per ragioni normative. Non sono presenti guasti all'apparecchio.

L'inverter reagisce inizialmente scollegandosi dalla rete. Successivamente la rete viene sottoposta a controllo durante il periodo di monitoraggio prescritto. Se dopo questo periodo non si riscontrano più guasti, l'inverter riprende il funzionamento con alimentazione di rete.

La funzione Soft-Start GPIS viene attivata a seconda del setup specifico del paese: in conformità alle direttive nazionali, successivamente a uno spegnimento dovuto a un errore CA, la potenza di uscita dell'inverter viene incrementata continuamente.

Codice	Descrizione	Comportamento	Risoluzione
102	Tensione CA troppo alta		
103	Tensione CA troppo bassa		
105	Frequenza CA troppo alta	Non appena le condizioni della rete, dopo un controllo approfondito, rientrano nella gamma consentita, l'inverter riprende il funzionamento con alimentazione di rete.	Verificare i collegamenti alla rete.
106	Frequenza CA troppo bassa		Se il messaggio di stato rimane visualizzato, contattare il responsabile del montaggio dell'impianto.
107	Rete CA non disponibile		
108	Rilevato funzionamento a isola		
112	Errore RCMU		

## Messaggi di stato - Classe 3

La classe 3 comprende messaggi di stato che possono comparire durante il funzionamento con alimentazione di rete, ma che sostanzialmente non ne determinano un'interruzione duratura.

Dopo lo scollegamento automatico dalla rete e l'esecuzione del monitoraggio di rete prescritto, l'inverter tenta di ripristinare il funzionamento con alimentazione di rete.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Risoluzione</b>
301	Sovracorrente (CA)	Breve interruzione del funzionamento con alimentazione di rete a causa di sovracorrente nell'inverter.	L'errore viene eliminato automaticamente. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
302	Sovracorrente (CC)	L'inverter inizia nuovamente la fase di avvio.	
303	Surriscaldamento fonte d'energia	Breve interruzione del funzionamento con alimentazione di rete causata dal surriscaldamento.	Se necessario, pulire con aria compressa le aperture per l'aria di raffreddamento e il raffreddatore. L'errore viene eliminato automaticamente.
304	Temperatura interna troppo alta	L'inverter inizia nuovamente la fase di avvio.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato, contattare il responsabile del montaggio dell'impianto.
306	POTENZA FV SCARSA Tensione del circuito intermedio troppo bassa per il funzionamento con alimentazione di rete	Breve interruzione del funzionamento con alimentazione di rete.	L'errore viene eliminato automaticamente. Se il messaggio di stato viene visualizzato in presenza di un irraggiamento solare sufficiente, contattare il responsabile del montaggio dell'impianto.
307	TENSIONE FV SCARSA Tensione di entrata CC troppo bassa per il funzionamento con alimentazione di rete	L'inverter inizia nuovamente la fase di avvio.	
308	Sovratensione circuito intermedio	Breve interruzione del funzionamento con alimentazione di rete.	L'errore viene eliminato automaticamente.
309	Tensione CC di entrata MPPT1 troppo alta	L'inverter inizia nuovamente la fase di avvio.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
313	Tensione CC di entrata MPPT2 troppo alta		

**IMPORTANTE!** A causa del debole irraggiamento solare ogni mattina e ogni sera è naturale che vengano visualizzati i messaggi di stato 306 (POTENZA FV SCARSA) e 307 (TENSIONE FV SCARSA). Alla base di detti messaggi di stato non vi è alcun errore.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Risoluzione</b>
401	Impossibile comunicare con la fonte d'energia		
406	Sensore termico della fonte d'energia difettoso	Se possibile, l'inverter riprende il funzionamento con alimentazione di rete dopo un nuovo tentativo di collegamento automatico.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
407	Sensore termico interno difettoso		
408	Rilevata alimentazione di corrente continua		

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Risoluzione</b>
412	È selezionato il funzionamento con tensione fissa anziché il funzionamento con tensione MPP e la tensione fissa è impostata su un valore eccessivamente basso o eccessivamente alto.	-	Se il messaggio di stato rimane visualizzato, contattare il responsabile del montaggio dell'impianto.
415	Scattato lo spegnimento di sicurezza con schede opzionali o RECERBO	L'inverter non alimenta corrente nella rete.	
416	Comunicazione tra fonte d'energia e comando impossibile.		
417	Problema ID hardware		
419	Conflitto ID Unique		
421	Errore intervallo HID		
425	Impossibile comunicare con la fonte d'energia		
426-428	Possibile guasto all'hardware		
431	Problema software	L'inverter non alimenta corrente nella rete.	Procedere al reset CA (disattivare e riattivare l'interruttore automatico); aggiornare il firmware dell'inverter. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
436	Incompatibilità funzionale (una o più schede elettroniche all'interno dell'inverter sono incompatibili tra loro, ad es. successivamente alla sostituzione di una di esse)	Se possibile, l'inverter riprende il funzionamento con alimentazione di rete dopo un nuovo tentativo di collegamento automatico.	Aggiornare il firmware dell'inverter. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
437	Problema fonte d'energia		
438	Incompatibilità funzionale (una o più schede elettroniche all'interno dell'inverter sono incompatibili tra loro, ad es. successivamente alla sostituzione di una di esse)	Se possibile, l'inverter riprende il funzionamento con alimentazione di rete dopo un nuovo tentativo di collegamento automatico.	Aggiornare il firmware dell'inverter. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
443	Tensione insufficiente o asimmetrica nel circuito intermedio	L'inverter non alimenta corrente nella rete.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Risoluzione</b>
445	Impostazioni dei valori limite non consentite	Per motivi di sicurezza l'inverter non alimenta corrente nella rete.	Aggiornare il firmware dell'inverter. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
447	Errore isolamento		
448	Conduttore neutro non collegato		
450	Impossibile trovare la protezione		
451	Errore di memoria rilevato		
452	Errore di comunicazione tra i processori		
453	Breve errore tensione di rete		
454	Breve errore frequenza di rete		
456	La funzione anti-islanding non viene più eseguita correttamente	Se possibile, l'inverter riprende il funzionamento con alimentazione di rete dopo un nuovo tentativo di collegamento automatico.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
457	Relè di rete incollato		
459	Errore nel rilevamento del segnale di misurazione per il test di isolamento		
460	Funzionamento dell'alimentatore di riferimento per il processore di segnale digitale (DSP) al di fuori dei limiti di tolleranza	L'inverter non alimenta corrente nella rete.	Contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
461	Errore nella memoria dati del processore di segnale digitale		
462	Errore durante il controllo di routine dell'alimentazione CC		
463	Polarità CA invertita, inserimento errato della spina di collegamento CA		
474	Sensore unità di monitoraggio della corrente di guasto difettoso		
475	Messa a terra dei moduli solari, errore di isolamento (collegamento tra modulo solare e messa a terra)	L'inverter non alimenta corrente nella rete.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato, contattare il responsabile del montaggio dell'impianto.
476	Tensione di alimentazione del driver troppo bassa		
479	Disattivazione del relè di tensione del circuito intermedio	Se possibile, l'inverter riprende il funzionamento con alimentazione di rete dopo un nuovo tentativo di collegamento automatico.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Risoluzione</b>
480, 481	Incompatibilità funzionale (una o più schede elettroniche all'interno dell'inverter sono incompatibili tra loro, ad es. successivamente alla sostituzione di una di esse)	L'inverter non alimenta corrente nella rete.	Aggiornare il firmware dell'inverter. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
482	Messa in funzione non completa		Eseguire il reset CA (disattivare e riattivare l'interruttore automatico), completare la messa in funzione.
483	La tensione $U_{DCfix}$ della stringa MPP2 non rientra nella gamma valida	L'inverter non alimenta corrente nella rete.	Controllare le impostazioni MPP. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
485	Buffer di invio CAN pieno		Procedere al reset CA (disattivare e riattivare l'interruttore automatico); aggiornare il firmware dell'inverter. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
489	Sovratensione permanente sul condensatore del circuito intermedio (messaggio di stato 479 per 5 volte consecutive)	L'inverter non alimenta corrente nella rete.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.

**Messaggi di stato - Classe 5** I messaggi di stato della classe 5 generalmente non impediscono il funzionamento con alimentazione di rete, ma possono limitarlo. Restano visualizzati fino a quando il messaggio di stato non viene annullato premendo un tasto (l'inverter continua comunque a funzionare normalmente).

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Risoluzione</b>
502	Errore di isolamento dei moduli solari	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato, contattare il responsabile del montaggio dell'impianto.
509	Alimentazione assente nell'arco delle ultime 24 ore	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.	Annullare il messaggio di stato; verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni per il regolare funzionamento con alimentazione di rete (ad es. che i moduli solari non siano coperti da neve). Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente, osservare gli altri messaggi di stato.
515	Impossibile comunicare con il filtro	Messaggio di avviso sul display.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
516	Impossibile comunicare con l'unità di memorizzazione	Messaggio di avviso dell'unità di memorizzazione.	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Risoluzione</b>
517	Derating di potenza causato da temperatura eccessivamente elevata	Quando interviene il derating di potenza, sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.	Se necessario, pulire con aria compressa le aperture per l'aria di raffreddamento e il raffreddatore. L'errore viene eliminato automaticamente. Se il messaggio di stato rimane visualizzato, contattare il responsabile del montaggio dell'impianto.
522	DC low String 1 (CC bassa Stringa 1)	Messaggio di avviso sul display.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato, contattare il responsabile del montaggio dell'impianto.
523	DC low String 2 (CC bassa Stringa 2)		
558	Incompatibilità funzionale (una o più schede elettroniche all'interno dell'inverter sono incompatibili tra loro, ad es. successivamente alla sostituzione di una di esse)	Possibili indicazioni di errore o anomalie di funzionamento sull'inverter.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato, contattare il responsabile del montaggio dell'impianto.
560	Derating di potenza causato da sovrafrequenza	Il messaggio di stato viene visualizzato in presenza di una frequenza di rete eccessivamente elevata. L'inverter riduce quindi la potenza. L'indicazione di stato viene visualizzata finché l'inverter si trova di nuovo nelle normali condizioni di funzionamento.	Non appena la frequenza di rete rientra di nuovo nella gamma consentita e l'inverter si trova di nuovo nelle normali condizioni di funzionamento, l'errore viene eliminato automaticamente. Se il messaggio di stato rimane visualizzato, contattare il responsabile del montaggio dell'impianto.
566	Arc Detector spento (ad es. con monitoraggio esterno dell'arco voltagico)	Il messaggio di stato viene visualizzato ogni giorno fino alla riattivazione dell'Arc Detector.	Nessun errore! Confermare eventuali messaggi di stato visualizzati premendo il tasto "Enter".

**Messaggi di stato - Classe 7** I messaggi di stato della classe 7 riguardano il comando, la configurazione e la memorizzazione dati dell'inverter e possono influire, direttamente o indirettamente, sul funzionamento con alimentazione di rete.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Risoluzione</b>
705	Conflitto durante l'impostazione del codice inverter (ad es. doppia assegnazione del codice)	-	Correggere il codice inverter nel menu di setup.
721	EEPROM reinizializzata o difettosa	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.	Annnullare il messaggio di stato; se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Risoluzione</b>
731	Errore di inizializzazione - Stick USB non supportato	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.	Controllare o sostituire lo stick USB. Controllare il file system dello stick USB. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
732	Sovracorrente sullo stick USB	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.	Collegare o controllare lo stick USB. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
733	Stick USB non collegato	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.	Collegare o controllare lo stick USB. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
734	File di aggiornamento non rilevato o assente	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.	Controllare il file di aggiornamento (ad es. verificare che la denominazione sia corretta). Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
735	File di aggiornamento non adatto all'apparecchio o obsoleto	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso, la procedura di aggiornamento viene interrotta.	Controllare il file di aggiornamento, se necessario munirsi del file adatto all'apparecchio (ad es. dal sito <a href="http://www.fronius.com">http://www.fronius.com</a> ). Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
736	Errore di scrittura o di lettura	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.	Controllare lo stick USB e i file in esso contenuti o sostituire lo stick. Scollegare lo stick USB solo se il LED "Trasmissione dati" non lampeggiava più o è spento. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
738	Impossibile salvare un file di registro (ad es. stick USB protetto da scrittura o pieno)	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.	Liberare spazio nella memoria, rimuovere la protezione da scrittura, eventualmente controllare o sostituire lo stick USB. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
743	Errore durante l'aggiornamento	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.	Ripetere la procedura di aggiornamento, controllare lo stick USB. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Risoluzione</b>
745	File di aggiornamento corrotto	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso, la procedura di aggiornamento viene interrotta.	Scaricare di nuovo il file di aggiornamento. Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
751	Perdita dell'ora		Reimpostare data e ora sull'inverter.
752	Errore di comunicazione modulo Real Time Clock	Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.	Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
757	Guasto hardware nel modulo Real Time Clock	Sul display viene visualizzato un messaggio di errore, l'inverter non alimenta corrente nella rete.	
758	Errore interno: modulo Real Time Clock in modalità d'emergenza	Possibile imprecisione o perdita dell'ora (funzionamento con alimentazione di rete normale).	Se il messaggio di stato rimane visualizzato permanentemente: contattare un tecnico qualificato dell'assistenza Fronius.
766	Attivazione della limitazione di potenza di emergenza (max. 750 W)	Sul display viene visualizzato un messaggio di errore.	

<b>Servizio clienti</b>	<b>IMPORTANTE!</b> Rivolgersi al proprio rivenditore Fronius o ad un tecnico qualificato del Servizio di assistenza Fronius se <ul style="list-style-type: none"> <li>- un errore si verifica frequentemente o costantemente</li> <li>- si verifica un errore non elencato nelle tabelle.</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Utilizzo in ambienti in cui vi è una produzione massiccia di polveri</b>	In caso di funzionamento dell'inverter in ambienti in cui vi è una produzione massiccia di polveri, si consiglia quanto segue: pulire, se necessario, il raffreddatore, la ventola sul lato posteriore dell'inverter e le fessure di ventilazione sul supporto di montaggio con aria compressa pulita.
---	---

# Dati tecnici

Fronius Primo	3.0-1	3.5-1	3.6-1
---------------	-------	-------	-------

## Dati di entrata

Gamma di tensione MPP	200-800 V		
Tensione di entrata max. a 1000 W/m <sup>2</sup> /14 °C in condizioni di funzionamento a vuoto	1000 V		
Corrente di entrata max. (MPPT1/MPPT2)	12,0 A		
Corrente di corto circuito max. dei moduli solari	18,0 A		
Corrente alimentazione di ritorno max. <sup>4)</sup>	18,0 A		

## Dati di uscita

Potenza di uscita nominale (P <sub>nom</sub> )	3000 W	3500 W	3680 W
Potenza di uscita max.	3000 W	3500 W	3680 W
Tensione di rete nominale	1 ~ NPE 220/230/240 V		
Tensione di rete min.	150 V <sup>1)</sup>		
Tensione di rete max.	270 V <sup>1)</sup>		
Corrente di uscita max.	13,7 A	16,0 A	16,8 A
Frequenza nominale	50/60 Hz <sup>1)</sup>		
Fattore di distorsione	< 5%		
Fattore di potenza cos phi	0,85-1 ind./cap. <sup>2)</sup>		
Impedenza di rete max. consentita Z <sub>max</sub> su PCC <sup>3)</sup>	Nessuna		
Impulso elettrico d'inserzione <sup>6)</sup> e durata			
Corrente di guasto di uscita max. per durata	38 A/172 ms		

## Dati generali

Grado di efficienza massimo	98,0%	98,0%	98,0%
Grado di efficienza europ.	96,1%	96,8%	96,8%
Autoconsumo notturno	0,6 W		
Raffreddamento	Ventilazione forzata regolata		
Classe di protezione	IP 65		
Dimensioni alt. x larg. x prof.	628 x 428 x 205 mm		
Peso	21,6 kg		
Temperatura ambiente consentita	Da -40 °C a +55 °C		
Umidità dell'aria consentita	0-100%		
Classe di compatibilità elettromagnetica	B		
Categoria sovratensione CC/CA	2/3		

## Dispositivi di protezione

Misurazione dell'isolamento CC	Avviso/spegnimento <sup>7)</sup> con R <sub>ISO</sub> < 1 MOHM
Comportamento in caso di sovraccarico CC	Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza
Sezionatore CC	Integrato

Fronius Primo	4.0-1	4.6-1	5.0-1
---------------	-------	-------	-------

#### Dati di entrata

Gamma di tensione MPP	210-800 V	240-800 V	240-800 V
Tensione di entrata max. a 1000 W/m <sup>2</sup> /14 °C in condizioni di funzionamento a vuoto		1000 V	
Corrente di entrata max. (MPPT1/MPPT2)		12,0 A	
Corrente di corto circuito max. dei moduli solari		18,0 A	
Corrente alimentazione di ritorno max. <sup>4)</sup>		18,0 A	

#### Dati di uscita

Potenza di uscita nominale (P <sub>nom</sub> )	4000 W	4600 W	5000 W
Potenza di uscita max.	4000 W	4600 W	5000 W
Tensione di rete nominale		1 ~ NPE 220/230/240 V	
Tensione di rete min.		150 V <sup>1)</sup>	
Tensione di rete max.		270 V <sup>1)</sup>	
Corrente di uscita max.	18,3 A	21,1 A	22,9 A
Frequenza nominale		50/60 Hz <sup>1)</sup>	
Fattore di distorsione		< 5%	
Fattore di potenza cos phi		0,85-1 ind./cap. <sup>2)</sup>	
Impedenza di rete max. consentita Z <sub>max</sub> su PCC <sup>3)</sup>		Nessuna	
Impulso elettrico d'inserzione <sup>6)</sup> e durata			
Corrente di guasto di uscita max. per durata		38 A/172 ms	

#### Dati generali

Grado di efficienza massimo	98,1%	98,1%	98,1%
Grado di efficienza europ.	97,0%	97,0%	97,1%
Autoconsumo notturno		0,6 W	
Raffreddamento		Ventilazione forzata regolata	
Classe di protezione		IP 65	
Dimensioni alt. x larg. x prof.		628 x 428 x 205 mm	
Peso		21,6 kg	
Temperatura ambiente consentita		Da -40 °C a +55 °C	
Umidità dell'aria consentita		0-100%	
Classe di compatibilità elettromagnetica		B	
Categoria sovrattensione CC/CA		2/3	

#### Dispositivi di protezione

Misurazione dell'isolamento CC	Avviso/spegnimento <sup>7)</sup> con R <sub>ISO</sub> < 1 MOHM
Comportamento in caso di sovraccarico CC	Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza
Sezionatore CC	Integrato

Fronius Primo	5.0-1 AUS	6.0-1	8.2-1
---------------	-----------	-------	-------

#### Dati di entrata

Gamma di tensione MPP	240-800 V	240-800 V	270-800 V
Tensione di entrata max. a 1000 W/m <sup>2</sup> /14 °C in condizioni di funzionamento a vuoto		1000 V	
Corrente di entrata max. (MPPT1/MPPT2)		18,0 A	
Corrente di corto circuito max. dei moduli solari		27,0 A	
Corrente alimentazione di ritorno max. <sup>4)</sup>		27,0 A	

#### Dati di uscita

Potenza di uscita nominale (P <sub>nom</sub> )	4600 W	6000 W	8200 W
Potenza di uscita max.	5000 W	6000 W	8200 W
Tensione di rete nominale		1 ~ NPE 220/230/240 V	
Tensione di rete min.		150 V <sup>1)</sup>	
Tensione di rete max.		270 V <sup>1)</sup>	
Corrente di uscita max.	22,9 A	27,5 A	37,5 A
Frequenza nominale		50/60 Hz <sup>1)</sup>	
Fattore di distorsione		< 5%	
Fattore di potenza cos phi		0,85-1 ind./cap. <sup>2)</sup>	
Impedenza di rete max. consentita Z <sub>max</sub> su PCC <sup>3)</sup>		Nessuna	
Impulso elettrico d'inserzione <sup>6)</sup> e durata			
Corrente di guasto di uscita max. per durata		38 A/172 ms	

#### Dati generali

Grado di efficienza massimo	98,1%	98,1%	98,1%
Grado di efficienza europ.	97,1%	97,3%	97,7%
Autoconsumo notturno		0,6 W	
Raffreddamento		Ventilazione forzata regolata	
Classe di protezione		IP 65	
Dimensioni alt. x larg. x prof.		628 x 428 x 205 mm	
Peso		21,6 kg	
Temperatura ambiente consentita		Da -40 °C a +55 °C	
Umidità dell'aria consentita		0-100%	
Classe di compatibilità elettromagnetica		B	
Categoria sovrattensione CC/CA		2/3	

#### Dispositivi di protezione

Misurazione dell'isolamento CC	Avviso/spegnimento <sup>7)</sup> con R <sub>ISO</sub> < 1 MOHM
Comportamento in caso di sovraccarico CC	Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza
Sezionatore CC	Integrato

<b>Fronius Primo</b>	<b>5.0-1 SC</b>
----------------------	-----------------

#### Dati di entrata

Gamma di tensione MPP	240-800 V
Tensione di entrata max. a 1000 W/m <sup>2</sup> /14 °C in condizioni di funzionamento a vuoto	1000 V
Corrente di entrata max. (MPPT1/MPPT2)	18,0 A
Corrente di corto circuito max. dei moduli solari	27,0 A
Corrente alimentazione di ritorno max. <sup>4)</sup>	27,0 A

#### Dati di uscita

Potenza di uscita nominale (P <sub>nom</sub> )	5000 W
Potenza di uscita max.	5000 W
Tensione di rete nominale	1 ~ NPE 220/230/240 V
Tensione di rete min.	150 V <sup>1)</sup>
Tensione di rete max.	270 V <sup>1)</sup>
Corrente di uscita max.	22,9 A
Frequenza nominale	50/60 Hz <sup>1)</sup>
Fattore di distorsione	< 5%
Fattore di potenza cos phi	0,85-1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Impedenza di rete max. consentita Z <sub>max</sub> su PCC <sup>3)</sup>	Nessuna
Impulso elettrico d'inserzione <sup>6)</sup> e durata	-
Corrente di guasto di uscita max. per durata	38 A/172 ms

#### Dati generali

Grado di efficienza massimo	98,1%
Grado di efficienza europ.	97,1%
Autoconsumo notturno	0,6 W
Raffreddamento	Ventilazione forzata regolata
Classe di protezione	IP 65
Dimensioni alt. x larg. x prof.	628 x 428 x 205 mm
Peso	21,6 kg
Temperatura ambiente consentita	Da -40 °C a +55 °C
Umidità dell'aria consentita	0-100%
Classe di compatibilità elettromagnetica	B
Categoria sovrattensione CC/CA	2/3

#### Dispositivi di protezione

Misurazione dell'isolamento CC	Avviso/spegnimento <sup>7)</sup> con R <sub>ISO</sub> < 1 MOHM
Comportamento in caso di sovraccarico CC	Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza
Sezionatore CC	Integrato

---

<b>Fronius Primo Dummy</b>	Tensione di rete nominale	1 ~ NPE 230 V
	Tolleranza tensione di rete	+10/-5% <sup>1)</sup>
	Frequenza nominale	50/60 Hz <sup>1)</sup>
	Classe di protezione	IP 65
	Dimensioni alt. x larg. x prof.	645 x 431 x 204 mm
	Peso	16,75 kg

- 
- |  |   |
|--|---|
| <b>Spiegazione delle note a più pagine</b> | 1) I valori indicati sono valori standard; l'inverter viene regolato sulla base dei requisiti specifici del rispettivo paese.         |
|  | 2) A seconda del setup specifico del paese o delle impostazioni specifiche dell'apparecchio<br>(ind. = induttiva; cap. = capacitiva). |
|  | 3) PCC = interfaccia verso la rete pubblica.  |
|  | 4) Corrente massima dall'inverter al modulo solare in caso di guasto all'inverter o di isolamento errato tra il lato CA e il lato CC. |
|  | 5) Garantito dalla struttura elettrica dell'inverter.   |
|  | 6) Picco di corrente all'accensione dell'inverter.  |
|  | 7) A seconda del setup specifico del paese.   |

---

**Norme e direttive considerate** **Marcatura CE**  
Tutte le norme e direttive necessarie ed attinenti nell'ambito della Direttiva UE pertinente vengono rispettate affinché gli apparecchi dispongano della marcatura CE.

#### **Circuito per impedire il funzionamento a isola**

L'inverter è dotato di un circuito approvato per impedire il funzionamento a isola.

#### **Avaria di rete**

Le procedure di misurazione e sicurezza integrate di serie nell'inverter intervengono in caso di avaria di rete (ad es. interruzione da parte del fornitore di energia elettrica o danni alla linea) interrompendo immediatamente l'alimentazione.

# Condizioni di garanzia e smaltimento

---

<b>Garanzia del costruttore Fronius</b>	Le Condizioni di garanzia dettagliate specifiche per paese sono disponibili in Internet: <a href="http://www.fronius.com/solar/warranty">www.fronius.com/solar/warranty</a>
	Per usufruire dell'intero periodo di garanzia per gli inverter o gli accumulatori appena installati, eseguire la registrazione su <a href="http://www.solarweb.com">www.solarweb.com</a> .
<b>Smaltimento</b>	Qualora un giorno si dovesse sostituire l'inverter, Fronius ritirerà l'apparecchio usato e provvederà a riciclarlo correttamente.

# Índice

Diretrizes de segurança .....	119
Informações gerais .....	119
Condições ambientais.....	119
Pessoal qualificado .....	119
Informações sobre valores de emissão de ruídos .....	120
Medidas de compatibilidade eletromagnética.....	120
Descarte.....	120
Segurança de dados.....	120
Direito autorais.....	120
Geral .....	121
Explicação das dicas de segurança.....	121
Conceito de dispositivo .....	121
Utilização prevista .....	122
Avisos de alerta no aparelho .....	122
Avisos sobre um dispositivo Dummy .....	123
Comunicação de dados e Fronius Solar Net .....	124
Fronius Solar Net e conexão de dados.....	124
Área de comunicação de dados .....	124
Explicação da interface de corrente multifuncional.....	125
Descrição do „LED Fronius Solar Net“ .....	126
Exemplo .....	127
Instalar os cartões opcionais no inversor.....	127
Monitoramento do sistema.....	128
Informações gerais .....	128
Fronius Datamanager durante a noite ou com tensão CC insuficiente disponível .....	128
Primeiro comissionamento.....	128
Mais informações sobre o Fronius Datamanager 2.0 .....	130
Elementos de controle e indicações .....	131
Elementos de controle e indicações .....	131
Display .....	132
O nível do menu.....	133
Ativar a iluminação do display .....	133
Desativação automática da iluminação do display/alteração para o item de menu „AGORA“ .....	133
Acessar o nível de menu .....	133
Os itens de menu AGORA, LOG e GRAPH .....	134
AGORA LOG GRAPH.....	134
Os valores indicados nos itens de menu AGORA e LOG.....	134
O item de menu SETUP .....	136
Predefinição .....	136
SETUP .....	136
Navegação no item de menu SETUP .....	136
Configurações gerais das entradas do menu .....	137
Exemplo de aplicação: Ajustar a hora .....	138
As entradas de menu Setup .....	140
Standby.....	140
WiFi Access Point .....	140
DATCOM .....	141
USB.....	141
Relé ( contato de comutação sem potencial).....	143
Gestor de energia(no item de menu do relé) .....	144
Hora/Data .....	145
Configurações do display.....	146
Rendimento de energia.....	147
Ventiladores .....	148
O item de menu INFO .....	149
INFO .....	149
Valores de medição Status LT Status de rede .....	149
Informações do dispositivo .....	150
Versão.....	151
Ligar e desligar o bloqueio de teclas .....	153

Geral .....	153
Ligar e desligar o bloqueio de teclas .....	153
USB Stick como datalogger e para atualização do software do retificador alternado .....	154
Pen drive USB como Datalogger .....	154
Pen drives USB adequados.....	154
Pendrive para a atualização de Software dos retificadores alternados .....	155
Remover o pendrive.....	155
O menu básico.....	156
Geral .....	156
Acessar o menu básico.....	156
As entradas no menu básico .....	157
Autoteste .....	160
Beschreibung .....	160
Autotest - verfügbare Einzeltests .....	160
Autotest ausführen .....	160
Hinweise zum Autotest .....	160
Diagnóstico de status e resolução de problemas .....	158
Indicações das mensagens de status .....	158
Falha total do display .....	158
Mensagens de status - classe 1 .....	158
Mensagens de status - classe 3 .....	158
Mensagens de status – Classe 4.....	159
Mensagens de status – Classe 5.....	162
Mensagem de status - classe 7 .....	163
Serviço de assistência ao cliente .....	165
Operação em ambientes com forte formação de poeira.....	165
Dados técnicos .....	166
Fronius Primo Dummy .....	170
Explicação das notas de rodapé .....	170
Normas e Diretrizes consideradas.....	170
Condições de garantia e descarte .....	171
Garantia de Fábrica Fronius .....	171
Descarte.....	171

# Diretrizes de segurança

## Informações gerais

O aparelho é produzido de acordo com tecnologias de ponta e com os regulamentos de segurança reconhecidos. Entretanto, no caso de operação incorreta ou mau uso, há riscos

- a vida do operador ou de terceiros,
- para o aparelho e para outros bens materiais do operador.

Todas as pessoas contratadas para o comissionamento, a manutenção e a reparação do equipamento devem

- ser qualificadas de forma correspondente,
- ter conhecimento no manuseio com eletroinstalações e
- ter lido completamente este manual de instruções e cumprir com exatidão as instruções.

O manual de instruções deve ser guardado permanentemente no local de utilização do aparelho. Como complemento ao manual de instruções, os regulamentos gerais válidos, bem como os regionais, sobre a prevenção de acidentes e proteção ao meio ambiente devem ser cumpridos.

Os avisos de segurança e perigo no aparelho

- devem ser mantidos legíveis,
- não devem ser danificados,
- retirados,
- ocultados, encobertos ou cobertos de tinta.

Os bornes de conexão podem atingir altas temperaturas.

Operar o equipamento apenas quando todos os dispositivos de proteção estiverem completamente aptos a funcionar. Caso os dispositivos de proteção não estejam completamente aptos a funcionar, haverá perigo para

- a vida do operador ou de terceiros,
- para o aparelho e para outros bens materiais do operador,

Antes de ligar o aparelho, providenciar o reparo por uma empresa especializada e autorizada dos dispositivos de segurança defeituosos.

Nunca burlar dispositivos de proteção ou colocá-los fora de operação.

As posições dos avisos de segurança e perigo no aparelho constam no Capítulo „Geral“ no Manual de Instruções do seu aparelho.

As falhas que prejudicam a segurança devem ser eliminadas antes da ligação do aparelho.

**Se trata da sua segurança!**

## Condições ambientais

A operação ou o armazenamento do aparelho fora do local especificado também não são considerados adequados. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes.

## Pessoal qualificado

As informações de serviço deste manual de instruções somente são determinadas para o pessoal especializado qualificado. Um choque elétrico pode ser fatal. Não executar qualquer atividade diferente das listadas na documentação. Isto também é válido mesmo se você for qualificado para tais atividades.

Todos os cabos e condutores devem estar fixos, intactos, isolados e ter as dimensões adequadas. Conexões soltas, cabos e condutores chamuscados, danificados ou subdimensionados devem ser imediatamente reparados por empresa especializada e autorizada.

A manutenção e o reparo somente podem ser realizados por uma empresa autorizada.

Em peças adquiridas de terceiros, não há garantia de construção e fabricação conforme as exigências de carga e segurança. Somente utilizar peças de reposição originais (válido também para peças padrão).

Não executar alterações, modificações e adições de peças no aparelho sem autorização do fabricante.

Componentes em estado imperfeito devem ser substituídos imediatamente.

---

#### **Informações sobre valores de emissão de ruídos**

O aparelho produz uma potência acústica máxima de <65 dB(A) (ref. 1pW) em ponto morto, assim como na fase de resfriamento, após a operação, de acordo com o ponto operacional máximo permitido com carga normal, conforme EN 60974-1.

Não é possível fornecer um valor de emissão referente ao local de trabalho no caso de soldagem (e corte), pois este está sujeito ao tipo de método e às condições do ambiente. O valor depende de diferentes parâmetros, como o método de soldagem (soldagem MIG/MAG ou TIG), o tipo de corrente adotada (corrente contínua, corrente alternada), o alcance de potência, o tipo de material a soldar, o comportamento de ressonância da peça de trabalho, as condições do local de trabalho, entre outros.

---

#### **Medidas de compatibilidade eletrromagnética**

Em casos especiais, mesmo mantendo-se os valores limite de emissão normatizados, podem aparecer influências na área de aplicação prevista (por exemplo, se há equipamentos sensíveis no local da instalação ou quando o local de instalação está próximo a receptores de rádio ou TV). Neste caso, o usuário deve tomar medidas adequadas para eliminar as falhas.

---

#### **Descarte**

Conforme a Diretriz Europeia 2012/19/EU sobre aparelhos elétricos e eletrônicos抗igos e a implantação no direito nacional, aparelhos elétricos usados devem ser coletados separadamente e enviados para reciclagem, sem prejudicar o meio ambiente. Certificar-se de que o seu aparelho usado será devolvido ao revendedor ou procurar informações sobre um sistema local de coleta e/ou de descarte autorizado. Ignorar esta diretriz da UE pode causar potenciais efeitos para o meio-ambiente e para sua saúde!

---

#### **Segurança de dados**

É responsabilidade do usuário proteger os dados de alterações em relação aos ajustes da fábrica. O fabricante não se responsabiliza em caso de ajustes pessoais apagados.

---

#### **Direito autorais**

Os direitos autorais deste manual de instruções permanecem com o fabricante.

O texto e as imagens estão de acordo com o padrão técnico no momento da impressão. Sujeito a alterações. O conteúdo do manual de instruções não dá qualquer direito ao comprador. Agradecemos pelas sugestões de aprimoramentos e pelos avisos sobre erros no manual de instruções.

# General

## Explicação das dicas de segurança

### **⚠️ ALERTA!**

**Marca uma possível situação perigosa.**

- Caso não seja evitada, a consequência pode ser a morte e lesões graves.

### **⚠️ CUIDADO!**

**Marca uma possível situação danosa.**

- Caso não seja evitada, lesões leves ou menores e também danos materiais podem ser a consequência.

### **AVISO!**

**Descreve a possibilidade de resultados de trabalho prejudicados e de danos no equipamento.**


### **IMPORTANTE!**

**Descreve dicas de utilização e outras informações especialmente úteis.**

Não é uma palavra de sinalização para uma situação danosa ou perigosa.

Quando se vê um dos símbolos demonstrados no Capítulo "Diretrizes de Segurança", é necessário mais atenção.

## Conceito de dispositivo

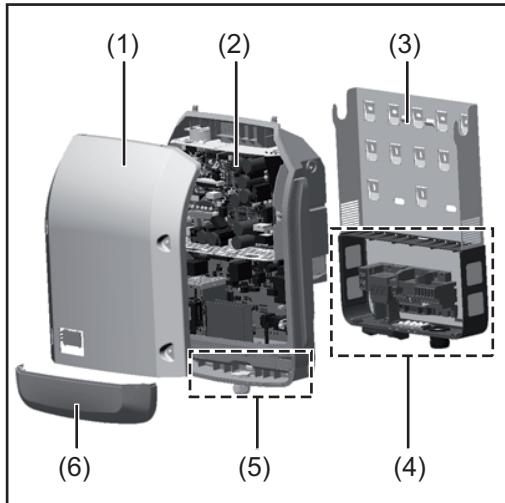

### Estrutura do dispositivo:

- (1) Tampa da carcaça
- (2) Inversor
- (3) Suporte de montagem
- (4) Área de conexão incl. interruptor principal CC
- (5) Área de comunicação de dados
- (6) Cobertura da comunicação de dados

O inversor alterna a corrente contínua criada pelos módulos solares em corrente alternada. Esta corrente alternada é alimentada de forma sincronizada para a tensão da rede na rede de energia aberta.

O inversor foi desenvolvido somente para a utilização nos sistemas fotovoltaicos acoplados à rede, não é possível a geração de energia independente da rede elétrica pública.

O inversor monitora automaticamente a rede de energia aberta. Nos comportamentos anormais da rede, o inversor para automaticamente a operação e interrompe a alimentação de rede de energia (por exemplo, no desligamento da rede, interrupção etc.). O monitoramento da rede é realizado através do monitoramento da tensão, da frequência e dos comportamentos individuais.

A operação do inversor é completamente automática. Assim que existir energia suficiente nos módulos solares após o nascer do sol, o inversor começa a monitorar a rede. Com radiação solar suficiente, o inversor assume a operação de alimentação da rede. O inversor trabalha de modo que seja utilizada a potência máxima possível dos módulos solares.

Se a oferta de energia para a alimentação de rede não for o suficiente, o inversor separa completamente a conexão da eletrônica de potência com a rede elétrica e interrompe a operação. Todas as configurações e dados salvos são guardados.

Se a temperatura do dispositivo inversor estiver alta demais, o inversor restringe automaticamente a potência atual de saída para se proteger.

As causas de uma temperatura alta demais do dispositivo podem ser uma temperatura ambiente alta ou uma dissipação insuficiente de calor (por exemplo, ao instalar os quadros de comando sem dissipação adequada de calor).

---

#### **Utilização prevista**

O inversor é destinado exclusivamente para transformar a corrente contínua dos módulos solares em corrente alternada e alimentar esta na rede de energia aberta.

O uso impróprio inclui:

- qualquer uso diferente do explicitado
- modificações no inversor que não foram expressamente recomendadas pela Fronius
- a instalação de componentes que não foram expressamente recomendados ou vendidos pela Fronius

O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes deste tipo de utilização.  
São anulados os direitos de garantia.

Também fazem parte da utilização prevista

- a leitura completa e o cumprimento de todos os avisos, como os avisos de segurança e avisos de perigo do manual de instruções e das instruções de instalação
- o cumprimento dos trabalhos de manutenção
- a montagem conforme as instruções de instalação

Na construção do sistema fotovoltaico, garantir que todos os componentes sejam operados somente dentro de sua área de operação permitida.

Levar em consideração todas as ações recomendadas pelo fabricante do módulo solar para a conservação em longo prazo das características do módulo solar.

Levar em consideração as regulamentações do operador da rede de transmissão para a alimentação de rede e para os métodos de conexão.

---

#### **Avisos de alerta no aparelho**

No inversor estão avisos de alerta e símbolos de segurança. Esses avisos de alerta e símbolos de segurança não podem ser retirados nem pintados. Os avisos e símbolos alertam contra manuseios incorretos, que podem causar graves lesões corporais e danos materiais.



## Símbolos de segurança:



Perigo de danos graves para pessoas e materiais por manuseio incorreto



Utilizar as funções descritas somente quando os seguintes documentos tiverem sido completamente lidos e compreendidos:

- este manual de instruções
- todos os manuais de instruções dos componentes do sistema fotovoltaico, especialmente as diretrizes de segurança



Tensão elétrica perigosa



Aguardar o tempo de descarregamento dos capacitores!

## Texto dos avisos de alerta:

### ALERTA!

Um choque elétrico pode ser fatal. Antes da abertura do dispositivo, garantir que os lados de entrada e de saída estejam sem tensão. Aguardar o tempo de descarregamento dos capacitores (5 minutos).

## Avisos sobre um dispositivo Dummy

Um dispositivo Dummy não é adequado para a conexão operacional em um sistema fotovoltaico e deve ser colocado em operação somente para fins de demonstração.

**IMPORTANTE!** Em um dispositivo Dummy, nunca conectar cabos CC condutores de tensão nas conexões CC.

A conexão de cabos sem tensão ou partes de cabos para fins de apresentação é permitido.

Um dispositivo Dummy é reconhecível por meio da placa de identificação dos dispositivos:

<b>Fronius</b> www.fronius.com	<b>CE</b>		
Model No.	Fronius Primo 8.2-1 Dummy		
Part No.	4,210,979		
Ser. No.	10860001	O/C1	O/C0,2
WLAN / LAN / Webserver			
IEC62109-1/-2 / EN61000-3-2/-3 / EN61000-6-2/-3 / EN62233			
CEI 0-21			
VDE 0126-1-1			
	Safety Class 1		IP 65
UAC nom	220 V	230 V	
fAC nom	50 / 60 Hz		
Grid	1-NPE		
IAAC nom	37.3 A	35.7 A	
IAAC max	37.5 A		
Smax	8200 VA		
Pmax (cos φ=0.9)	7380 W		
cos φ	0.85-1 ind./cap.		
UDC mpp	270 - 800 V		
UDC max	1000 V		
IDC max +1 / IDC max +2	18.0 A / 18.0 A		
Isc pv	54.0 A		

Placa de identificação de dispositivos de um dispositivo Dummy

# Comunicação de dados e Fronius Solar Net

## Fronius Solar Net e conexão de dados

Para uma aplicação individual das expansões do sistema foi desenvolvido pela Fronius o Fronius Solar Net. O Fronius Solar Net é uma rede de dados que permite a vinculação de vários inversores com as expansões do sistema.

O Fronius Solar Net é um sistema de barramento com topologia em anel. Para a comunicação de um ou mais inversores conectados no Fronius Solar Net com uma expansão do sistema basta um cabo adequado.

Para definir claramente cada inversor no Fronius Solar Net, atribuir ao inversor correspondente também um número individual.

Fazer a atribuição de um número individual de acordo com a seção „O item de menu SETUP“.

Diferentes expansões do sistema são reconhecidas automaticamente pelo Fronius Solar Net.

Para fazer a diferenciação entre várias expansões do sistema idênticas, configurar um número individual para as expansões do sistema.


Informações detalhadas para as expansões do sistema individuais estão nos respectivos manuais de instruções ou na internet em <http://www.fronius.com>

Informações detalhadas para o cabeamento dos componentes Fronius DATCOM podem ser encontradas em:



→ <http://www.fronius.com/QR-link/4204101938>

## Área de comunicação de dados

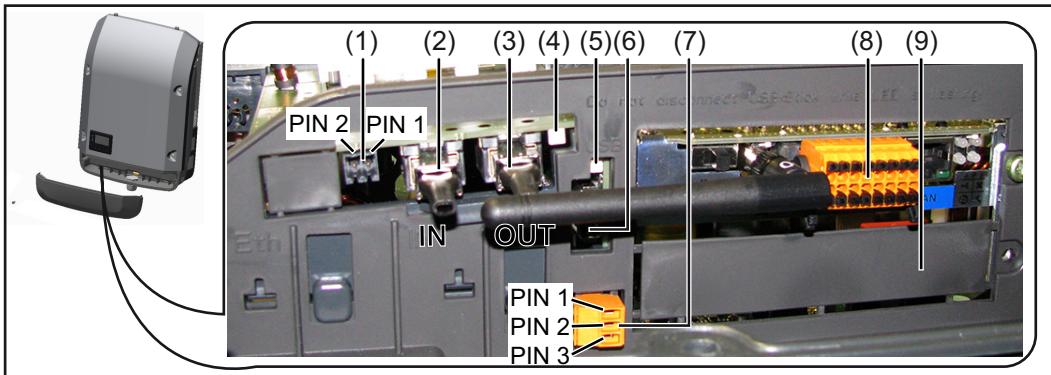

Dependendo da versão, o inversor pode estar equipado com a placa de expansão Fronius Datamanager (8).

Pos.	Descrição
(1)	Interface de corrente multifuncional comutável. Para uma explicação mais detalhada, consultar a seguinte seção „Explicação da interface de corrente multifuncional“  Para a conexão na interface de corrente multifuncional, usar o conector inverso de 2 polos que faz parte do escopo de fornecimento do inversor.
(2) (3)	IN (ENTRADA) Conexão Fronius Solar Net/Protocolo de Interface OUT (SAÍDA) Conexão Fronius Solar Net/Protocolo de Interface Entrada e saída ,Fronius Solar Net'/Protocolo de Interface para a conexão com outros componentes DATCOM (por ex., inversor, Fronius Sensor Box etc.)  Em uma interconexão de vários componentes DATCOM, em cada conexão livre de ENTRADA ou de SAÍDA de um componente DATCOM deve estar conectado um conector final. Nos inversores com placa de expansão Fronius Datamanager estão inclusos dois conectores terminais no escopo de fornecimento.
(4)	LED ‚Fronius Solar Net‘ indica se há fornecimento de energia disponível para o Fronius Solar Net
(5)	LED ‚Transmissão de dados‘ pisca durante o acesso ao pen drive USB. Nesse momento, o pen drive USB não pode ser removido.
(6)	Entrada A USB para a conexão de um pen drive USB com um tamanho máximo de 65 x 30 mm (2.6 x 2.1 in.)  O pen drive USB também pode funcionar como registrador de dados para o inversor onde ele estava conectado. O pen drive USB não faz parte do escopo de fornecimento do inversor.
(7)	Contato de comutação sem potencial (relé) com conector inverso  máx. 250 V CA/4 A CA máx. 30 V CC/1 A CC máx. Corte transversal do cabo 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)  Pino 1 = contato normalmente aberto (Normally Open) Pino 2 = passe de raiz (comum) (Common) Pino 3 = contato normalmente fechado (Normally Closed)  Para uma explicação mais detalhada, consultar a seção „Itens de menu no menu de setup/relé“. Para a conexão no contato de comutação sem potencial, usar o conector inverso do escopo de fornecimento do inversor.
(8)	Fronius Datamanager com antena WLAN ou cobertura para compartimento de cartão opcional
(9)	Cobertura para o compartimento de cartão opcional

**Explicação da interface de corrente multifuncional**

Na interface multifunções podem estar conectadas diferentes variantes de circuitos. Mas eles não podem ser operados simultaneamente. Se, por exemplo, estiver conectado um contador S0 na interface de corrente multifunções, não pode ser conectado nenhum contato de sinal para a proteção contra sobretensão (e vice versa).

Pino 1 = entrada de medição: no máx. 20 mA, 100 Ohm de resistência (carga)  
Pino 2 = no máx. 15 mA de corrente de curto-círcuito, no máx. 16 V CC ou GND de tensão de circuito aberto

---

#### Variante 1 do circuito: Contato de sinal da proteção contra sobretensão


A opção DC SPD (proteção contra sobretensão) exibe, dependendo da configuração no menu básico (submenu Entrada de sinal), um alerta ou um erro no display. Mais informações sobre a opção DC SPD podem ser encontradas nas instruções de instalação.

---

#### Variante 2 do circuito: Contador S0

Um contador para registrar o consumo energético com S0 pode ser conectado diretamente ao inversor. Este contador S0 pode ser posicionado no ponto de alimentação ou no seletor de consumo. Nas configurações na página da internet do Fronius Datamanager, pode ser configurada uma redução dinâmica de potência no item de menu do editor do operador da rede de distribuição (consultar o manual de instruções do Fronius Datamanager 2.0 na página inicial [www.fronius.com](http://www.fronius.com))

**IMPORTANTE!** A conexão de um contador S0 no inversor pode necessitar uma atualização do firmware do inversor.

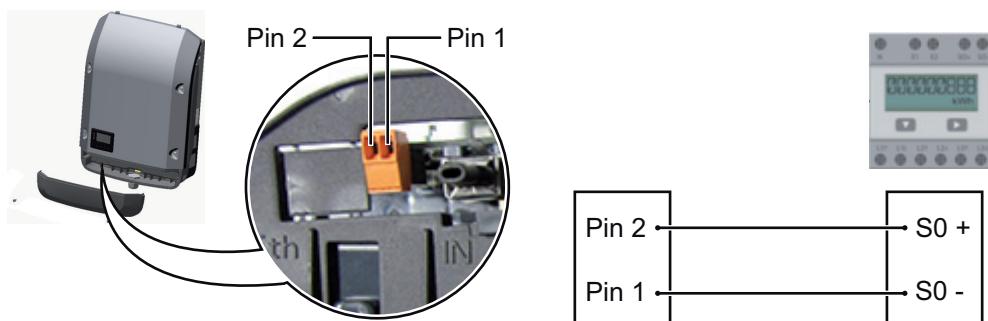

Requisitos de um contador S0:

- precisa corresponder à norma IEC62053-31 Classe B
- tensão máx. de 15 V CC
- corrente máx. ON (LIGADO) de 15 mA
- corrente mín. ON (LIGADO) de 2 mA
- corrente máx. OFF (DESLIGADO) de 0,15 mA

Taxa de impulso máx. recomendada do contador S0:

Potência fotovoltaica kWp [kW]	Taxa de impulso máx. por kWp
30	1000
20	2000
10	5000
≤ 5,5	10000

---

**Descrição do „LED Fronius Solar Net“**

**O LED „Fronius Solar Net“ acende:**

O fornecimento de energia para a comunicação de dados dentro do Fronius Solar Net/Protocolo de Interface está em ordem

### O LED 'Fronius Solar Net' pisca brevemente a cada 5 segundos:

Erro na comunicação de dados no Fronius Solar Net

- Sobrecorrente (fluxo de corrente > 3 A, por ex., devido a um curto-circuito no anel do Fronius Solar Net)
- Subtensão (sem curto-circuito, tensão no Fronius Solar Net < 6,5 V, por ex., quando há componentes DATCOM demais no Fronius Solar Net e não há alimentação de energia suficiente)

Nesse caso há necessidade de uma alimentação de energia adicional dos componentes Fronius DATCOM, por meio de fonte de alimentação externa (43,0001,1194) em um dos componentes Fronius DATCOM.


Para detectar uma subtensão existente, se necessário, verificar se há erro em outros componentes Fronius DATCOM.

Depois de um desligamento por causa de sobrecorrente ou subtensão, o inversor tenta a cada 5 segundos fazer o restabelecimento da alimentação de energia no Fronius Solar Net, enquanto o erro estiver ocorrendo.

Quando o erro foi eliminado, dentro de 5 segundos o Fronius Solar Net volta a ser abastecido com corrente de energia.

### Exemplo

Registro e arquivamento dos dados dos retificadores alternados e dos sensores por meio do Fronius Datamanager e Fronius Sensor Box:

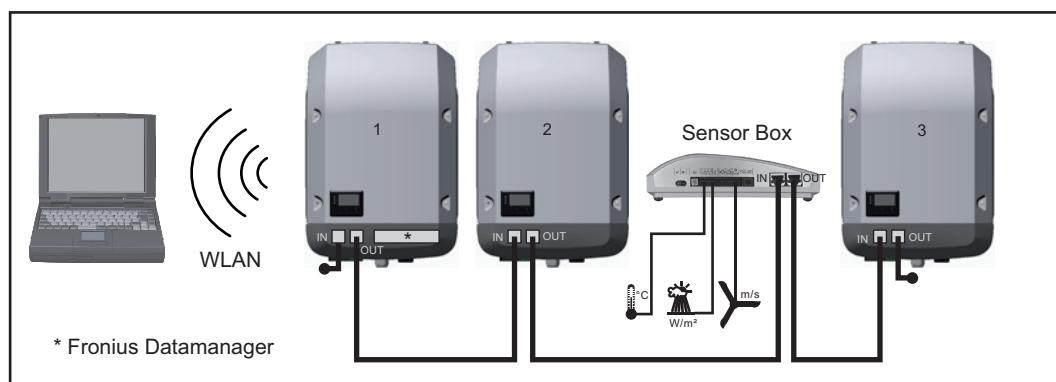

*Rede de dados com 3 retificadores alternados e um Fronius Sensor Box:*

- Retificador alternado 1 com Fronius Datamanager
- Retificador alternado 2 e 3 sem Fronius Datamanager!

● = Conector final

A comunicação externa (Solar Net) é feita no retificador alternado por meio da área de comunicação de dados. A área de comunicação de dados tem duas interfaces RS 422 como entrada e saída. A conexão é feita por meio de conectores RJ45.

**IMPORTANTE!** Como o Fronius Datamanager funciona com Logger de dados, não deve haver outro logger de dados no Fronius Solar Net Ring.

Somente um Fronius Datamanager por Fronius Solar Net Ring!

Desmontar todos os outros Fronius Datamanager e fechar o compartimento livre de cartão opcional com a tampa cega (42,0405,2020) que pode ser obtida como opcional na Fronius ou usar um retificador alternado sem Fronius Datamanager (versão light).

### Instalar os cartões opcionais no inversor

Informações para a instalação de cartões opcionais (por exemplo, Datamanager) no inversor e para a conexão de cabos de comunicação de dados podem ser encontradas nas instruções de instalação.

# Monitoramento do sistema

## Informações gerais

O inversor é equipado de série com o monitoramento de sistema Fronius Datamanager 2.0 com capacidade WLAN.

O monitoramento de sistema possui as seguintes funções:

- Página própria da internet com indicações dos dados atuais e diferentes possibilidades de ajuste
- Possibilidade de conexão com o Fronius Solar.web via WLAN ou LAN
- Envio automático das mensagens de serviço por SMS ou e-mail em caso de erro
- Possibilidade de controle do inversor através da especificação dos limites de potência, períodos mínimos e máximos de funcionamento ou períodos ideais de funcionamento
- Controle do inversor via Modbus (TCP / RTU)
- Atribuição de prioridades de controle
- Controle do inversor através do medidor conectado (Fronius Smart Meter)
- Controle do inversor através de um receptor de sinal de telecomando centralizado (por exemplo, especificação da potência reativa ou especificação da potência efetiva)
- Redução dinâmica da potência levando em consideração o consumo próprio

Maiores informações sobre o Fronius Datamanager 2.0 podem ser encontradas online no manual de instruções do Fronius Datamanager 2.0.

## Fronius Datamanager durante a noite ou com tensão CC insuficiente disponível

O parâmetro modo noturno na configuração do display da entrada setup do menu está pré-configurado pela fábrica para OFF (DESLIGADO).


Por esse motivo não é possível acessar o Fronius Datamanager durante a noite ou quando não há tensão CC suficiente disponível.

Para mesmo assim ativar o Fronius Datamanager, desligar e ligar novamente o inversor no lado CA e dentro de 90 segundos apertar qualquer tecla de função no display do inversor.

Ver também o capítulo „Itens de menu no menu de setup“, „Configurações de Display“ (modo noturno).

## Primeiro comissionamento

Com o Fronius Solar.web App é possível facilitar significativamente o primeiro comissionamento do Fronius Datamanager 2.0. O Fronius Solar.web App está disponível na respectiva loja de App.



Para o primeiro comissionamento do Fronius Datamanager 2.0

- o cartão do Fronius Datamanager 2.0 deve estar instalado no inversor,  
ou
- uma caixa Fronius Datamanager Box 2.0 deve se encontrar no anel do Fronius Solar Net.

**IMPORTANTE!** Para estabelecer a conexão com o Fronius Datamanager 2.0, em cada aparelho final (por ex., notebook, tablet etc.) deve ser ativado „Obter o endereço de IP automaticamente (DHCP)“.

### AVISO!

**Se apenas um inversor estiver disponível no sistema fotovoltaico, é possível ignorar as etapas de trabalho 1 e 2.**

Neste caso, o primeiro comissionamento começa na etapa de trabalho 3.


- 1** Cabear o inversor com o Fronius Datamanager 2.0 ou Fronius Datamanager Box 2.0 no Fronius Solar Net
- 2** Na interligação de diversos inversores no Fronius SolarNet:  
colocar o interruptor Fronius Solar Net mestre/escravo corretamente na placa de expansão Fronius Datamanager 2.0
  - Um inversor com Fronius Datamanager 2.0 = mestre
  - Todos os outros inversores com Fronius Datamanager 2.0 = escravo (os LEDs nas placas de expansão Fronius Datamanager 2.0 estão apagados)
- 3** Ligar o dispositivo no modo de serviço
  - Ativar o WiFi Access Point através do menu de setup do inversor



O inversor estabelece o WLAN Access Point. O WLAN Access Point permanece aberto por 1 hora. O interruptor IP no Fronius Datamanager 2.0 pode permanecer na posição B do interruptor, através da ativação do WiFi Access Point.

#### Instalação com o Solar.web App

- 4** Baixar o Fronius Solar.web LIVE ou o Solar Web Pro App

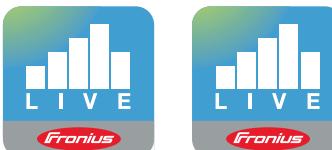

- 5** Executar o Fronius Solar.web App

#### Instalação com o navegador da internet

- 4** Conectar o aparelho final com o WLAN Access Point


SSID = FRONIUS\_240.xxxxx (5-8 dígitos)

- Procurar por uma rede com o nome „FRONIUS\_240.xxxxx“
- Conectar-se com esta rede
- Inserir a senha 12345678  
(ou conectar o aparelho final e o inversor com um cabo de Ethernet)

- 5** Inserir no navegador:

`http://datamanager`  
ou  
`192.168.250.181` (endereço de IP da conexão WLAN)  
ou  
`169.254.0.180` (endereço de IP da conexão LAN)

É exibida a página inicial do assistente de comissionamento.

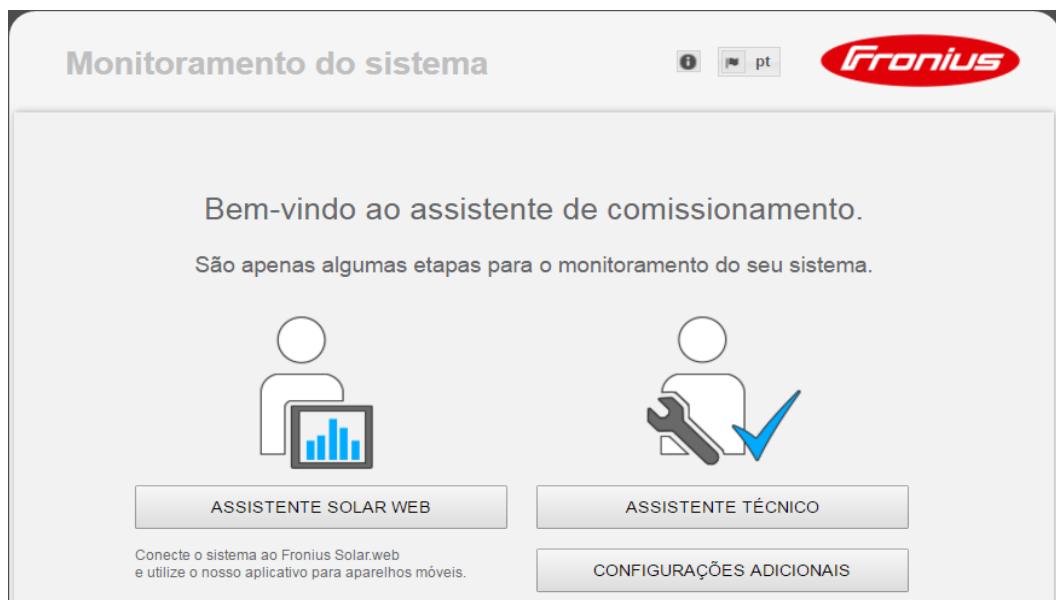

O assistente técnico é destinado ao instalador e contém ajustes específicos da norma. A execução do assistente técnico é opcional.

Se ele for executado, anotar obrigatoriamente a senha de serviço atribuída. A senha de serviço é necessária para o ajuste do item de menu do editor de operador da rede de distribuição.

Se o assistente técnico não for executado, nenhuma indicação é ajustada para a redução da potência.

A execução do assistente do Fronius Solar Web é obrigatória!

**[6] Executar o assistente do Fronius Solar Web e seguir as indicações**

É exibida a página inicial do Fronius Solar.web.

ou

É exibida a página da internet do Fronius Datamanager 2.0.

**[7] Se necessário, executar o assistente técnico e seguir as indicações**

---

**Mais informações sobre o Fronius Datamanager 2.0**


Mais informações sobre o Fronius Datamanager 2.0 e mais opções sobre o comissionamento estão disponíveis em:



→ <http://www.fronius.com/QR-link/4204260191PB>

# Elementos de controle e indicações

## Elementos de controle e indicações

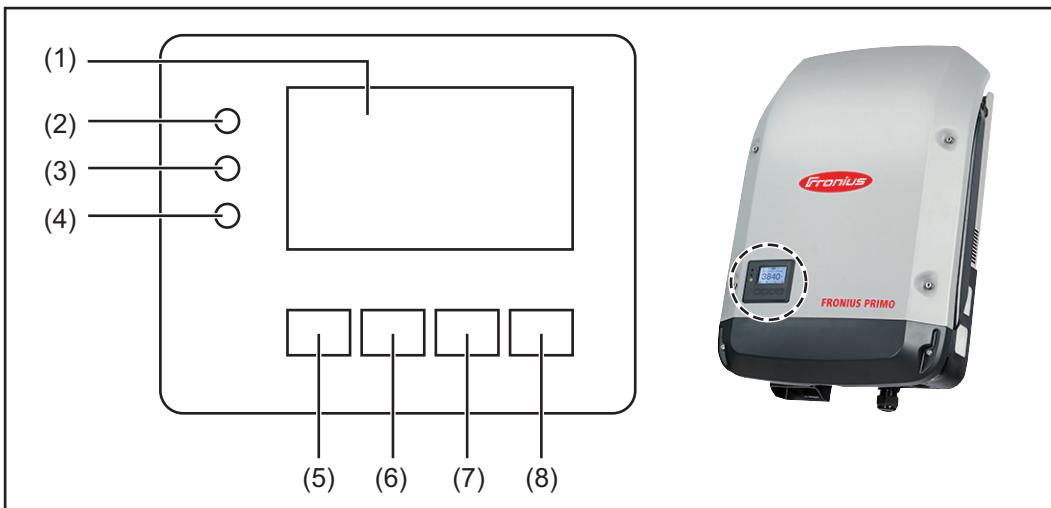

PT-BR

Pos.	Descrição
(1)	Display para indicação de valores, configurações e menus
LEDs de controle e de status	
(2)	O LED (vermelho) de status geral acende, <ul style="list-style-type: none"><li>- quando no display é indicada uma mensagem de status</li><li>- na interrupção da operação de alimentação</li><li>- durante a resolução de problemas (o inversor aguarda uma confirmação ou a eliminação de um erro ocorrido)</li></ul>
(3)	LED de inicialização (alaranjado) acende quando <ul style="list-style-type: none"><li>- o inversor está em uma inicialização automática ou em fase de autoteste (assim que os módulos solares, após o nascer do sol, forneçam potência suficiente)</li><li>- o inversor foi comutado para a operação em standby no menu setup (=desligamento manual da operação de alimentação)</li><li>- os softwares dos inversores são atualizados</li></ul>
(4)	LED de status de operação (verde) acende, <ul style="list-style-type: none"><li>- quando o sistema fotovoltaico trabalha sem falhas após a fase de inicialização automática do inversor</li><li>- enquanto a operação de alimentação da rede ocorrer</li></ul>

Botões de funções - dependendo da seleção têm diferentes funções:

(5)	Botão „esquerda/para cima“ para a navegação para a esquerda e para cima
(6)	Botão „para baixo/direita“ para a navegação para baixo e para a direita

Pos.	Descrição
(7)	Botão „Menu / Esc“ para fazer a troca para o nível do menu para sair do menu de setup
(8)	Botão „Enter“ para a confirmação de uma seleção

Os botões são botões capacitivos, o uso com água pode comprometer o funcionamento dos botões. Para um funcionamento otimizado, secar os botões com uma toalha, se necessário.


## Display

A alimentação do display é feita com tensão da rede CA. Dependendo da configuração no menu de setup, o display pode ficar disponível o dia inteiro.


### IMPORTANTE!

**O display do inversor não é um dispositivo de medição calibrado.**

Um desvio pequeno do contador de energia da empresa de energia depende do sistema. Um cálculo preciso dos dados com a empresa de energia precisa de um contador calibrado.

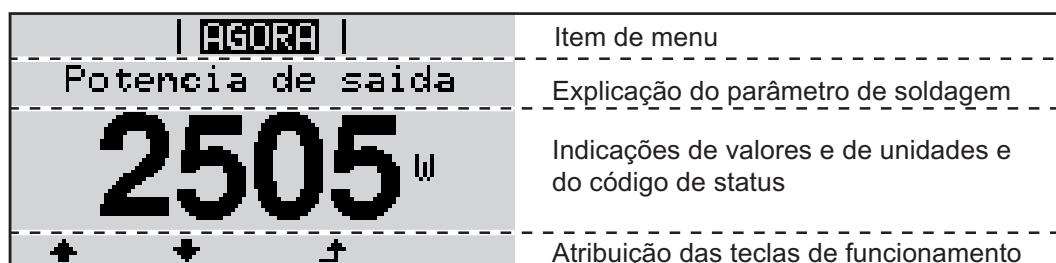

Área de exibição no display, modo de exibição

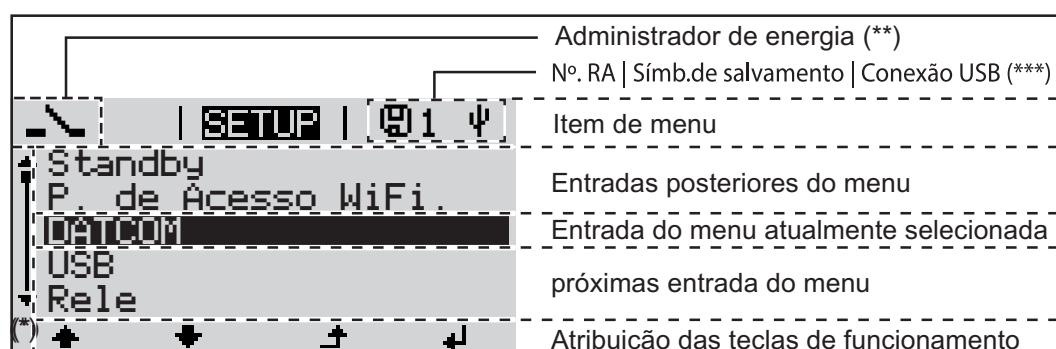

Área de exibição no display, modo de setup

(\*) Barras de rolagem

(\*\*) Símbolo do gerenciador de energia  
é exibido quando a função 'Gerenciador de energia' estiver ativada

(\*\*\*) Nº do inversor = número DATCOM do inversor,  
símbolo de armazenamento - aparece por pouco tempo ao armazenar os valores  
ajustados,  
conexão USB - aparece quando foi conectado um pen drive USB

# O nível do menu

## Ativar a iluminação do display

- 1** Pressionar uma tecla qualquer

A iluminação do display é ativada.

No item de menu SETUP, na entrada „Configurações de display – Iluminação“, é possível definir uma iluminação de display constantemente acesa ou constantemente apagada.


## Desativação automática da iluminação do display/ alteração para o item de menu „AGORA“

Se nenhum botão for pressionado por 2 minutos, a iluminação do display se apaga automaticamente e o inversor muda para o item de menu „AGORA“ (desde que a iluminação do display esteja ajustada em AUTO).

A mudança automática para o item de menu „AGORA“ ocorre a partir de qualquer posição dentro do nível do menu, a menos que o inversor tenha sido alternado manualmente para o modo de operação de espera.

Após a mudança automática para o item de menu „AGORA“, a potência de alimentação atual é exibida.

## Acessar o nível de menu

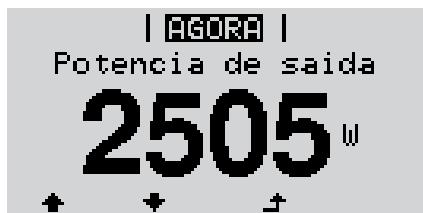

- 1**

Apertar o botão „Menu“



- 2**

Por meio do botão „esquerda“ ou „direita“ selecionar o item de menu desejado



- 3**

Acessar o item de menu desejado apertando o botão „Enter“


O display faz a troca para o nível de menu.

# Os itens de menu AGORA, LOG e GRAPH


AGORA  
LOG  
GRAPH



**AGORA**  
(Indicação de valores momentâneos)

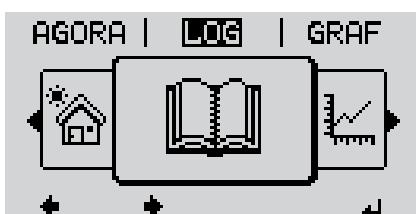

**LOG**  
(Dados registrados do dia corrente, do ano corrente e desde a colocação em funcionamento do retificador alternado)

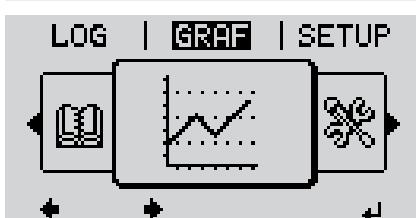

**GRAPH**  
Curva característica diária  
faz a representação gráfica do curso da potência de saída do dia. O cronograma faz a escala automaticamente.

Apertar o botão "Voltar" para fechar a indicação

Os valores indicados nos itens de menu AGORA e LOG

Valores indicados no item de menu AGORA:

- Potência de saída (W)
- Potência reativa CA (VAr)
- Tensão da rede (V)
- Corrente de saída (A)
- Frequência de rede (Hz)
- Tensão solar (V)
- Corrente solar (A)
- Hora/ Data
- Hora e data no inversor ou no circuito Fronius Solar Net

**Valores indicados no item de menu LOG:**

(para o dia de hoje, o ano corrente e desde a colocação em funcionamento do inversor)

---

Energia alimentada (kWh / MWh)  
energia alimentada durante o período observado

Com base em diferentes processos de medição podem ocorrer desvios em relação aos valores indicados de outros dispositivos de medição. Para o faturamento da energia alimentada, somente os valores indicados por dispositivos de medição calibrados fornecidos pelas empresas de fornecimento de energia elétrica são vinculativas.

---

Potência de saída máxima (W)  
potência alimentada mais alta para a rede durante o período observado

Rendimento  
dinheiro ganho (moeda configurável no menu setup) durante o período observado

Como na energia alimentada, no ganho também podem ocorrer desvios com outros valores de medição.

A configuração de moeda e as taxas cobradas estão descritas na seção "O menu de setup".

A configuração de fábrica depende do setup de cada país.

---

CO2 Economia (g / kg)  
emissão de CO<sub>2</sub> economizada durante o período observado

O valor para a economia de CO<sub>2</sub> corresponde à emissão de CO<sub>2</sub>, que depende das centrais elétricas existentes que foi liberada para produção da mesma quantidade de energia. A configuração de fábrica é de 0,53 kg / kWh (fonte: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie= Sociedade Alemã de Energia Solar).

---

Tensão máxima L-N (V)  
maior tensão medida entre o condutor e o condutor neutro durante o período observado

---

Tensão solar máxima (V)  
tensão de módulo solar mais alta medida durante o período observado

---

Horas de funcionamento  
Duração de operação do inversor (HH:MM).

---

**IMPORTANTE!** Para a indicação correta dos valores de dia e ano, o horário deve estar configurado corretamente.


# O item de menu SETUP

## Predefinição

O inversor é pré-configurado de acordo com o setup do país após a execução do comissionamento completo (por exemplo, com o assistente de instalação).

O item de menu SETUP permite uma fácil alteração das configurações padrão do inversor para atender aos desejos e exigências específicas do usuário.

## SETUP

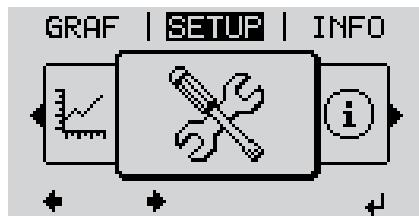

**SETUP**  
(Menu de setup)


### AVISO!

**Devido às atualizações de software, algumas funções que não estão descritas neste manual de instruções podem estar disponíveis no seu aparelho ou vice-versa.**

Além disso, as ilustrações podem ser um pouco diferentes dos elementos de controle em seu aparelho. No entanto, o modo de funcionamento desses elementos de controle é idêntico.

## Navegação no item de menu SETUP

### Entrar no item de menu SETUP

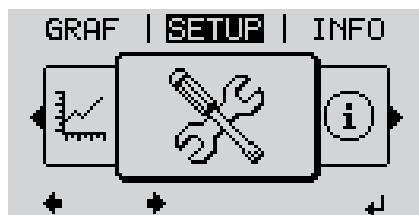

*Nível de menu, 'SETUP' selecionado*

- ↔ 1 No nível de menu, selecionar com os botões ,esquerdo' ou ,direito' o item de menu ,SETUP'
- ↓ 2 Pressionar o botão ,Enter'



*Entrada ,Standby'*

A primeira entrada do item de menu SETUP é exibida:  
,Standby'


### Navegar entre as entradas



Exemplo: Item de menu , WiFi Access Point'

- 3** Com os botões ,para cima' ou ,para baixo', navegar entre as entradas disponíveis

### Sair de uma entrada

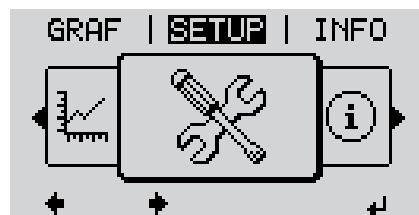

- 4** Para sair de uma entrada, apertar a tecla ,Voltar'

É exibido o nível do menu

Se nenhum botão for pressionado por 2 minutos,

- o inversor troca de qualquer posição dentro do nível de menu para o item de menu ,AGORA' (exceção: entrada de menu de setup ,Standby'),
- a iluminação do display se apagará.
- É exibida a potência de alimentação atualmente salva.

### Configurações gerais das entradas do menu

- 1** Entrar no menu desejado
- 2** Selecionar a entrada desejada com os botões ,para cima' ou ,para baixo'
- 3** Pressionar o botão ,Enter'

**São exibidas as configurações disponíveis:**

- 4** Selecionar a configuração desejada com os botões ,para cima' ou ,para baixo'
- 5** Para salvar e aplicar a seleção, pressionar o botão ,Enter'.

Para não salvar a seleção, pressionar o botão ,Esc'.



**O primeiro dígito do valor a ser configurado pisca:**

- 4** Com o botão ,para cima' ou ,para baixo', selecionar o número do primeiro dígito do código
- 5** Pressionar o botão ,Enter'



O segundo dígito do valor pisca.

- 6** Repetir as etapas de trabalho 4 e 5 até... que o valor inteiro ajustado pisque.

- 7 Pressionar o botão ,Enter'  
↳
- 8 Repetir as etapas de trabalho 4 - 6 para as unidades ou outros valores que devem ser configurados, até que a unidade ou valor ajustado pisque.
- 9 Para salvar e aplicar as alterações, pressionar o botão ,Enter'.  
↳


Para não salvar as alterações, pressionar o botão ,Esc'.




É exibida a entrada atualmente selecionada.

É exibida a entrada atualmente selecionada.

#### Exemplo de aplicação: Ajustar a hora

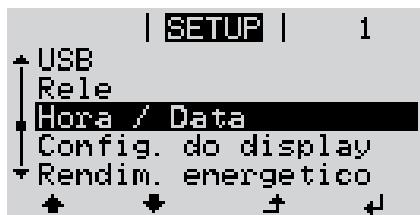

- ↑ ↓ 1 Selecionar entrada de menu setup "hora/data"  
↳ 2 Apertar o botão "Enter"

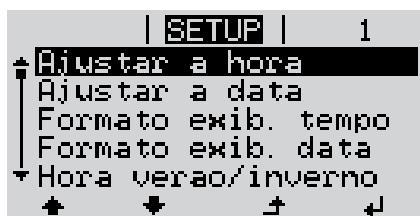

- ↑ ↓ 3 Por meio do botão "para cima" ou "para baixo" selecionar "configurar hora"  
↳ 4 Apertar o botão "Enter"

A visão geral dos valores configuráveis é indicada.  
O horário será indicado.  
(HH:MM:SS, Indicação de 24-horas), o dígito decimal para a hora pisca.



- + - 5 Por meio do botão "para cima" ou "para baixo" selecionar o dígito decimal da hora  
↳ 6 Apertar o botão "Enter"

O dígito unitário para a hora pisca.



- 7 Repetir os passos 5 e 6 para o dígito unitário da hora, para os minutos e segundos, até ...



o horário configurado pisca.

- ◀ [8] Apertar o botão "Enter"



O horário é aceito, a visão geral dos valores configuráveis é indicada.

- ◀ [4] Apertar o botão "Esc"



A entrada de menu setup "hora/data" é indicada.

# As entradas de menu Setup

---

<b>Standby</b>	Ativação / desativação manual da operação Standby
	<ul style="list-style-type: none"><li>- A alimentação de rede não é feita.</li><li>- O LED de inicialização acende em laranja.</li><li>- No display é exibido alternadamente STANDBY/ENTER</li><li>- Na operação Standby não pode ser feito o acesso ou configuração de outros itens de menu dentro do nível de menu.</li><li>- A mudança automática para o item de menu „AGORA“ depois de 2 minutos sem que nenhuma tecla tenha sido apertada, não está ativada.</li><li>- A operação Standby pode ser finalizada somente manualmente apertando a tecla „Enter“.</li><li>- A operação de alimentação da rede pode ser retomada a qualquer momento pressionando a tecla „Enter“, desde que não haja nenhum erro (código de estado)</li></ul>
	<b>Configurar a operação Standby (desligamento manual da operação de alimentação da rede):</b>
	<p>[1] Selecionar a entrada „Standby“</p> <p>[2] Pressionar a tecla de função  „Enter“</p>
	No Display é indicado alternadamente „STANDBY“ e „ENTER“. O modo Standby agora está ativado. O LED de inicialização acende em laranja.
	<b>Retomada da operação de alimentação da rede:</b>
	Na operação Standby é indicado alternadamente „STANDBY“ e „ENTER“.
	<p>[1] Para a retomada da operação de alimentação da rede, apertar a tecla de função  „Enter“</p>
	A entrada „Standby“ é indicada. Em paralelo o inversor percorre a fase de inicialização. Após a retomada da operação de alimentação da rede, o LED de status de operação acende em verde.
<b>WiFi Access Point</b>	Para ativar/desativar o WiFi Access Point. Isso é necessário para, por exemplo, estabelecer ou adaptar o monitoramento de sistema por meio da interface da web do Datamanager. Se nenhum Datamanager for detectado pelo inversor, será exibido [indisponível]
Faixa de ajuste	WiFi Access Point [interrompido]
	Ativar WiFi AP?
	<p> Para ativar o WiFi Access Point Pressionar o botão Enter</p>
	WiFi Access Point [ativo]
	A SS-ID (SS) e a senha (PW) são exibidas.

---

Desativar WiFi AP?

← Para desativar o WiFi Access Point Pressionar o botão Enter

---

WiFi Access Point  
[indisponível]

É exibido quando nenhum monitoramento de sistema estiver presente no inversor.

---

**DATCOM**

Controle de comunicação de dados, entrada do número do inversor, configurações do protocolo

Faixa de ajuste

Status/Número do inversor/Tipos de protocolo

**Status**

exibe a comunicação de dados existente através do Fronius Solar Net ou uma comunicação de dados onde ocorre um erro

**Número do inversor**

Configuração do número (=endereço) do inversor em um sistema com diversos inversores

Faixa de ajuste 00 - 99 (00 = endereço do inversor 100)

Configuração de fábrica 01

**IMPORTANT!** Ao integrar diversos inversores em um sistema de comunicação de dados, atribuir um endereço próprio para cada inversor.

**Tipos de protocolo**

determina qual protocolo de comunicação transmite os dados:

Faixa de ajuste Fronius Solar Net/Interface \*

Configuração de fábrica Fronius Solar Net

\* O tipo de protocolo de Interface funciona somente sem cartão Fronius Datamanager. Os cartões Fronius Datamanager existentes devem ser removidos do inversor.

---

**USB**

Execução de atualizações de firmware ou armazenamento de valores detalhados do inversor no pen drive USB

Faixa de ajuste

Remover HW com segurança / Atualização de software / Intervalo de logging

**Remover HW com segurança**

Para desconectar um pen drive USB sem perda de dados da entrada A de USB na gaveta de comunicação de dados.

O pen drive USB pode ser removido:

- Quando a mensagem OK é indicada
  - Quando o LED 'transmissão de dados' não pisca mais ou não acende mais
-

## Atualização de software

Para a atualização do firmware do inversor por meio de pen drive USB.

Procedimento:

- 1** Baixar o arquivo de atualização do firmware ,froxxxxx.upd' (por ex., em <http://www.fronius.com>; sendo xxxx o respectivo número de versão)

### AVISO!

**Para uma atualização sem problemas do software do inversor, o pen drive USB usado não deve ter partições ocultas e criptografia (ver capítulo „Pen drives USB adequados“).**

- 
- 2** Salvar o arquivo de atualização de firmware no nível externo de dados do pen drive USB
  - 3** Abrir tampa da área de comunicação de dados no inversor
  - 4** Conectar o pen drive USB com o arquivo de atualização do firmware na entrada USB na área de comunicação de dados do inversor
  - 5** No menu de setup, selecionar o item de menu ,USB' e então ,Atualização de software'
  - 6** Pressionar o botão ,Enter'
  - 7** Aguardar até que no display sejam indicadas as comparações das versões atualmente existentes no inversor e do novo firmware:
    - 1<sup>a</sup> Página: Software Recerbo (LCD), Software controlador de teclas (KEY), Versão de setup de países (Set)
    - 2<sup>a</sup> Página: Software do módulo de potência (PS1, PS2)
  - 8** Após cada página, apertar a tecla ,Enter'

O inversor começa com a cópia dos dados.

,INICIALIZAÇÃO' e o progresso de salvamento dos testes individuais em % são indicados, até que os dados para todos os módulos de componentes eletrônicos sejam copiados.

Após a cópia, o inversor atualiza em sequência todos os módulos de componentes eletrônicos necessários.

,INICIALIZAÇÃO', o módulo de componentes em questão e o progresso da atualização são indicados em %.

Como último passo, o inversor faz a atualização do display.

O display permanece escuro por aprox. 1 minuto, os LEDs de controle e de status piscam.

Com a atualização de firmware concluída, o inversor muda para a fase de inicialização e depois para a operação de alimentação da rede. Desconectar o pen drive USB por meio da função ,Remover HW com segurança'.

Na atualização do firmware do inversor, as configurações individuais no menu de setup são mantidas.

---

### Intervalo de logging

Ativação/desativação da função de logging USB e a especificação de um intervalo de logging

Unidade	Minutos
Faixa de ajuste	30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / Sem Log
Configuração de fábrica	30 min

30 min O intervalo de logging é de 30 minutos; a cada 30 minutos são salvos novos dados de logging no pen drive USB.



20 min

15 min

10 min

5 min O intervalo de logging é de 5 minutos; a cada 5 minutos são salvos novos dados de logging no pen drive USB.

Sem log

Sem armazenamento de dados

**IMPORTANTE!** Para uma perfeita função de logging USB, o horário deve estar configurado corretamente. A configuração do horário é feita no item ‚Itens de menu no menu de setup‘ – ‚Hora/Data‘.

### Relé (contato de comutação sem potencial)

Um contato de comutação (relé) sem potencial no inversor pode ser usado para exibir mensagens de status (códigos de estado), o estado do inversor (por exemplo, a operação de alimentação da rede) ou as funções do administrador de energia.

Faixa de ajuste	Modo de relé/Teste de relé/Ponto de ligamento*/Ponto de desligamento*
-----------------	---

\* somente são indicados se a função ‚E-Manager‘ estiver ativada no ‚Modo relé‘.

### Modo de relé

as seguintes funções podem ser exibidas através do modo de relé:

- Função de alarme (permanente/ALL(TODOS)/GAF)
- Saída ativa (ON (LIGADO)/OFF (DESLIGADO))
- Administrador de energia (E-Manager)

Faixa de ajuste	ALL (TODOS)/Permanente/GAF/OFF (DESLIGADO)/ON (LIGADO)/E-Manager
-----------------	--

Configuração de fábrica	ALL (TODOS)
-------------------------	-------------

### Função de alarme:

ALL (TODOS)/Permanente:	Comutação do contato de comutação sem potência em códigos do serviço permanentes e temporários (por exemplo, curtas interrupções da operação de alimentação da rede, um código do serviço ocorre uma quantidade determinada por dia – ajustável no menu ‚BASIC‘)
-------------------------	--

**GAF** Assim que o modo GAF for selecionado, o relé é ligado. Assim que o módulo de potência reportar um erro e passar da operação de alimentação da rede normal para um estado de erro, o relé é aberto. Assim, o relé pode ser usado para funções à prova de falhas.

#### **Exemplo de aplicação**

O uso de inversores monofásicos em um local multifásico pode exigir compensação de fase. Se um ou mais inversores apresentarem um erro e a conexão à rede elétrica for desligada, os outros inversores também deverão ser desconectados para manter o equilíbrio de fases. A função de relé „GAF“ pode ser usada em conjunto com o data-manager ou um dispositivo de proteção externo para detectar ou sinalizar que um inversor não está sendo alimentado ou está desconectado da rede elétrica e os demais inversores também devem ser desconectados da rede elétrica pelo comando de controle remoto.

#### **saída ativa:**

**ON (LIGA-DO):** O contato de comutação sem potência NO está ligado permanentemente, enquanto o inversor está em operação (enquanto o display estiver aceso ou indicando).

**OFF (DESLI-GADO):** O contato de comutação sem potência NO está desligado.

#### **Administrador de energia:**

**E-Manager:** Mais informações sobre a função de „Administrador de energia“ na seção „Administrador de energia“.

#### **Teste de relé**

Verificação de funcionamento, se o contato de comutação sem potência faz a comutação

**Ponto de ligamento** (somente na função „Administrador de energia“ ativada) para configurar o limite da potência efetiva a partir da qual é ligado o contato de comutação sem potencial

Configuração de fábrica 1000 W

Faixa de ajuste ponto de desligamento ajustado até a potência nominal máxima do inversor (W ou kW)

**Ponto de desligamento** (somente na função „Administrador de energia“ ativada) para configurar o limite da potência efetiva a partir da qual é desligado o contato de comutação sem potencial

Configuração de fábrica 500

Faixa de ajuste 0 até o ponto de ligamento ajustado do inversor (W ou kW)

#### **Gestor de energia (no item de menu do relé)**

Através da função „Gestor de Energia“ (E-Manager) é possível comandar o contato de comutação sem potencial que funciona como atuador.

Um consumidor conectado no contato de comutação sem potencial pode ser comandado através da especificação de uma potência de alimentação (potência efetiva) de acordo com o ponto de ligamento ou de desligamento.

O contato de comutação sem potencial é desligado automaticamente,

- se o inversor não alimentar nenhuma corrente na rede aberta,
- se o inversor for comutado manualmente para o modo standby,
- se existir a especificação de potência efetiva < 10% da potência nominal do inversor.

Para ativar a função do Gestor de Energia, selecionar o item ‚E-Manager‘ e pressionar o botão ‚Enter‘.

Com a função ‚Gestor de Energia‘ ativada, é exibido no canto superior esquerdo do display o símbolo do ‚Gestor de Energia‘:



Com contato de comutação desligado sem potencial NO (contato aberto)



Com contato de comutação ligado sem potencial NO (contato fechado)

Para desativar a função do Gestor de Energia, selecionar outra função (ALL/Permanente/OFF (DESLIGADO)/ON (LIGADO)) e pressionar o botão ‚Enter‘.

### **AVISO!**

#### **Avisos sobre a interpretação do ponto de ligação e de desligamento**

**Uma diferença muito pequena entre o ponto de ligação e o ponto de desligamento, bem como oscilações de potência efetiva, pode frequentemente levar a ciclos de comutação.**

Para evitar uma ligação e um desligamento frequentes, a diferença entre o ponto de ligação e o ponto de desligamento deve ser de pelo menos 100 - 200 W.

Na seleção do ponto de desligamento, levar em consideração o consumo de potência do consumidor conectado.

Na seleção do ponto de ligação, levar em consideração as condições climáticas e a radiação solar esperada.

#### **Exemplo de uso**

Ponto de ligamento = 2000 W, ponto de desligamento = 1800 W

Se o inversor fornecer pelo menos 2000 W ou mais, o contato de comutação sem potencial do inversor permanece ligado.

Se a potência do inversor abaixar para menos de 1800 W, o contato de comutação sem potencial é desligado.

Possibilidades de aplicação interessantes, como a operação de uma bomba de calor ou ar condicionado com uso preferencial de energia própria, podem ser realizadas rapidamente

#### **Hora/Data**

Ajuste do horário, da data, do formato de exibição e da comutação automática para o horário de verão/de inverno

##### **Faixa de ajuste**

Ajustar hora/Ajustar data/Formato de exibição da hora/Formato de exibição da data/Horário de verão/inverno

##### **Ajustar hora**

Ajuste do horário (hh:mm:ss ou hh:mm am/pm - depende do ajuste do formato de exibição da hora)

##### **Ajustar data**

Ajuste da data (dd.mm.aaaa ou mm/dd/aaaa - depende do ajuste do formato de exibição da data)

##### **Formato de exibição da hora**

para definir o formato de exibição da hora

Faixa de ajuste	12hrs / 24hrs
Configuração de fábrica	depende do setup dos países
<b>Formato de exibição da data</b>	
para definir o formato de exibição da data	

Faixa de ajuste	mm/dd/aaaa ou dd.mm.aa
Configuração de fábrica	depende do setup dos países
<b>Horário de verão/inverno</b>	

Ativar/desativar a comutação automática do horário de verão/inverno

**IMPORTANTE!** Utilizar a função de comutação automática de horário de verão/inverno somente se não houver componentes do sistema habilitados em LAN ou WLAN em um anel Fronius Solar Net (por ex., Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager ou Fronius Hybridmanager).

Faixa de ajuste	on/off (ligado/desligado)
Configuração de fábrica	on (ligado)
<b>IMPORTANTE!</b> A configuração correta do horário e da data é pré-requisito para uma indicação correta dos valores do dia e do ano e também da curva característica do dia.	

<b>Configurações do display</b>	Faixa de ajuste	Idioma/Modo Noturno/Contraste/Illuminação
<b>Idioma</b>		
Configuração do idioma do display		
Faixa de ajuste	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, holandês, tcheco, eslovaco, húngaro, polonês, turco, português, romeno	
<b>Modo noturno</b>		
O modo noturno controla o Fronius DATCOM e a operação do display do inversor durante a noite ou em caso de tensão de CC insuficiente		
Faixa de ajuste	AUTO/ON/OFF (AUTOMÁTICO/LIGADO/DESLIGADO)	
Configuração de fábrica	OFF (DESLIGADO)	
AUTO (AUTOMÁTICO):	A operação do Fronius DATCOM é mantida constante enquanto estiver conectado um Fronius Datamanager em um Fronius Solar Net ativo e não interrompido.	
CO:	O display do inversor fica escuro durante a noite e pode ser ativado pressionando qualquer tecla de função.	
ON (LIGADO):	A operação do Fronius DATCOM é mantida constante. O inversor disponibiliza 12 V de tensão CC para a alimentação do Fronius Solar Net de forma ininterrupta. O display permanece sempre ativo.	

**IMPORTANTE!** Se o modo noturno do Fronius DATCOM for configurado em ON (LIGADO) ou AUTO (AUTOMÁTICO) com os componentes Fronius Solar Net conectados, o consumo de energia do inversor durante a noite aumenta em aproximadamente 7 W.

**OFF (DESLIGADO):** Em caso de nenhuma operação do Fronius DATCOM durante a noite, o inversor não precisa de potência de rede para alimentar o Fronius Solar Net GADO: com eletricidade.

O display do inversor permanece desativado durante a noite, o Fronius Datamanager não permanece disponível. Para mesmo assim ativar o Fronius Datamanager, desligar e ligar novamente o inversor no lado CA e dentro de 90 segundos apertar qualquer tecla de função no display do inversor.

### **Contraste**

Configuração do contraste do display do inversor

Faixa de ajuste 0 - 10

Configuração de fábrica 5

Como o contraste depende da temperatura, diferentes condições ambientais podem exigir uma configuração do item de menu ‚Contraste‘.

### **Iluminação**

Configuração prévia da iluminação do display do inversor

O item de menu ‚Iluminação‘ afeta somente a iluminação do fundo do display do inversor.

Faixa de ajuste AUTO/ON/OFF (AUTOMÁTICO/LIGADO/DESLIGADO)

Configuração de fábrica AUTO (AUTOMÁTICO)

**AUTO (AUTOMÁTICO):** A iluminação do display do inversor é ativada pressionando qualquer botão. Se nenhum botão for pressionado por 2 minutos, a iluminação do display se apagará.

**ON (LIGADO):** A iluminação do display do inversor fica ligada permanentemente com o inversor ativado.

**OFF (DESLIGADO):** A iluminação do display do inversor fica permanentemente desligada.

## **Rendimento de energia**

As seguintes configurações podem ser alteradas/ajustadas aqui:

- Desvio do contador/calibração
- Moeda
- Tarifa de alimentação
- Fator de CO<sub>2</sub>

Faixa de ajuste Moeda/Taxa de alimentação

### **Desvio do contador/calibração**

Calibração do contador

### **Moeda**

Configuração da moeda

Faixa de ajuste 3 dígitos, A-Z

### **Taxa de alimentação**

Configuração da taxa de faturamento para a remuneração da energia alimentada

Faixa de ajuste 2 dígitos, 3 casas decimais

Configuração de fábrica (depende do setup dos países)

---

**Fator de CO<sub>2</sub>**

Configuração do fator de CO<sub>2</sub> da energia alimentada

---

**Ventiladores** para verificar a funcionalidade do ventilador


Faixa de ajuste Ventilador de teste #1/ventilador de teste #2 (dependente do dispositivo)

- selecionar os ventiladores desejados com as teclas „em“ e „de“
- O teste do ventilador selecionado é iniciado pressionando a tecla „Enter“.
- O ventilador funciona até sair do menu, pressionando a tecla „Esc“.

**IMPORTANTE!** Não há indicação no display do inversor se o ventilador estiver em ordem. O funcionamento do ventilador só pode ser controlado através da audição e percepção.

# O item de menu INFO

## INFO

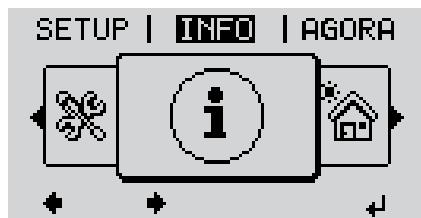

INFO  
(Informações sobre o aparelho e o Software)

PT-BR

Valores de medição  
Status LT  
Status de rede

Valor de medição Área de indicação: PV Iso. / Ext. Lim. / U PV1 / U PV2 / GVDPR / Fan #1

### PV Iso.

Resistência de isolamento do sistema fotovoltaico  
(em módulos solares não aterrados e em módulos solares com aterramento de polo negativo)

### Ext. Lim.

Redução externa de potência em porcentagem, por exemplo: determinada pelo operador da rede

### U PV1

Tensão CC momentânea nos bornes de conexão, mesmo se o inversor não alimentar nada (do 1º MPP Tracker)

### U PV 2

Tensão CC momentânea nos bornes de conexão, mesmo se o inversor não alimentar nada (do 2º MPP Tracker)

### GVDPR

Redução de potência dependente da tensão de alimentação

### Fan #1

Valor porcentual da potência ideal do ventilador

Status LT Pode ser exibida a indicação de status do último erro que ocorreu no inversor.

**IMPORTANTE!** Por causa da radiação solar mais fraca, normalmente de manhã e no fim da tarde aparecem as mensagens de status 306 (Power low)(energia baixa) 307 (DC low)(CC baixa). Estas mensagens de erro não têm como motivo um erro.

- Depois de trocar no botão 'Enter', são exibidos o status do módulo de potência e o último erro que ocorreu
- Navegar com os botões 'para cima' ou 'para baixo' entre as listas
- Para sair da lista de status e de erros, pressionar o botão 'Voltar'

Status da rede Podem ser exibidos os 5 últimos erros da rede que ocorreram:

- Depois de pressionar o botão 'Enter', são exibidos os últimos 5 erros da rede que ocorreram
- Navegar com os botões 'para cima' ou 'para baixo' entre as listas
- Para sair da exibição do erro da rede, pressionar o botão 'Voltar'

<b>Informações do dispositivo</b>	Para a indicação das configurações relevantes para uma empresa de fornecimento de energia. Os valores exibidos dependem do respectivo setup do país ou das configurações específicas do inversor.
Área de indicação	Geral / Configuração de países / MPP Tracker / Monitoramento de rede / Limites da tensão da rede / Limites da frequência de rede / Q-mode / Limite de potência CA / Tensão CA Derating / Fault Ride Through
Geral:	Tipo de dispositivo – a denominação exata do inversor Fam. – família do inversor Número de série – número de série do inversor
Configuração de países:	Setup - setup ajustado do país  Version - versão do setup do país  Origin activated – indica que a configuração normal de países está ativada.  Alternat. activated – indica que a configuração alternativa de países está ativada (somente para Fronius Symo Hybrid)
	Group – grupo da atualização do software do inversor
MPP Tracker:	Tracker 1 – indicação do comportamento do rastreamento configurado (MPP AUTO / MPP USER / FIX) Tracker 2 (somente com Fronius Symo, exceto Fronius Symo 15.0-3 208) – indicação do comportamento do rastreamento configurado (MPP AUTO / MPP USER / FIX)
Monitoramento de rede:	GMTi - Grid Monitoring Time – tempo de inicialização do inversor em s (segundos)  GMTr - Grid Monitoring Time reconnect – tempo de reconexão em s (segundos) após um erro de rede  ULL - U (tensão) Longtime Limit – limite de tensão em V (volts) para a média de tensão de 10 minutos  LLTrip - Longtime Limit Trip – tempo de acionamento para o monitoramento ULL quanto à rapidez com que o inversor deve se desligar
Limites de tensão da rede de um limite interno:	UMax – valor superior interno de tensão da rede em V (volts)  TTMax - Trip Time Max – tempo de acionamento por exceder o limite superior interno de tensão da rede em cyl*  UMin – valor inferior interno de tensão da rede em V (volts)  TTMin - Trip Time Min – tempo de acionamento por ficar abaixo do limite inferior interno de tensão da rede em cyl *

\*cyl = períodos de rede (ciclos); 1 cyl corresponde a 20 ms a 50 Hz ou 16,66 ms a 60 Hz

Limites de tensão da rede de um limite externo	UMax – valor superior externo de tensão da rede em V (volts) TTMax - Trip Time Max – tempo de acionamento por exceder o limite superior externo de tensão da rede em cyl*  UMin – valor inferior externo de tensão da rede em V (volts)  TTMin - Trip Time Min – tempo de acionamento por ficar abaixo do limite inferior externo de tensão da rede em cyl *
Limites da frequência de rede:	*cyl = períodos de rede (ciclos); 1 cyl corresponde a 20 ms a 50 Hz ou 16,66 ms a 60 Hz
Modo Q:	FILmax – valor superior interno da frequência de rede em Hz (Hertz)  FILmin – valor inferior interno da frequência de rede em Hz (Hertz)  FOLmax – valor superior externo da frequência de rede em Hz (Hertz)  FOLmin – valor inferior externo da frequência de rede em Hz (Hertz)
Limites de potência CA incluindo a indicação Anti-Stick e/ou derating da frequência de rede CA:	Indicação de qual configuração de potência reativa está atualmente configurada no inversor (por ex., OFF (DESLIGADO), Q/P etc)  Max P AC – potência de saída máxima que pode ser alterada com a função 'Manual Power Reduction' (redução de potência manual)  GPIS - Gradual Power Incrementation at Startup – indica (%/s) se a função Anti-Stick está ativada no inversor  GFDPRe - Grid Frequency Dependent Power Reduction enable limit – indica o valor da frequência de rede configurado em Hz (Hertz) e a partir de quando começa a ocorrer uma redução de potência  GFDPRv - Grid Frequency Dependent Power Reduction derating gradient – indica o valor da frequência de rede configurado em %/Hz e qual a intensidade da redução de potência que ocorre
Tensão CA Derating:	GVDPRe - Grid Voltage Depending Power Reduction enable limit – valor limiar em V, a partir do qual começa a redução de potência dependente da tensão  GVDPRv - Grid Voltage Depending Power Reduction derating gradient – gradiente de redução em %/V, com o qual a potência é reduzida  Message – indica se o envio de uma mensagem informativa por meio do Fronius Solar Net está ativado

**Versão**

Indicação do número da versão e número de série do cartão instalado no inversor (por exemplo, para fins de serviço)

Área de indicação

Display / Software do display / Soma de verificação SW / Memória de dados / Memória de dados #1 / Parte de potência / Parte de potência SW / Filtro EMV / Power Stage #3 / Power Stage #4

# Ligar e desligar o bloqueio de teclas

## Geral

O retificador alternado está equipado com uma função de bloqueio de teclas. Com o bloqueio de teclas ativado, não é possível fazer o acesso ao menu de setup, por exemplo, como proteção contra desajuste não intencional dos dados de setup. Para ativar/desativar o bloqueio de teclas, inserir o código 12321.

## Ligar e desligar o bloqueio de teclas



- 1** Pressionar a tecla ↗ „Menu“

Será indicado o nível de menu.

- 2** Pressionar o botão não ocupado „Menu / Esc“ 5 x



No menu „CÓDIGO“ é indicado „Código de acesso“ o primeiro dígito pisca.

- 3** Inserir o código 12321: Com os botões „mais“ ou „menos“ + - selecionar o valor do primeiro dígito do código

- 4** Pressionar a tecla ↙ „Enter“

O segundo dígito pisca.

- 5** Repetir a etapa de trabalho 3. e 4. para o segundo, terceiro, quarto e quinto dígito do código, até...

que o código ajustado pisque.

- 6** Pressionar a tecla ↙ „Enter“

No menu „LOCK“ é indicado o „bloqueio de teclas“.

- 7** Com os botões „mais“ ou „menos“ + - ligar ou desligar o bloqueio de teclas:

ON (LIGADO) = O bloqueio de teclas está ativado (o item de menu SETUP não pode ser acessado)

OFF (DESLIGADO) = O bloqueio de teclas está desativado (o item de menu SETUP pode ser acessado)

- 8** Pressionar a tecla ↙ „Enter“

# USB Stick como datalogger e para atualização do software do retificador alternado

---

**Pen drive USB como Datalogger** Um pen drive USB conectado na entrada USB A pode funcionar como Datalogger de um inversor.

Os dados de logging salvos no pen drive USB podem ser

- importados a qualquer momento com o arquivo FLD no Software Solar.access da Fronius,
- lidos a qualquer momento diretamente nos programas de terceiros (por exemplo, Microsoft® Excel) com o arquivo CSV.

As versões mais antigas (até Excel 2007) possuem uma limitação de linhas de 65536.

Mais informações sobre „Dados no pen drive USB“, „Quantidade de dados e capacidade de memória“ e „Memória intermediária“ podem ser encontradas em:



® <http://www.fronius.com/QR-link/4204260204DE>

---

**Pen drives USB adequados** Devido ao grande número de pen drives USB no mercado, não é possível garantir que qualquer pen drive USB será reconhecido pelo inversor.

A Fronius apenas recomenda o uso de pen drives USB certificados e adequados para locais de construção (observar o logo USB-IF!).

O inversor é compatível com pen drives USB com os seguintes sistemas de arquivos:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

A Fronius somente recomenda que os pen drives USB sejam usados apenas para armazenar dados de registro ou para atualizar o software do inversor. Os pen drives USB não devem conter outros dados.

Símbolo USB no display do inversor, por exemplo, no modo de visualização „AGORA“:



O inversor reconhece o pen drive USB, logo o símbolo USB é exibido no canto superior direito do display.

Ao inserir o pen drive USB, verifique se o símbolo USB é exibido (também pode ficar piscando).


**Aviso!** Em aplicações externas, deve-se notar que a função dos pen drives USB convencionais geralmente somente é garantida em uma faixa de temperatura limitada. Nas aplicações externas, certifique-se de que o pen drive USB funciona mesmo em baixas temperaturas.

#### Pendrive para a atualização de Software dos retificadores alternados

Com o auxílio do pendrive também é possível que clientes finais possam fazer a atualização do Software do retificador alternado, por meio da entrada de menu USB no item de menu SETUP: o arquivo de atualização é salvo anteriormente no pendrive e de lá transmitido para o retificador alternado. O arquivo de atualização deve estar no diretório principal (diretório root) do dispositivo USB.

#### Remover o pen-drive

Dicas de segurança para a remoção de um pendrive:

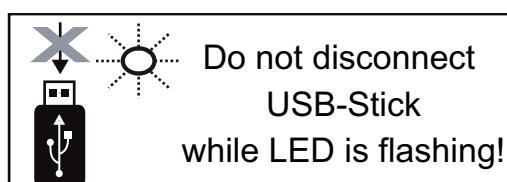

**IMPORTANTE!** Para evitar a perda de dados, o pendrive deve ser removido apenas nas seguintes condições:

- somente pelo item de menu SETUP, entrada de menu "Remover USB/HW com segurança"
- quando o LED de transmissão de dados não pisca ou não acende mais.

# O menu básico

## Geral

No menu básico são configurados os seguintes parâmetros de soldagem importantes para a instalação e a operação do inversor:

- Modo de operação CC
- Tensão fixa
- MPPT1 / MPPT2 Tensão inicial
- Livro de registro USB
- Contador de eventos
- Modo de aterramento/monitoramento do aterramento
- Configurações de isolamento
- Reset TOTAL

## Acessar o menu básico



- 1** Pressionar a tecla  „Menu“

Será indicado o nível de menu.

- 2** Pressionar o botão não ocupado „Menu / Esc“ 5 x



No menu „CODE“ é exibido „Access Code“, o primeiro dígito pisca.

- 3** Inserir o código 22742: Com os botões „mais“ ou „menos“ + - selecionar o valor do primeiro dígito do código

- 4** Pressionar a tecla  „Enter“

O segundo dígito pisca.

- 5** Repetir a etapa de trabalho 3. e 4. para o segundo, terceiro, quarto e quinto dígito do código, até...

que o código ajustado pisque.

- 6** Pressionar a tecla  „Enter“

É exibido o menu básico.

- 7** Com os botões „mais“ ou „menos“ + - selecionar a entrada desejada

- 8** Editar a entrada desejada pressionando o botão  „Enter“

- 9** Pressionar o botão „Esc“ para sair do menu  básico



## As entradas no menu básico

No menu básico são configurados os seguintes parâmetros de soldagem importantes para a instalação e a operação do inversor:

### MPP Tracker 1 / MPP Tracker 2

- MPP Tracker 2: ON / OFF (LIGADO / DESLIGADO) (somente com aparelhos Tracker MultiMPP)
- Modo de operação CC: MPP AUTO / FIX / MPP USER
  - MPP AUTO: operação normal; o inversor procura automaticamente o ponto operacional ideal
  - FIX: para inserir uma tensão CC fixa, que trabalha com o inversor
  - MPP USER: para inserir a tensão MP inferior, a partir da qual o inversor procura o seu ponto operacional ideal
- Dynamic Peak Manager: ON/OFF (ligado/desligado)
- Tensão fixa: para inserir a tensão fixa (80 - 800 V)
- Tensão inicial MPPT: para inserir a tensão inicial (80 - 800 V)

### Livro de registro USB

Para ativar ou desativar a função, salvar todas as mensagens de erro em um pendrive AUTO / OFF / ON (AUTOMÁTICO / DESLIGADO / LIGADO)

### Sinal de entrada

- Forma de funcionamento: Ext Sig. / S0-Meter / OFF somente com a forma de funcionamento selecionada Ext Sig.:
  - Tipo de acionamento: Warning (o alerta é exibido no display) / Ext. Stop (o inversor é desligado)
  - Tipo de conexão: N/C (normal fechada, contato quieto) / N/O (normal aberta, contato de trabalho)

### SMS / Relé

- Retardamento de evento para dar entrada do tempo de retardamento, a partir de quando será enviado um SMS ou quando o relé deve fazer a comutação 900 - 86400 segundos
- Contador de eventos: para inserir a quantidade de eventos que causam uma sinalização: 10 - 255

### Configurações de isolamento

- Alerta de isolamento: ON/OFF (ligado/desligado)
- Alerta de limite: para inserir um limite que aciona um alerta

### Reset TOTAL

define os valores de tensão máx. e mín. no item de menu LOG e redefine a potência máxima alimentada para zero.

A redefinição dos valores não pode ser desfeita.

Para redefinir os valores para zero, apertar o botão „Enter“. „CONFIRM“ é indicado.

Apertar novamente o botão „Enter“.

Os valores são redefinidos e o menu é indicado

# Diagnóstico de status e resolução de problemas

**Indicações das mensagens de status** O inversor possui um sistema de autodiagnóstico que reconhece sozinho diversos erros possíveis e os exibe no display. Com isso, é possível descobrir rapidamente defeitos no inversor, no sistema fotovoltaico e também erros de instalação ou de comando.

Se o sistema de autodiagnóstico encontrar um erro concreto, é exibida a mensagem de status pertencente no display.

**IMPORTANTE!** Mensagens de status exibidas brevemente podem ser geradas devido ao comportamento de regulação do inversor. Se o inversor continuar trabalhando sem problemas em seguida, não há erro.

**Falha total do display** Se o display ficar escuro por muito tempo após o nascer do sol:

- Verificar a tensão CA nas conexões do retificador alternado: a tensão CA deve ser de 230 V (+ 10 % / - 5 %)\*.

\* Tolerância de tensão de alimentação depende do setup de países

**Mensagens de status - classe 1** As mensagens de status de classe 1 normalmente só ocorrem temporariamente e são causadas pela rede de energia pública.

Exemplo: a frequência de rede é alta demais e o inversor não pode alimentar energia na rede por causa de uma norma. Não existe defeito do aparelho.

O inversor reage inicialmente com a separação da rede. Em seguida é feita a verificação da rede durante o período de monitoramento prescrito. Se depois desse período não forem detectados erros, o inversor retoma a operação de alimentação de rede.

Dependendo do setup de países, a função de Soft-Start GPIS está ativada:

De acordo com as diretrizes nacionais, depois de um desligamento com base em um erro CA, a potência de saída do inversor é aumentada continuamente.

Código	Descrição	Comportamento	Eliminação
102	Tensão CA alta demais		
103	Tensão CA baixa demais		
105	Frequência CA alta demais		
106	Frequência CA baixa demais		
107	Rede CA não disponível		
108	Operação isolada detectada		
112	Erro RCMU		

**Mensagens de status - classe 3** A classe 3 abrange mensagens de status que podem ocorrer durante a operação de alimentação, mas que basicamente não causam uma interrupção duradoura da operação de alimentação da rede.

Após a separação automática da rede e do monitoramento de rede prescrito, o inversor tenta retomar a operação de alimentação.

Código	Descrição	Comportamento	Eliminação
301	Sobrecorrente (CA)	Interrupção com curta duração da operação de alimentação da rede devido à sobrecorrente no inversor O inversor começa novamente com a fase de inicialização.	O erro é eliminado automaticamente; Caso a mensagem de status seja indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius
302	Sobrecorrente (CC)		
303	Sobreaquecimento da parte de potência	Interrupção com curta duração da operação de alimentação da rede devido ao sobreaquecimento O inversor começa novamente com a fase de inicialização.	Se necessário, fazer a exaustão das ranhuras do ar frio e dissipadores de calor; O erro é eliminado automaticamente;
304	Temperatura interna alta demais		Se a mensagem de status ocorre frequentemente, entrar em contato com o montador de sua instalação
306	BAIXA POTÊNCIA DA PV tensão de circuito intermediário muito baixa para a operação de alimentação	Interrupção com curta duração da operação de alimentação da rede	É eliminado automaticamente; Se a mensagem de status ocorre com radiação solar suficiente, entrar em contato com o montador de sua instalação
307	BAIXA TENSÃO DA PV tensão de entrada DC muito baixa para a operação de alimentação	O inversor começa novamente com a fase de inicialização.	

**IMPORTANTE!** Devido à fraca radiação solar, toda manhã e noite aparecem naturalmente as mensagens de status 306 (BAIXA POTÊNCIA DA PV) e 307 (BAIXA TENSÃO DA PV). Essas mensagens de status não significam erros.

308	Sobretensão do circuito intermediário	Interrupção com curta duração da operação de alimentação da rede	O erro é eliminado automaticamente;
309	Tensão de alimentação de CC MPPT1 alta demais	O inversor começa novamente com a fase de inicialização.	Caso a mensagem de status seja indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius
313	Tensão de alimentação de CC MPPT2 alta demais		

**Mensagens de status – Classe 4** Às vezes, as mensagens de status da classe 4 precisam da intervenção do técnico de serviço treinado pela Fronius.

Código	Descrição	Comportamento	Solução
401	Comunicação com o módulo de potência não é possível		
406	Sensor de temperatura do módulo de potência está com defeito	Se possível, o inversor realiza automaticamente a operação de alimentação da rede após uma nova tentativa de conexão	Se a mensagem de status for exibida permanentemente: Entrar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius
407	Sensor de temperatura interna está com defeito		
408	Tensão inicial da corrente contínua reconhecida		

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Solução</b>
412	A operação da tensão fixa foi selecionada no lugar da operação de tensão MPP e a tensão fixa está ajustada em um valor baixo ou alto demais.	-	Se a mensagem de status aparecer de modo permanente, entrar em contato com o monitorador do seu sistema
415	Desligamento de segurança foi acionado através do cartão opcional ou RECERBO	O inversor não alimenta nenhuma corrente na rede elétrica.	
416	Comunicação entre o módulo de potência e o controle não é possível.		
417	Problema de ID do hardware		
419	Conflito de ID Unique		
421	Erro do intervalo HID		
425	Comunicação com o módulo de potência não é possível		
426 – 428	Possível defeito do hardware		
431	Problema do software	O inversor não alimenta nenhuma corrente na rede elétrica.	Realizar a restauração CA (desligar e ligar o fusível automático); atualizar o firmware do inversor; Se a mensagem de status for exibida permanentemente: Entrar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius
436	Incompatibilidade da função (um ou mais cartões no inversor não são compatíveis entre si, por exemplo, após uma troca de cartão)	Se possível, o inversor realiza automaticamente a operação de alimentação da rede após uma nova tentativa de conexão	Atualizar o firmware do inversor; Se a mensagem de status for exibida permanentemente: Entrar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius
437	Problema do módulo de potência		
438	Incompatibilidade da função (um ou mais cartões no inversor não são compatíveis entre si, por exemplo, após uma troca de cartão)	Se possível, o inversor realiza automaticamente a operação de alimentação da rede após uma nova tentativa de conexão	Atualizar o firmware do inversor; Se a mensagem de status for exibida permanentemente: Entrar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius
443	Tensão do circuito intermediário baixa demais ou assimétrica	O inversor não alimenta nenhuma corrente na rede elétrica.	Se a mensagem de status for exibida permanentemente: Entrar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius

Código	Descrição	Comportamento	Solução
445	Configurações do limite inadmissível	O inversor não alimenta nenhuma corrente na rede elétrica por motivos de segurança.	Atualizar o firmware do inver- sor; Se a mensagem de status for exibida permanentemente: En- trar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius
447	Erro de isolamento		
448	Condutor neutro não conectado		Se a mensagem de status apa- recer de modo permanente, entrar em contato com o mon- tador do seu sistema
450	Guarda não pode ser encon- trado		
451	Erro de memória descoberto		
452	Erro de comunicação entre os processadores		
453	Erro temporário da tensão da rede	Se possível, o inversor realiza automaticamente a operação de alimentação da rede após uma nova tentativa de cone- xão	Se a mensagem de status for exibida permanentemente: En- trar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius
454	Erro temporário da frequência de rede		
456	A função anti-isolamento não foi realizada corretamente		
457	O relé de rede está preso		
459	Erro na detecção do sinal de medição do teste de isolamen- to		
460	Fonte de tensão de referência para o processador de sinais digitais (DSP) trabalha fora dos limites tolerados	O inversor não alimenta ne- nhuma corrente na rede elétri- ca.	Entrar em contato com o té- cni- co de serviço treinado pela Fronius
461	Erro na memória de dados do DSP		
462	Erro no monitoramento de roti- na da alimentação CC		
463	Polaridade CA invertida, con- nector CA conectado incorre- tamente		
474	Sensor da unidade de monito- ramento de corrente residual com defeito		
475	Aterramento do módulo solar, erro de isolamento (conexão entre módulo solar e aterra- mento)	O inversor não alimenta ne- nhuma corrente na rede elétri- ca.	Se a mensagem de status apa- recer de modo permanente, entrar em contato com o mon- tador do seu sistema
476	Tensão de alimentação da ali- mentação do driver baixa de- mais		
479	Relé de tensão do circuito in- termediário desligado	Se possível, o inversor realiza automaticamente a operação de alimentação da rede após uma nova tentativa de cone- xão	Se a mensagem de status for exibida permanentemente: En- trar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius

Código	Descrição	Comportamento	Solução
480, 481	Incompatibilidade da função (um ou mais cartões no inversor não são compatíveis entre si, por exemplo, após uma troca de cartão)	O inversor não alimenta nenhuma corrente na rede elétrica.	Atualizar o firmware do inversor; Se a mensagem de status for exibida permanentemente: Entrar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius
482	Comissionamento incompleto		Realizar a restauração CA (desligar e ligar o fusível automático), realizar o comissionamento completo
483	A tensão $U_{DCfix}$ na cadeia MPP2 está fora da área permitida	O inversor não alimenta nenhuma corrente na rede elétrica.	Verificar as configurações MPP; Se a mensagem de status for exibida permanentemente: Entrar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius
485	Memória intermediária de envio CAN cheia		Realizar a restauração CA (desligar e ligar o fusível automático); Se a mensagem de status for exibida permanentemente: Entrar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius
489	Sobretensão permanente no capacitor do circuito intermediário (mensagem de status 479 5x em sequência)	O inversor não alimenta nenhuma corrente na rede elétrica.	Se a mensagem de status for exibida permanentemente: Entrar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius

**Mensagens de status – Classe 5** As mensagens de status da classe 5 normalmente não prejudicam a operação de alimentação da rede, mas elas podem ter como consequência restrições da operação de alimentação da rede. Elas são exibidas até que a mensagem de status seja confirmada pressionando botões (o inversor opera normalmente no plano de fundo).

Código	Descrição	Comportamento	Solução
502	Erro de isolamento nos módulos solares	A mensagem de alerta é exibida no display	Se a mensagem de status aparecer de modo permanente, entrar em contato com o monitorador do seu sistema
509	Nenhuma alimentação dentro das últimas 24 horas	A mensagem de alerta é exibida no display	Confirmar a mensagem de status; verificar se estão atendidas todas as condições para uma operação de alimentação da rede sem avarias (por exemplo, se os módulos solares estão cobertos com neve). Se a mensagem de status for exibida permanentemente: observar as outras mensagens de status

Código	Descrição	Comportamento	Solução
515	Comunicação com o filtro não é possível	Mensagem de alerta no display	Se a mensagem de status for exibida permanentemente: Entrar em contato com o técnico de serviço treinado pela Fronius
516	Comunicação com a unidade de memória não é possível	Mensagem de alerta na unidade de memória	
517	Derating de potência por causa da alta temperatura	É exibida uma mensagem de alerta no display em caso de derating de potência	Se for o caso, purgar as aberturas do ar de resfriamento e os dissipadores de calor; O erro é solucionado automaticamente; Se a mensagem de status aparecer de modo permanente, entrar em contato com o monitorador do seu sistema
522	CC baixa na cadeia 1	Mensagem de alerta no display	Se a mensagem de status aparecer de modo permanente, entrar em contato com o monitorador do seu sistema
523	CC baixa na cadeia 2	Mensagem de alerta no display	Se a mensagem de status aparecer de modo permanente, entrar em contato com o monitorador do seu sistema
558	Incompatibilidade da função (um ou mais cartões no inversor não são compatíveis entre si, por exemplo, após uma troca de cartão)	Possíveis indicações de erro ou maus funcionamentos no inversor	Se a mensagem de status aparecer de modo permanente, entrar em contato com o monitorador do seu sistema
560	Derating de potência por causa da frequência alta demais	A mensagem de status é exibida no caso de uma frequência de rede excessiva. Assim, o inversor reduz a potência. A exibição de status é exibida até que o inversor retorne à operação normal.	Assim que a frequência de rede estiver dentro da faixa permitida e o inversor estiver em operação normal, os erros serão automaticamente solucionados. Se a mensagem de status aparecer de modo permanente, entrar em contato com o monitorador do seu sistema.
566	Detector de arco desligado (por exemplo, no monitoramento de arco voltaico externo)	A mensagem de status é exibida todos os dias até que o detector de arco volte a ser ativado.	Nenhum erro! Confirmar a mensagem de status pressionando o botão Enter

**Mensagem de status - classe 7** As mensagens da classe 7 afetam o controle, a configuração e o registro de dados do retificador alternado e podem influenciar direta ou indiretamente a operação de alimentação.

Código	Descrição	Comportamento	Eliminação
705	Conflito ao fazer a configuração do número do retificador alternado (por exemplo, número atribuído duas vezes)	-	Corrigir o número do retificador alternado no menu setup
721	EEPROM foi reinicializado ou EEPROM com defeito	Mensagem de alerta é indicada no display	Confirmar a mensagem de status; Se a mensagem de status é indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Eliminação</b>
731	Erro de inicialização - o pendrive não tem suporte		Verificar ou substituir o pendrive Verificar o sistema de dados do pendrive
732	Sobrecorrente no dispositivo USB	Mensagem de alerta é indicada no display	Se a mensagem de status é indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius Conectar ou verificar o pendrive
733	Não há pendrive conectado	Mensagem de alerta é indicada no display.	Se a mensagem de status é indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius
734	O arquivo de atualização não é detectado ou não está disponível	Mensagem de alerta é indicada no display	Verificar o arquivo de atualização (por exemplo, quanto à nomeação correta do arquivo) Se a mensagem de status é indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius
735	arquivo de atualização não adequado ao aparelho, arquivo de atualização muito antigo	Mensagem de alerta é indicada no display, processo de atualização é cancelado	Verificar o arquivo de atualização, se necessário, organizar o arquivo de atualização para o aparelho (por exemplo, em <a href="http://www.fronius.com">http://www.fronius.com</a> ) Se a mensagem de status é indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius
736	Ocorreu um erro de digitação ou de leitura	Mensagem de alerta é indicada no display	Verificar o pendrive e os arquivos que contém ou substituir o pendrive Desconectar o pendrive apenas quando o LED „Transmissão de dados“ não piscar ou acender mais. Se a mensagem de status é indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius
738	Não é possível salvar um arquivo de Log (por exemplo: O pendrive é somente de leitura ou está cheio)	Mensagem de alerta é indicada no display	Criar espaço para salvar, remover proteção contra escrita, se necessário, verificar ou substituir o pendrive Se a mensagem de status é indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius
743	Ocorreu um erro durante a atualização	Mensagem de alerta é indicada no display	Repetir o processo de atualização, verificar o pendrive Se a mensagem de status é indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius

Código	Descrição	Comportamento	Eliminação
745	Arquivo de atualização com erro	Mensagem de alerta é indicada no display, processo de atualização é cancelado	Fazer novo download do arquivo de atualização Se a mensagem de status é indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius
751	Perda do horário		Fazer nova configuração de hora e data no retificador alternado
752	Erro de comunicação no módulo Real Time Clock	Mensagem de alerta é indicada no display	Se a mensagem de status é indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius
757	Erro de hardware no módulo Real Time Clock	A mensagem de erro é indicada no display, o retificador alternado não alimenta a rede com corrente	
758	erro interno: O módulo de Real Time Clock está no modo de emergência	hora incorreta, possível perda de horário (operação de alimentação normal)	Se a mensagem de status é indicada frequentemente: Entrar em contato com o técnico treinado em serviços da Fronius
766	Situação de emergência da limitação de potência foi ativada (máx. 750 W)	Mensagem de erro é indicada no display	

**Serviço de assistência ao cliente** **IMPORTANTE!** Dirija-se ao seu distribuidor da Fronius ou a um técnico de assistência treinado pela Fronius se

- aparecer um erro frequente ou permanente
- aparecer um erro que não esteja relacionado nas tabelas

**Operação em ambientes com forte formação de poeira** Em caso de operação do inversor em ambientes com forte formação de poeira: caso necessário, purgar, com ar comprimido limpo, o radiador e a ventoinha no lado de trás do inversor, assim como as entradas de ar no suporte de montagem.

# Dados técnicos

Fronius Primo	3.0-1	3.5-1	3.6-1
---------------	-------	-------	-------

## Dados de entrada

Faixa de tensão MPP	200 – 800 V		
Tensão máx. de entrada a 1000 W/m <sup>2</sup> /14 °C em ponto morto	1000 V		
Corrente máx. de entrada (MPPT1/MPPT2)	12,0 A		
Corrente máx. de curto-círculo dos módulos solares	18,0 A		
Corrente máx. de retorno <sup>4)</sup>	18,0 A		

## Dados de saída

Potência nominal de saída (P <sub>nom</sub> )	3000 W	3500 W	3680 W
Potência máx. de saída	3000 W	3500 W	3680 W
Tensão nominal da rede	1 ~ NPE 220/230/240 V		
Tensão mín. da rede	150 V <sup>1)</sup>		
Tensão máx. da rede	270 V <sup>1)</sup>		
Corrente máx. de saída	13,7 A	16,0 A	16,8 A
Frequência nominal	50/60 Hz <sup>1)</sup>		
Fator de distorção	< 5%		
Fator de potência Cos Phi	0,85 – 1 ind./cap. <sup>2)</sup>		
Impedância de rede máxima permitida Z <sub>máx.</sub> no PCC <sup>3)</sup>	nenhuma		
Impulso de corrente de ligamento <sup>6)</sup> e duração			
Corrente máx. de erro de saída por duração	38 A/172 ms		

## Dados gerais

Grau de eficiência máxima	98,0%	98,0%	98,0%
Europ. Grau de eficiência	96,1 %	96,8 %	96,8 %
Consumo próprio durante a noite	0,6 W		
Refrigeração	Ventilação forçada regulada		
Grau de proteção	IP 65		
Dimensões a x l x c	628 x 428 x 205 mm		
Peso	21,6 kg		
Temperatura ambiente admissível	-40 °C – +55 °C		
Umidade do ar admissível	0 – 100%		
Classe de dispositivo EMC	B		
Categoria de sobretensão CC/CA	2/3		

## Dispositivos de proteção

Medição de isolamento CC	Alerta/Desligamento <sup>7)</sup> em R <sub>ISO</sub> < 1 MOHM
Comportamento na sobrecarga CC	Deslocamento do ponto operacional, limitação da potência
Disjuntor CC	integrado

Fronius Primo	4.0-1	4.6-1	5.0-1
---------------	-------	-------	-------

### Dados de entrada

Faixa de tensão MPP	210 – 800 V	240 – 800 V	240 – 800 V
Tensão máx. de entrada a 1000 W/m <sup>2</sup> /14 °C em ponto morto		1000 V	
Corrente máx. de entrada (MPPT1/MPPT2)		12,0 A	
Corrente máx. de curto-círcuito dos módulos solares		18,0 A	
Corrente máx. de retorno <sup>4)</sup>		18,0 A	

### Dados de saída

Potência nominal de saída (P <sub>nom</sub> )	4000 W	4600 W	5000 W
Potência máx. de saída	4000 W	4600 W	5000 W
Tensão nominal da rede		1 ~ NPE 220/230/240 V	
Tensão mín. da rede		150 V <sup>1)</sup>	
Tensão máx. da rede		270 V <sup>1)</sup>	
Corrente máx. de saída	18,3 A	21,1 A	22,9 A
Frequência nominal		50/60 Hz <sup>1)</sup>	
Fator de distorção		< 5%	
Fator de potência Cos Phi		0,85 – 1 ind./cap. <sup>2)</sup>	
Impedância de rede máxima permitida Z <sub>máx.</sub> no PCC <sup>3)</sup>		nenhuma	
Impulso de corrente de ligamento <sup>6)</sup> e duração			
Corrente máx. de erro de saída por duração		38 A/172 ms	

### Dados gerais

Grau de eficiência máxima	98,1%	98,1%	98,1%
Europ. Grau de eficiência	97,0%	97,0%	97,1%
Consumo próprio durante a noite		0,6 W	
Refrigeração		Ventilação forçada regulada	
Grau de proteção		IP 65	
Dimensões a x l x c		628 x 428 x 205 mm	
Peso		21,6 kg	
Temperatura ambiente admissível		-40 °C – +55 °C	
Umidade do ar admissível		0 – 100%	
Classe de dispositivo EMC		B	
Categoria de sobretensão CC/CA		2/3	

### Dispositivos de proteção

Medição de isolamento CC	Alerta/Desligamento <sup>7)</sup> em R <sub>ISO</sub> < 1 MOHM
Comportamento na sobrecarga CC	Deslocamento do ponto operacional, limitação da potência
Disjuntor CC	integrado

Fronius Primo	5.0-1 AUS	6.0-1	8.2-1
---------------	-----------	-------	-------

#### Dados de entrada

Faixa de tensão MPP	240 – 800 V	240 – 800 V	270 – 800 V
Tensão máx. de entrada a 1000 W/m <sup>2</sup> /14 °C em ponto morto		1000 V	
Corrente máx. de entrada (MPPT1/MPPT2)		18,0 A	
Corrente máx. de curto-círcuito dos módulos solares		27,0 A	
Corrente máx. de retorno <sup>4)</sup>		27,0 A	

#### Dados de saída

Potência nominal de saída (P <sub>nom</sub> )	4600 W	6000 W	8200 W
Potência máx. de saída	5000 W	6000 W	8200 W
Tensão nominal da rede		1 ~ NPE 220/230/240 V	
Tensão mín. da rede		150 V <sup>1)</sup>	
Tensão máx. da rede		270 V <sup>1)</sup>	
Corrente máx. de saída	22,9 A	27,5 A	37,5 A
Frequência nominal		50/60 Hz <sup>1)</sup>	
Fator de distorção		< 5%	
Fator de potência Cos Phi		0,85 – 1 ind./cap. <sup>2)</sup>	
Impedância de rede máxima permitida Z <sub>máx.</sub> no PCC <sup>3)</sup>		nenhuma	
Impulso de corrente de ligamento <sup>6)</sup> e duração			
Corrente máx. de erro de saída por duração		38 A/172 ms	

#### Dados gerais

Grau de eficiência máxima	98,1%	98,1%	98,1%
Europ. Grau de eficiência	97,1%	97,3%	97,7%
Consumo próprio durante a noite		0,6 W	
Refrigeração		Ventilação forçada regulada	
Grau de proteção		IP 65	
Dimensões a x l x c		628 x 428 x 205 mm	
Peso		21,6 kg	
Temperatura ambiente admissível		-40 °C – +55 °C	
Umidade do ar admissível		0 – 100%	
Classe de dispositivo EMC		B	
Categoria de sobretensão CC/CA		2/3	

#### Dispositivos de proteção

Medição de isolamento CC	Alerta/Desligamento <sup>7)</sup> em R <sub>ISO</sub> < 1 MOHM
Comportamento na sobrecarga CC	Deslocamento do ponto operacional, limitação da potência
Disjuntor CC	integrado

Fronius Primo	5.0-1 SC
<b>Dados de entrada</b>	
Faixa de tensão MPP	
Faixa de tensão MPP	240 – 800 V
Tensão máx. de entrada a 1000 W/m <sup>2</sup> /14 °C em ponto morto	1000 V
Corrente máx. de entrada (MPPT1/MPPT2)	18,0 A
Corrente máx. de curto-círcuito dos módulos solares	27,0 A
Corrente máx. de retorno <sup>4)</sup>	27,0 A
<b>Dados de saída</b>	
Potência nominal de saída (P <sub>nom</sub> )	5000 W
Potência máx. de saída	5000 W
Tensão nominal da rede	1 ~ NPE 220/230/240 V
Tensão mín. da rede	150 V <sup>1)</sup>
Tensão máx. da rede	270 V <sup>1)</sup>
Corrente máx. de saída	22,9 A
Frequência nominal	50/60 Hz <sup>1)</sup>
Fator de distorção	< 5%
Fator de potência Cos Phi	0,85 – 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Impedância de rede máxima permitida Z <sub>máx.</sub> no PCC <sup>3)</sup>	nenhuma
Impulso de corrente de ligamento <sup>6)</sup> e duração	-
Corrente máx. de erro de saída por duração	38 A/172 ms
<b>Dados gerais</b>	
Grau de eficiência máxima	98,1%
Europ. Grau de eficiência	97,1%
Consumo próprio durante a noite	0,6 W
Refrigeração	Ventilação forçada regulada
Grau de proteção	IP 65
Dimensões a x l x c	628 x 428 x 205 mm
Peso	21,6 kg
Temperatura ambiente admissível	-40 °C – +55 °C
Umidade do ar admissível	0 – 100%
Classe de dispositivo EMC	B
Categoria de sobretensão CC/CA	2/3
<b>Dispositivos de proteção</b>	
Medição de isolamento CC	Alerta/Desligamento <sup>7)</sup> em R <sub>ISO</sub> < 1 MOHM
Comportamento na sobrecarga CC	Deslocamento do ponto operacional, limitação da potência
Disjuntor CC	integrado

---

<b>Fronius Primo Dummy</b>	Tensão nominal da rede	1~NPE 230 V
	Tolerância de tensão de alimentação	+10 / -5 % <sup>1)</sup>
	Frequência nominal	50 - 60 Hz <sup>1)</sup>
	Grau de proteção	IP 65
	Dimensões a x c x p	645 x 431 x 204 mm
	Peso	16,75 kg

---

- Explicação das notas de rodapé**
- 1) Os valores indicados são valores padrão, dependendo das exigências, o retificador alternado é adaptado para cada país específico.
  - 2) Dependendo do setup de países ou configurações específicas por aparelho (ind. = indutivo; cap. = capacitivo)
  - 3) PCC = Interface para rede pública
  - 4) Corrente máxima do retificador alternado para o módulo solar com um erro no retificador alternado ou isolamento com defeito entre o lado CA e CC
  - 5) assegurado pela construção elétrica do retificador alternado
  - 6) Pico de corrente ao ligar o retificador alternado
  - 7) Depende do setup de países

---

<b>Normas e Diretrizes consideradas</b>	<b>Indicação CE</b> Todas as normas e diretrizes exigidas e relevantes no âmbito da Diretriz UE são observadas, para que os aparelhos sejam marcados com a indicação CE.
	<b>Comutação para evitar operação isolada</b> O inversor dispõe de uma comutação permitida para evitar operação isolada.
	<b>Falha de rede</b> Os processos de medição e de segurança integrados na série de inversores garantem que em caso de falha de rede a alimentação seja imediatamente interrompida (por exemplo, no desligamento pelo fornecedor de energia ou danos na linha).

---

# Condições de garantia e descarte

<b>Garantia de Fábrica Fronius</b>	Condições detalhadas de garantia específicas do país estão disponíveis na internet: <a href="http://www.fronius.com/solar/warranty">www.fronius.com/solar/warranty</a>
	Para obter o período completo da garantia para o seu inversor ou memória da Fronius recém-instalado, faça o registro em: <a href="http://www.solarweb.com">www.solarweb.com</a> .
<b>Descarte</b>	Se o retificador alternado algum dia for substituído, a Fronius aceita o aparelho antigo de volta e providencia a recombinação adequada.

**FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**

Vorchdorfer Straße 40, A-4643 Pettenbach, Austria  
E-Mail: sales@fronius.com  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)

Under [www.fronius.com/contact](http://www.fronius.com/contact) you will find the addresses  
of all Fronius Sales & Service Partners and locations